


Referenz für Installateure und Benutzer

Kabelgebundener Fernregler

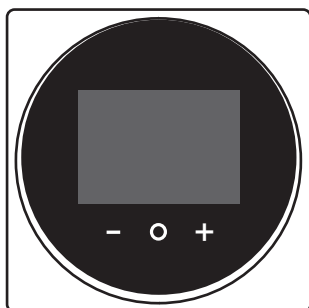

BRC1H519W7
BRC1H519K7
BRC1H519S7

Referenz für Installateure und Benutzer
Kabelgebundener Fernregler

Deutsch

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen	3
1.1 Für den Benutzer.....	3
1.2 Für den Installateur	3
2 Informationen zu diesem Dokument	4
Für den Benutzer	5
3 Fernbedienung: Überblick	5
3.1 Schaltflächen.....	5
3.2 Statussymbole.....	5
3.3 Statusanzeige.....	6
4 Betrieb	6
4.1 Einfache Verwendung	6
4.1.1 Startbildschirm	6
4.1.2 Hauptmenü	6
4.2 Betriebsmodus	7
4.2.1 Über die Betriebsmodi	7
4.2.2 Betriebsmodus festlegen	8
4.3 Sollwert.....	8
4.3.1 Über den Sollwert	8
4.3.2 Sollwert einstellen	9
4.4 Datum und Uhrzeit	9
4.4.1 Über Datum und Uhrzeit	9
4.4.2 Datum und Uhrzeit einstellen.....	9
4.5 Luftstrom	9
4.5.1 Luftstromrichtung	9
4.5.2 Ventilatorumdrehzahl	10
4.6 Ventilation.....	10
4.6.1 Ventilationsmodus.....	10
4.6.2 Ventilationsstufe.....	11
4.7 Erweiterte Nutzung.....	11
5 Instandhaltung und Wartung	11
5.1 Überblick: Wartung und Service.....	11
6 Fehlerdiagnose und -beseitigung	11
6.1 Überblick: Fehlerdiagnose und -beseitigung	11
6.2 Erkennung von Kältemittel-Leckage.....	11
6.2.1 Alarm für Kältemittel-Leckage stoppen	11
Für den Installateur	12
7 Über die Verpackung	12
7.1 Den Regler aus der Verpackung nehmen	12
8 Vorbereitung	12
8.1 Anforderungen an die Verkabelung.....	12
8.1.1 Die Verkabelung für die Installation vorbereiten	12
9 Installation	12
9.1 Übersicht: Installation	12
9.2 Regler anbringen.....	12
9.2.1 Den Regler anbringen.....	12
9.2.2 Den Regler anbringen.....	13
9.3 Anschließen der elektrischen Leitungen	13
9.3.1 Sicherheitsvorkehrungen beim Anschließen von Elektrokabeln	13
9.3.2 Elektrische Verkabelung durchführen	13
9.4 Regler schließen	14
9.4.1 Vorsichtsmaßnahmen beim Schließen des Reglers ...	14
9.4.2 Regler schließen	14
9.5 Regler öffnen.....	14
9.5.1 Vorsichtsmaßnahmen beim Öffnen des Reglers	14

9.5.2 Den Regler öffnen.....	14
10 Starten des Systems	14
10.1 Master- und Slave-Regler	14
10.2 Einem Regler die Funktion als Slave zuweisen	15
11 Fernbedienung: Überblick	15
11.1 Schaltflächen.....	15
11.2 Statussymbole.....	15
11.3 Statusanzeige.....	16
11.3.1 Verhalten.....	16
12 Betrieb	16
12.1 Einfache Verwendung	16
12.1.1 Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung.....	16
12.1.2 Startbildschirm	17
12.1.3 Informationsbildschirm	17
12.1.4 Hauptmenü	18
12.2 Betriebsmodus	18
12.2.1 Über die Betriebsmodi	19
12.2.2 Betriebsmodus festlegen	20
12.3 Sollwert.....	20
12.3.1 Über den Sollwert	20
12.3.2 Sollwert einstellen	20
12.4 Datum und Uhrzeit	20
12.4.1 Über Datum und Uhrzeit	20
12.4.2 Datum und Uhrzeit einstellen.....	20
12.5 Luftstrom	21
12.5.1 Luftstromrichtung	21
12.5.2 Ventilatorumdrehzahl.....	21
12.6 Ventilation.....	22
12.6.1 Ventilationsmodus.....	22
12.6.2 Ventilationsstufe.....	22
12.7 Erweiterte Nutzung.....	22
13 Erweiterte-Funktion	23
13.1 Installateur-Menü.....	23
13.1.1 Über das Installateur-Menü.....	23
13.1.2 Bildschirmeinstellungen	23
13.1.3 Einstellungen für Statusanzeige	23
13.1.4 Bauseitige Einstellungen.....	24
13.1.5 Sonstige Einstellungen	28
13.2 Software-Update	36
13.2.1 Über Software-Updates	36
13.2.2 Software-Update per App	36
13.2.3 Software-Update per Update-Dienstprogramm	37
14 Über die App	38
14.1 Überblick über Bedienung und Konfiguration.....	38
14.2 Koppeln	38
14.2.1 Über das Koppeln	38
14.2.2 Die App mit einem Regler koppeln	38
14.3 Installateur-Modus	38
14.3.1 Über den Installateur-Modus.....	38
14.3.2 Installateur-Modus aktivieren	38
14.3.3 Installateur-Modus deaktivieren	38
14.3.4 Einstellungen des Installateur-Modus durchführen	38
14.4 Demo-Modus	39
14.4.1 Über den Demo-Modus.....	39
14.4.2 Den Demo-Modus starten	39
14.4.3 Demo-Modus beenden	39
14.5 Funktionen.....	39
14.5.1 Überblick: Funktionen	39
14.5.2 Fernregler-Firmware updaten	40
14.5.3 Benachrichtigungen	40
14.5.4 Master/Slave-Status.....	40
14.5.5 Bildschirm	40
14.5.6 Statusanzeige	40
14.5.7 Datum und Uhrzeit	41
14.5.8 Info	41
14.5.9 Kopplungsinformation entfernen	41

14.5.10	Anwesenheitserkennung.....	41
14.5.11	AUS-Timer	41
14.5.12	Energieverbrauch.....	41
14.5.13	Limitierung der Stromaufnahme.....	41
14.5.14	Automatische Sollwert-Rückstellung.....	42
14.5.15	Zeitplan	42
14.5.16	Urlaub	42
14.5.17	Sollwert-Logik	42
14.5.18	Rückstufung	43
14.5.19	Persönliche Luftstromrichtung	43
14.5.20	Aktive Luftstromzirkulation	43
14.5.21	Sollwert-Bereich.....	43
14.5.22	Master-Funktion Kühlen/Heizen.....	44
14.5.23	Bereich von Luftstromrichtung	44
14.5.24	Zugluftvermeidung	44
14.5.25	Schnellstart	44
14.5.26	Schaltsperr für externe Eingabe	44
14.5.27	Enteisungsbetrieb	45
14.5.28	Funktionssperre	45
14.5.29	Geräuscharmer Betrieb.....	46
14.5.30	Fehler und Warnhinweise	46
14.5.31	Einheitennummer.....	46
14.5.32	Automatische Filterreinigung	46
14.5.33	Filter-Benachrichtigungen	46
14.5.34	AirNet-Adresse.....	46
14.5.35	Gruppenadresse	46
14.5.36	Bauseitige Einstellungen.....	46
14.5.37	Wechselbetrieb	47
14.5.38	Probelauf.....	48
14.5.39	Status der Einheit.....	49
14.5.40	Betriebsstunden	49
14.5.41	Kontaktinformationen	49
14.5.42	Aktive Luftstromzirkulation	49

15 Wartung 49

15.1	Allgemeine Sicherheitshinweise zur Wartung	49
15.2	Über Wartung	49
15.3	Warnhinweis-Bildschirm deaktivieren.....	50
15.4	Regler reinigen	50

16 Fehlerdiagnose und -beseitigung 50

16.1	Fehlercodes des Innengeräts.....	50
------	----------------------------------	----

17 Technische Daten 51

17.1	Schaltplan.....	51
17.1.1	Typische Systemanordnung	51
17.1.2	Typische Systemanordnung bei Gruppenregelung.....	51
17.1.3	Regler + DIII Ausstattung für zentrale Steuerung	53

1 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

Lesen Sie den sorgfältig die allgemeinen Sicherheitshinweise, bevor Sie die Komponenten der Klimaanlage installieren. Achten Sie auf eine korrekte Installation.

Eine Missachtung dieser Anweisungen kann zu Sachbeschädigung oder Körperverletzungen führen, die je nach den Umständen schwerwiegend sein können.

Bedeutung der Warnhinweise und Symbole

Diese Sicherheitszeichen werden benutzt, um Ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Die Bedeutungen der einzelnen Sicherheitszeichen werden unten erläutert:



WARNUNG

Weist auf eine Situation hin, die zum Tod oder schweren Verletzungen führen kann.



ACHTUNG

Weist auf eine Situation hin, die zu leichten oder mittelschweren Körperverletzungen führen kann.



GEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zum Tod oder schweren Verletzungen führt.



GEFAHR: EXPLOSIONSGEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zu einer Explosion führen kann.



INFORMATION

Weist auf nützliche Tipps oder zusätzliche Informationen hin.



HINWEIS

Weist auf eine Situation hin, die zu Sachschäden führen kann.

1.1 Für den Benutzer



INFORMATION

Beachten Sie auch die Betriebsanleitung, die zusammen mit der Außeneinheit und der Inneneinheit geliefert worden sind.



WARNUNG

Die Einheit und der Fernregler sind NICHT zum Spielen. Absichtslose Bedienung durch ein Kind könnte körperliche Beeinträchtigungen und Gesundheitsgefährdungen nach sich ziehen.



WARNUNG

Um Stromschlag und Feuer zu verhindern, halten Sie sich an folgende Regeln:

- Den Regler NICHT mit nassen Händen bedienen.
- Den Regler NICHT auseinandernehmen oder interne Teile von ihm berühren. Wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Den Regler NICHT modifizieren oder selber reparieren. Wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Den Regler NICHT an eine andere Stelle versetzen oder neu installieren. Wenden Sie sich an Ihren Händler.



WARNUNG

Entzündbaren Stoffe (wie z. B. Haarspray oder Insektizide) NICHT in unmittelbarer Nähe des Reglers verwenden.



HINWEIS

Zum Reinigen des Reglers NICHT organische Lösungsmittel wie Farbverdünner einsetzen. **Mögliche Folge:** Beschädigungen, Stromschlag- und Brandgefahr.

1.2 Für den Installateur

Die in diesem Dokument aufgeführten Sicherheitshinweise decken sehr wichtige Themen ab. Lesen Sie sie daher sorgfältig und aufmerksam durch.

2 Informationen zu diesem Dokument



INFORMATION

Bei diesem Regler handelt es sich um eine optionale Komponente, die nicht eigenständig benutzt werden kann. Beachten Sie auch die Installations- und Betriebsanleitung der Außeneinheit und der Inneneinheit.



HINWEIS

Unsachgemäßes Installieren oder Anbringen des Gerätes oder von Zubehörteilen kann zu Stromschlag, Kurzschluss, Leckagen, Brand und weiteren Schäden führen. Verwenden Sie nur von Daikin hergestellte oder zugelassene Zubehörteile, optionale Ausrüstungen und Ersatzteile.



WARNUNG

Sämtliche bauseitigen Verkabelungen und Bauteile MÜSSEN von einem zugelassenen Elektriker installiert werden, und sie MÜSSEN den geltenden Vorschriften und Gesetzen entsprechen.



HINWEIS

Der Fernregler MUSS in einem Innenraum installiert werden.



HINWEIS

Wird der Regler als Raumthermostat benutzt, wählen Sie einen Installationsort, wo die im Raum gewünschte Durchschnittstemperatur erkannt werden kann.

Den Regler NICHT an Plätzen wie den folgenden installieren:

- Ein Platz, der direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist.
- Ein Platz in der Nähe einer Heizquelle.
- Ein Platz, der Luftzug von draußen ausgesetzt ist, z. B. in der Nähe einer sich oft öffnenden und schließenden Tür.
- Ein Platz, wo das Display leicht schmutzig werden kann.
- Ein Platz, der NICHT leicht zugänglich ist, sodass es schwer ist, an die Bedienelemente zu gelangen.
- Ein Platz mit Temperaturen von $\leq -10^{\circ}\text{C}$ und $>50^{\circ}\text{C}$.
- Ein Platz mit relative Luftfeuchtigkeit von $>95\%$.
- An Orten mit Geräten oder Maschinen, die elektromagnetische Wellen abstrahlen. Elektromagnetische Wellen können das Steuerungssystem stören, was Funktionsstörungen der Anlage zur Folge haben kann.
- Ein Platz, an den Wasser gelangen könnte, oder der sich generell in einer feuchten Umgebung befindet.

Wenn Sie NICHT sicher sind, wie die Einheit zu installieren und zu betreiben ist, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Nach Abschluss der Installation sollten Sie:

- einen Probelauf durchführen, um auf Fehler zu prüfen
- dem Kunden erklären, wie der Regler bedient wird
- den Kunden daran erinnern, das Handbuch aufzubewahren, um später darin nachschlagen zu können.



INFORMATION

Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, wenn der Regler umgesetzt oder erneut installiert werden soll.

2 Informationen zu diesem Dokument

Zielgruppe

Autorisierte Installateure + Endbenutzer

Referenz für Installateure und Benutzer

4

Dokumentationssatz

Dieses Dokument ist Teil eines Dokumentationssatzes. Der vollständige Satz besteht aus:

- **Installations- und Betriebsanleitung:**
 - Installationsanweisungen
 - Grundlegende Betriebsanleitung
- **Referenz für Installateure und Benutzer:**
 - Erweiterte Installations- und Betriebsanleitung

- **Konformitätserklärung**

Die Konformitätserklärung im Original ist veröffentlicht auf den BRC1H Produktseiten:

- BRC1H519W7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H519W7>



- BRC1H519K7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H519K7>



- BRC1H519S7: <https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H519S7>



INFORMATION: Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Daikin Europe N.V., dass der Funkgerätetyp BRC1H der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung im Original ist veröffentlicht auf den BRC1H Produktseiten.



INFORMATION: Applikationsinterne Dokumentation von Madoka Assistant

Der Regler ermöglicht nur, Grundeinstellungen vorzunehmen und den Betrieb zu regeln. Mit der App Madoka Assistant ist es möglich, erweiterte Einstellungen für erweiterten Betrieb durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie in der App und deren interne Dokumentation. Die App Madoka Assistant kann von Google Play oder dem Apple Store heruntergeladen und installiert werden.

Neueste Ausgaben der mitgelieferten Dokumentation können auf der regionalen Daikin-Webseite oder auf Anfrage bei Ihrem Händler verfügbar sein.

Die Original-Dokumentation ist auf Englisch verfasst. Bei der Dokumentation in anderen Sprachen handelt es sich um Übersetzungen des Originals.


Technische Konstruktionsdaten

- Ein **Teil** der jüngsten technischen Daten ist verfügbar auf der regionalen Website Daikin (öffentlich zugänglich).
- Der **vollständige Satz** der jüngsten technischen Daten ist verfügbar im Extranet unter Daikin (Authentifizierung erforderlich).

Für den Benutzer

3 Fernbedienung: Überblick

3.1 Schaltflächen

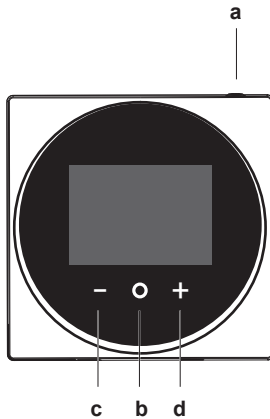

- a EIN/AUS
 - Bei AUS auf diese Schaltfläche drücken, um das System auf EIN zu schalten.
 - Bei EIN auf diese Schaltfläche drücken, um das System auf AUS zu schalten.
- b EINGABE/AKTIVIERUNG/EINSTELLUNG
 - Auf dem Startbildschirm das Hauptmenü aufrufen.
 - Im Hauptmenü eines der Untermenüs aufrufen.
 - Im betreffenden Untermenü einen Betriebs-/Ventilationsmodus aktivieren.
 - Im betreffenden Untermenü eine Einstellung bestätigen.
- c ZYKLISCH WECHSELN/ANPASSEN
 - Zyklisch nach links wechseln.
 - Eine Einstellung anpassen (Standard: Verringern).
- d ZYKLISCH WECHSELN/ANPASSEN
 - Zyklisch nach rechts wechseln.
 - Eine Einstellung anpassen (Standard: Erhöhen).

3.2 Statussymbole

Symbol	Beschreibung
	Systembetrieb EIN. Zeigt an, dass das System in Betrieb ist.
	Systembetrieb AUS. Zeigt an, dass das System NICHT in Betrieb ist.
	Bluetooth. ¹ Signalisiert, dass der Regler mit einem Mobilgerät verbunden ist, um mit der App Madoka Assistant zu kommunizieren.
	Sperre. Zeigt an, dass eine Funktion oder eine Betriebsart gesperrt ist und deshalb nicht benutzt oder ausgewählt werden kann.
	Zentrale Regelung. Signalisiert, dass das System von einem zentralen Regler (optionales Zubehör) gesteuert wird. Das System kann nur begrenzt durch den normalen Regler gesteuert werden.

Symbol	Beschreibung
	Umschaltung unter zentraler Steuerung. Signalisiert, dass die Umschaltung zwischen Kühlen/Heizen unter zentraler Steuerung durch eine andere Inneneinheit erfolgt oder durch einen optionalen Kühlen-Heizen-Wahlschalter, der an der Außeneinheit angeschlossen ist.
	Enteisung / Warmstart. Signalisiert, dass der Enteisungsbetrieb / Warmstartmodus aktiviert ist.
	Zeitplan / Timer. Signalisiert, dass das System gemäß Timer-Programmierung arbeitet oder der AUS-Timer aktiviert ist.
	Zeit nicht festgelegt. Signalisiert, dass die Uhr des Reglers noch nicht eingestellt ist.
	SelbstreinigungsfILTER in Betrieb. Signalisiert, dass der SelbstreinigungsfILTER in Betrieb ist.
	Schnellstart. Signalisiert, dass der Schnellstartmodus aktiv ist (nur Sky Air).
	Probelauf. Signalisiert, dass der Probelauf durchgeführt wird (nur Sky Air).
	Inspektion. Signalisiert, dass die Inneneinheit oder Außeneinheit inspiziert wird.
	Regelmäßige Inspektion. Signalisiert, dass die Inneneinheit oder Außeneinheit inspiziert wird.
	Reserve. Signalisiert, dass eine Inneneinheit im System als Reserve-Inneneinheit festgelegt ist.
	Persönliche Luftstromrichtung. Signalisiert, dass die Einstellung für persönliche Luftstromrichtung aktiviert ist.
	Information. Signalisiert, dass das System eine Meldung zu übermitteln hat. Um die Meldung einzusehen, zum Informations-Bildschirm gehen.
	Warnung. Signalisiert, dass ein Fehler aufgetreten ist oder dass eine Komponente der Inneneinheit gewartet werden muss.
	Limitierung der Stromaufnahme. Signalisiert, dass die Stromaufnahme des Systems begrenzt wird und dass es mit begrenzter Leistung läuft.
	Ende der Limitierung der Stromaufnahme. Signalisiert, dass die Stromaufnahme des Systems nicht länger begrenzt wird und dass es nicht mehr mit begrenzter Leistung läuft.
	Rotation. Signalisiert, dass der Modus Rotation aktiviert ist.
	Rückstufung. Signalisiert, dass die Inneneinheit unter Rückstufungsbedingungen läuft.
	Ventilation. Signalisiert, dass die Wärmerückgewinnungs-Ventilationseinheit angeschlossen ist.


⁽¹⁾ Die Wortmarke Bluetooth® und entsprechende Logos sind eingetragene Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc., und die Benutzung dieser Marken durch Daikin Europe N.V. erfolgt gemäß Lizenzvereinbarung. Andere Markenzeichen und Markennamen sind die der jeweiligen Eigentümer.

4 Betrieb

i INFORMATION

- Informationen über die Symbole Betriebsmodus und Ventilationsmodus finden Sie unter "4.2 Betriebsmodus" auf Seite 7 bzw. "4.6.1 Ventilationsmodus" auf Seite 10.
- Die meisten Symbole beziehen sich auf Einstellungen, die in der App Madoka Assistant festgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie in der App.

3.3 Statusanzeige



a
a Statusanzeige

4 Betrieb

4.1 Einfache Verwendung

4.1.1 Startbildschirm

Startbildschirm-Modus

Je nach Konfiguration zeigt der Regler einen Standard- oder eine Detail-Startbildschirm. Während der Standard-Startbildschirm nur einige Informationen liefert, zeigt der Startbildschirm mit Detail-Anzeige alle möglichen Statussymbole und liefert entsprechende Informationen. Wenn keine Bedienung erfolgt, wechselt der Regler immer nach einer bestimmten Zeitspanne zurück zum Startbildschirm.

Standard	Detailliert

Startbildschirm-Bedienung

In bestimmten Situationen ermöglicht es der Regler, vom Startbildschirm aus Aktionen auszuführen.

Bedingung	Maßnahme
Das System läuft im Betriebsmodus Kühlen, Heizen oder Automatisch.	Den Sollwert ändern

Bedingung	Maßnahme
Das System besteht NUR aus Wärmerückgewinnungs-Ventilationseinheiten.	Ventilatorstufe wechseln

i INFORMATION

- Je nach Konfiguration wird auf dem Startbildschirm der Temperatur-Sollwert entweder numerisch in Form eines Zahlenwerts oder grafisch in Form eines Symbols angezeigt. Weitere Informationen dazu siehe unter "4.3.1 Über den Sollwert" auf Seite 8.
- Wenn der Startbildschirm den Sollwert als Symbol darstellt, dann werden nur die Statussymbole des Standard-Startbildschirmmodus angezeigt, auch wenn der Regler den Startbildschirm mit Detail-Anzeige benutzt.

i INFORMATION

Der Regler ist mit einer Stromsparfunktion ausgestattet, die den Bildschirm dunkel schaltet, wenn beim Gerät eine Zeitlang keine Bedienung stattgefunden hat. Um den Bildschirm zu aktivieren, eine Taste drücken.

4.1.2 Hauptmenü

Auf dem Startbildschirm drücken Sie auf , um das Hauptmenü aufzurufen. Mit und wechseln Sie zwischen den Menüpunkten. Um in eines der Menüs zu gelangen, drücken Sie erneut auf .


Menü	Beschreibung
	Betriebsmodus. Betriebsmodus festlegen.
	Datum und Uhrzeit. Datum und Uhrzeit einstellen.
	Luftstromrichtung. Die Luftstromrichtung bei der Inneneinheit festlegen.
	Ventilatorzahl. Die Drehzahl des Ventilators der Inneneinheit festlegen.
	Ventilationsmodus. Den Betriebsmodus des Ventilators festlegen.
	Ventilationsstufe. Die Ventilatorzahl für den Ventilationsbetrieb festlegen.
	Bluetooth. Bluetooth aktivieren, um das System mit der App Madoka Assistant regulieren zu können und/oder ein Update der Fernregler-Software durchführen zu können.

i INFORMATION

- Abhängig vom Typ der Inneneinheit, die Sie bedienen, werden mehr oder weniger Menüpunkte angezeigt.
- Im Hauptmenü signalisiert jedes Menü-Symbol den entsprechenden Status der aktuellen Einstellung oder den aktuellen Modus. Wenn Sie den Regler bedienen, kann das Menü, durch das Sie navigieren, anders aussehen als wie in dieser Anleitung abgebildet.
- Der Regler erlaubt nur die grundlegende Bedienung des Systems. Informationen zu erweiterten Bedienmöglichkeiten (Rückstufung, Timer-Programmierung usw.) finden Sie in der App Madoka Assistent.

i INFORMATION

Es ist möglich, dass Menüpunkte gesperrt sind. Wenn das der Fall ist, werden sie im Menü als durchgestrichen angezeigt und sind mit einem Schlosssymbol gekennzeichnet. Funktionen können mit der App Madoka Assistent gesperrt werden. Weitere Informationen finden Sie in der App Madoka Assistent und unter ["14.5.28 Funktionssperre" auf Seite 45](#).



4.2 Betriebsmodus

Die Inneneinheit kann in verschiedenen Betriebsarten arbeiten.

Symbol	Betriebsart
	Kühlen. In diesem Modus wird je nach Bedarf Kühlen aktiviert, der Bedarf wird ermittelt je nach Temperatur-Sollwert oder durch die Rückstufungsfunktion.
	Heizen. In diesem Modus wird je nach Bedarf Heizen aktiviert, der Bedarf wird ermittelt je nach Temperatur-Sollwert oder durch die Rückstufungsfunktion.
	Nur Ventilator. In diesem Modus zirkuliert die Luft, ohne dass geheizt oder gekühlt wird.
	Entfeuchten. In diesem Modus wird die Luftfeuchtigkeit bei minimaler Temperaturabnahme gesenkt. Temperatur und Ventilator Drehzahl werden automatisch geregelt, eine Regelung mittels Fernbedienung ist nicht möglich. Die Luftentfeuchtung ist nicht möglich, wenn die Raumtemperatur zu niedrig ist.
	Ventilation. In diesem Modus wird der Raum ventiliert, aber nicht beheizt oder gekühlt.
	Luftreinigung. In diesem Modus ist die optionale Luftreiniger-Einheit in Betrieb.
	Ventilation + Luftreinigung. Ventilation und Luftreinigung werden kombiniert.
	Auto. In Auto-Modus schaltet die Inneneinheit automatisch um zwischen Heizen und Kühlen, je nach dem, was zum Erreichen des Sollwerts erforderlich ist.

i INFORMATION

Abhängig vom Typ der Inneneinheit gibt es mehr oder weniger Betriebsmodi.

4.2.1 Über die Betriebsmodi

i INFORMATION

Falls es sich bei der Inneneinheit um ein Modell nur für Kühlbetrieb handelt, kann sie nur auf Kühlen, Nur-Ventilatorbetrieb oder Entfeuchten gestellt werden.

i INFORMATION

Wenn im Menü Betriebsart bestimmte Betriebsarten nicht zur Verfügung stehen, ist es zusätzlich möglich, dass sie gesperrt sind. Das Sperren von Betriebsarten wird in der App Madoka Assistent sichtbar. Weitere Informationen finden Sie in der App Madoka Assistent und unter ["14.5.28 Funktionssperre" auf Seite 45](#).

i INFORMATION

Erfolgt der Wechsel des Betriebsmodus der Inneneinheit unter zentraler Steuerung (auf dem Startbildschirm blinkt das Statussymbol 'Umschaltung unter zentraler Steuerung'), dann ist es NICHT möglich, bei dieser Inneneinheit den Betriebsmodus zu wechseln. Weitere Informationen siehe ["Master-Funktion Kühlen/Heizen" auf Seite 34](#).

Kühlen

Bei hoher Außenlufttemperatur kann es einige Zeit dauern, bis die Raumlufttemperatur den Temperatur-Sollwert erreicht.

Wenn bei niedriger Raumlufttemperatur die Inneneinheit so gestellt wird, dass sie im Kühlbetrieb arbeitet, ist es möglich, dass die Inneneinheit erst Enteisungsbetrieb aufnimmt (das heißt Heizbetrieb), um zu verhindern, dass die Kühlleistung des Systems aufgrund von Eisbildung am Wärmetauscher sinkt. Weitere Informationen siehe ["Heizen" auf Seite 7](#).

Die Inneneinheit kann im Kühlbetrieb laufen, weil sie unter Rückstufungsbedingungen arbeitet. Weitere Informationen siehe ["14.5.18 Rückstufung" auf Seite 43](#).



Heizen

Im Heizbetriebsmodus braucht das System eine längere Zeit, um die Sollwert-Temperatur zu erreichen, als wenn das System im Kühlbetriebsmodus laufen würde. Um das auszugleichen wird empfohlen, die Timer-Funktion zu nutzen und damit das System bereits vorab den Betrieb aufnehmen zu lassen.

Die Inneneinheit kann im Heizbetrieb laufen, weil sie unter Rückstufungsbedingungen arbeitet. Weitere Informationen dazu siehe unter ["14.5.18 Rückstufung" auf Seite 43](#).

Um kalte Zugluft und eine Reduzierung der Heizleistung des Systems zu verhindern, kann das System in den folgenden speziellen Heizbetriebsmodi arbeiten:

4 Betrieb

Betrieb	Beschreibung
Enteisung	<p>Um zu verhindern, dass aufgrund von Eisbildung an der Außeneinheit die Heizleistung sinkt, schaltet das System automatisch auf Enteisungsbetrieb.</p> <p>Während des Enteisungsbetriebs stellt der Ventilator der Inneneinheit den Betrieb ein und auf dem Startbildschirm wird folgendes Symbol angezeigt:</p>  <p>Nach ungefähr 6 bis 8 Minuten nimmt das System wieder den normalen Betrieb auf.</p>
Warmstart (nur VRV)	<p>Bei Warmstart stellt der Ventilator der Inneneinheit den Betrieb ein und auf dem Startbildschirm wird folgendes Symbol angezeigt:</p> 

INFORMATION

Wenn das System gestoppt wird, während die Inneneinheit im Heizmodus arbeitet, ist der Ventilator für ungefähr 1 Minute weiter in Betrieb, damit die in der Inneneinheit verbliebene Wärme abgeführt wird.

INFORMATION

- Je niedriger die Außenlufttemperatur ist, desto niedriger ist die Heizleistung. Wenn die Heizleistung des Systems nicht ausreicht, wird empfohlen, bei der Einrichtung ein weiteres Heizgerät einzubeziehen. (Wenn Sie ein mit Verbrennung arbeitendes Gerät benutzen, sorgen Sie für regelmäßige Lüftung des Raumes. Und setzen Sie das Heizgerät nicht an einen Platz, wo es dem Luftstrom der Inneneinheit ausgesetzt ist.)
- Die Inneneinheit ist von der Art, die dafür sorgt, dass die warme Luft zirkuliert. Folglich dauert es etwas, bis nach Betriebsstart der Inneneinheit der Raum warm geworden ist.
- Der Ventilator der Inneneinheit arbeitet automatisch so lange, bis die Raumlufttemperatur des Systems über eine bestimmte Schwelle gestiegen ist.
- Sammelt sich die warme Luft unterhalb der Decke, während Ihre Füße kalt bleiben, empfehlen wir, bei der Einrichtung der Anlage einen Zirkulator einzubeziehen.

Entfeuchten

HINWEIS

Um zu verhindern, dass Wasser austritt oder das System ausfällt, sollte das System nach Betrieb der Inneneinheit NICHT sofort ausgeschaltet werden. Bevor Sie das System ausschalten, warten Sie, bis die Entwässerungspumpe dafür gesorgt hat, dass das gesamte in der Inneneinheit noch befindliche Wasser abgeführt ist (ungefähr 1 Minute).

INFORMATION

Damit der Start glatt und reibungslos erfolgt, das System nicht ausschalten, während es arbeitet.

4.2.2 Betriebsmodus festlegen

- Zum Betriebsart-Menü navigieren.



- Mit  und  eine Betriebsart auswählen.



- Zum Aktivieren auf  drücken.

Ergebnis: Die Inneneinheit wechselt die Betriebsart, und der Regler kehrt zur Anzeige des Startbildschirms zurück.

4.3 Sollwert

Der Sollwert ist die Zieltemperatur bei den Betriebsmodi Kühlen, Heizen und Auto(matisch).

4.3.1 Über den Sollwert

Sollwert auf Startbildschirm

Je nach Konfiguration wird auf dem Startbildschirm der Temperatur-Sollwert entweder numerisch in Form eines Zahlenwerts oder grafisch in Form eines Symbols angezeigt.

Numerisch	Symbolisch
	
<p>Falls der Sollwert numerisch angezeigt wird, regeln Sie die Raumtemperatur, indem Sie den angezeigten Sollwert in Schritten von 1°C erhöhen oder senken.</p>	<p>Falls der Sollwert grafisch als Symbol angezeigt wird, regeln Sie die Raumtemperatur, indem Sie den angezeigten Sollwert in Bezug auf den "Referenz-Sollwert" (optisch dargestellt durch eine Markierung in der Mitte der Thermometerskala) erhöhen oder senken. Es ist möglich, den Sollwert in Schritten von 1°C um drei Stufen nach unten bzw. nach oben, bezogen auf den Referenz-Sollwert, zu erhöhen bzw. zu senken.</p> <p>Beispiel: Ist der Referenz-Sollwert 25°C, ist es möglich, den Sollwert auf bis zu 28°C zu erhöhen bzw. auf bis zu 22°C zu senken.</p> 

i INFORMATION

Die Einstellung des Sollwerts wird begrenzt durch die Festlegung des Sollwert-Bereichs. Weitere Informationen dazu siehe unter "14.5.21 Sollwert-Bereich" auf Seite 43.

- **Numerisch:** Der Sollwert kann nur bis zum Sollwert-Maximum bzw. -Minimum erhöht bzw. gesenkt werden.
- **Symbolisch:** Der Sollwert kann nur bis zu den Bereichsgrenzen für Sollwert-Maximum bzw. -Minimum erhöht bzw. gesenkt werden, unabhängig vom Referenz-Sollwert. **Beispiel:** Beträgt die Referenz-Temperatur 25°C, können Sie normalerweise den Sollwert um drei Stufen nach unten, also auf 22°C senken. Wenn jedoch die untere Grenze des Sollwert-Einstellbereichs auf 24°C gestellt ist, kann der Sollwert nur bis auf 24°C gesenkt werden.

i INFORMATION

Informationen darüber, wie Sie den Sollwert auf dem Startbildschirm festlegen und den Referenz-Sollwert konfigurieren, finden Sie in der App Madoka Assistant.

4.3.2 Sollwert einstellen

Voraussetzung: Die aktive Betriebsart ist entweder 'Kühlen', 'Heizen' oder 'Auto'.

- 1 Um auf dem Startbildschirm den Sollwert anzupassen, benutzen Sie die Schaltflächen und .



Ergebnis: Bei der Inneneinheit wird der Temperatur-Sollwert geändert.

4.4 Datum und Uhrzeit

Stellen Sie bei den Inneneinheiten, die mit dem Regler verbunden sind, das Datum und die Uhrzeit ein.

4.4.1 Über Datum und Uhrzeit


Je nach Sommerzeit-Einstellung hat das Menü zu Datum und Uhrzeit folgende Sommerzeit-Indikatoren:

	Sommerzeit
	Winterzeit


Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Bauseitige Einstellungen Inneneinheit" auf Seite 27 (Fernregler und Einstellungen) und "14.5.7 Datum und Uhrzeit" auf Seite 41 (App-Einstellungen).

4.4.2 Datum und Uhrzeit einstellen


- 1 Zum Menü Datum und Uhrzeit navigieren.



- 2 Auf drücken, um zu aktivieren.



Ergebnis: Die Felder können jetzt bearbeitet werden.



- 3 Datum und Uhrzeit festlegen. Mit und einstellen. Mit bestätigen. Durch das Menü gehen und dafür sorgen, dass in allen Feldern der jeweils korrekte Wert steht.

Ergebnis: Sie haben das Datum und die Uhrzeit festgelegt.

i INFORMATION

Wenn Sie in einem Feld den Wert bestätigen, werden Sie automatisch zum nächsten Feld gebracht. Um den Einstellvorgang zu beenden und das Menü zu verlassen, navigieren Sie zum letzten Feld und bestätigen Sie dessen Wert.

4.5 Luftstrom

4.5.1 Luftstromrichtung

Die Luftstromrichtung ist die Richtung, in welche die Inneneinheit die Luft bläst.

Persönliche Luftstromrichtung

Die folgenden persönlichen Luftstromrichtungen können eingestellt werden:

Richtung	Bildschirm
Feste Position. Die Inneneinheit bläst die Luft aus und ist dabei in 1 von 5 festen Positionen.	
Schwenken. Die Inneneinheit bläst die Luft aus und wechselt dabei zwischen 5 Positionen.	
Auto. Die Inneneinheit wechselt die Luftstromrichtung je nach Bewegungen, die vom Bewegungssensor erspürt wird.	

i INFORMATION

- Abhängig vom Typ der Inneneinheit und/oder der Systemanordnung und Einrichtung steht die automatische Luftstromrichtung "Auto." möglicherweise nicht zur Verfügung.
- Bei einigen Arten von Inneneinheiten kann die Luftstromrichtung nicht eingestellt werden.

Automatische Luftstromsteuerung

Unter folgenden Betriebsbedingungen wird die Luftstromrichtung der Inneneinheiten automatisch gesteuert:

4 Betrieb

- Wenn die Raumtemperatur höher ist als der eingestellte Regler-Sollwert für Heizbetrieb (einschließlich Automatischem Betrieb).
- Wenn die Inneneinheiten im Heizbetriebsmodus laufen und die Enteisungsfunktion aktiv ist.
- Wenn die Inneneinheiten im Dauerbetrieb laufen und die Luftstromrichtung horizontal ist.

Luftstromrichtung einstellen

- 1 Zum Menü für Luftstromrichtung navigieren.



- 2 Mit **-** und **+** die Luftstromrichtung anpassen.



- 3 Zum Bestätigen auf **OK** drücken.

Ergebnis: Die Inneneinheit wechselt die Luftstromrichtung, und der Regler kehrt zur Anzeige des Startbildschirms zurück.

4.5.2 Ventilator-drehzahl

Mit der Ventilator-drehzahl wird die Stärke geregelt, mit der der Luftstrom aus der Inneneinheit kommt.

Ventilator-Drehzahl

Abhängig vom Typ der Inneneinheit können Sie wählen unter:

Ventilator-drehzahl	Bildschirm
2 Ventilator-drehzahlen	
3 Ventilator-drehzahlen	
5 Ventilator-drehzahlen	

Einige Inneneinheiten unterstützen außerdem die Funktion automatische Ventilator-drehzahl. In diesem Fall passt die Inneneinheit die Ventilator-drehzahl automatisch an den Sollwert und die Raumlufttemperatur an.

Ventilator-drehzahl	Bildschirm
Automatisch	

i INFORMATION

- Um die Mechanik zu schützen, ist es möglich, dass sich die Inneneinheit automatisch in den Modus Automatische Ventilator-drehzahl schaltet.
- Wenn der Ventilator aufhört zu laufen, bedeutet das nicht unbedingt, dass ein Systemfehler vorliegt. Der Ventilator kann jederzeit aufhören zu laufen.
- Es kann einige Zeit dauern, bis Änderungen an den Ventilator-drehzahl-Einstellungen tatsächlich in Kraft treten.

Ventilator-drehzahl einstellen

- 1 Zum Menü für Ventilator-drehzahl navigieren.



- 2 Mit **-** und **+** die Ventilator-drehzahl anpassen.



- 3 Zum Bestätigen auf **OK** drücken.

Ergebnis: Die Inneneinheit wechselt die Ventilator-drehzahl, und der Regler kehrt zur Anzeige des Startbildschirms zurück.

4.6 Ventilation

i INFORMATION

Ventilationseinstellungen können NUR bei Wärmerückgewinnungseinheiten vorgenommen werden.

4.6.1 Ventilationsmodus

Die Wärmerückgewinnungs-Ventilator-Einheit bietet verschiedene Betriebsmodi.

Symbol	Ventilationsmodus
	Energierückgewinnungs-Ventilation. Die Außenluft wird erst durch einen Wärmetauscher geführt und dann in den Innenraum.
	Umgehen. Die Außenluft wird dem Innenraum zugeführt, ohne vorher durch einen Wärmetauscher geleitet zu werden.
	Auto. Um den Innenraum auf wirkungsvollste Weise zu ventilieren, schaltet die Wärmerückgewinnungs-Ventilator-Einheit (auf Basis von internen Berechnungen) automatisch um zwischen den Modi "Umgehen" und "Energierückgewinnungs-Ventilation".

i INFORMATION

Je nach Wärmerückgewinnungs-Ventilator-Einheit gibt es mehr oder weniger Ventilationsmodi.

i INFORMATION

Wechsel im Ventilationsmodus sind möglich unabhängig von der Master-Funktion Kühlen/Heizen. Weitere Informationen siehe "[Master-Funktion Kühlen/Heizen](#)" auf Seite 34.



HINWEIS

Vor Starten des Systems MUSS die Einheit mindestens 6 Stunden lang eingeschaltet gewesen sein. Sonst besteht die Gefahr, dass beim Starten der Verdichter ausfällt.



INFORMATION


Damit der Start glatt und reibungslos erfolgt, das System nicht ausschalten, während es arbeitet.

Ventilationsmodus festlegen

- 1 Zum Menü für Ventilationsmodus navigieren.



- 2 Mit **-** und **+** einen Ventilationsmodus auswählen.



- 3 Zum Aktivieren auf **OK** drücken.


Ergebnis: Die Wärmerückgewinnungs-Ventilator-Einheit wechselt den Betriebsmodus und der Regler kehrt zur Anzeige des Startbildschirms zurück.

4.6.2 Ventilationsstufe

Die Ventilationsrate wird bestimmt durch die Ventilatorzahl während des Ventilationsbetriebs.

Ventilationsstufe festlegen

- 1 Zum Menü für Ventilationsrate navigieren.



- 2 Mit **-** und **+** die Ventilationsrate anpassen.



- 3 Zum Bestätigen auf **OK** drücken.

Ergebnis: Die Wärmerückgewinnungs-Ventilator-Einheit wechselt die Ventilationsrate und der Regler kehrt zur Anzeige des Startbildschirms zurück.

4.7 Erweiterte Nutzung

Der Regler ermöglicht nur Einstellungen für den Grundbetrieb. Für erweiterte Betriebsmodi verwenden Sie die App Madoka Assistant.

5 Instandhaltung und Wartung

5.1 Überblick: Wartung und Service

Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn das System gewartet oder in Stand gesetzt werden muss. Wenn die Inneneinheit gewartet werden muss, zeigt der Regler das an, indem er auf dem Startbildschirm anzeigt. Wenn Sie dann auf **OK** drücken, um vom Startbildschirm ins Hauptmenü zu kommen, wird ein Warnhinweis angezeigt.

Die folgenden Bildschirme mit Warnhinweisen beziehen sich auf Wartungsmaßnahmen an der Inneneinheit:

<p>Inneneinheit-Filter reinigen</p>	<p>Inneneinheit-Filter austauschen</p>
<p>Die Staubbox der Inneneinheit leeren</p>	<p>—</p>

6 Fehlerdiagnose und -beseitigung

6.1 Überblick: Fehlerdiagnose und -beseitigung


Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn beim System ein Fehler vorliegt. Bei einem Systemfehler zeigt der Regler auf dem Startbildschirm . Und/oder es wird ein Bildschirm mit einer Fehlermeldung angezeigt, wenn Sie auf **OK** drücken, um vom Startbildschirm ins Hauptmenü zu kommen.

Fehler-Bildschirm (Beispiel)

6.2 Erkennung von Kältemittel-Leckage

Wenn das System eine Kältemittel-Leckage erkennt, wird Alarm ausgelöst. Beenden Sie den Alarm und wenden Sie sich an Ihren Händler.


6.2.1 Alarm für Kältemittel-Leckage stoppen



- 1 Um den Alarm zu stoppen, für 3 Sekunden auf **+** drücken.

7 Über die Verpackung

Ergebnis: Der Alarm wird beendet.




2 Fragen Sie Ihren Händler.

Für den Installateur

7 Über die Verpackung

7.1 Den Regler aus der Verpackung nehmen

- 1 Die Box öffnen.
- 2 Das Zubehör separieren.



- a** Installations- und Betriebsanleitung
b Holzschrauben + Wanddübel (Ø4,0×30)

8 Vorbereitung


8.1 Anforderungen an die Verkabelung

Die gesamte Verkabelung muss die folgenden Anforderungen erfüllen:

Kabelspezifikation	Wert
Typ	Ummanteltes Vinylkabel (2-adrig)
Abschnitt	0,75~1,25 mm ²
Maximale Länge	500 m

8.1.1 Die Verkabelung für die Installation vorbereiten

- 1 Die Kabelummantelung des Teiles des Kabels entfernen, der durch das Innere des Gehäuserückens (L) geführt werden muss - siehe Abbildung und Tabelle.
- 2 Dafür sorgen, dass die 2 Drähte um 10 mm unterschiedlich lang sind.



Kabel-Ausgang	L
Oben	±150 mm
Links	±120 mm
Unterseite	±100 mm
Rückseite	Kein Bedarf

9 Installation

9.1 Übersicht: Installation

Die Installation des Reglers umfasst üblicherweise die folgenden Schritte:


- 1 Bestimmen, wo das Kabel verlegt werden soll, dann dem entsprechend auf der Rückseite des Gehäuses ein Stück herauszwickeln.
- 2 Den Gehäuserücken an der Wand anbringen.
- 3 Elektrische Verkabelung durchführen.
- 4 Den Regler schließen.

9.2 Regler anbringen

9.2.1 Den Regler anbringen

Bevor Sie den Regler anbringen, bestimmen Sie, wo die Leitung verlegt wird. Dazu passend entfernen Sie im Gehäuse hinten das Teil für die Kabeldurchführung.

Das Stromversorgungskabel kann von oben, hinten, links oder unten zugeführt werden. Teil aus dem Gehäuse hinten entfernen - siehe Abbildung:

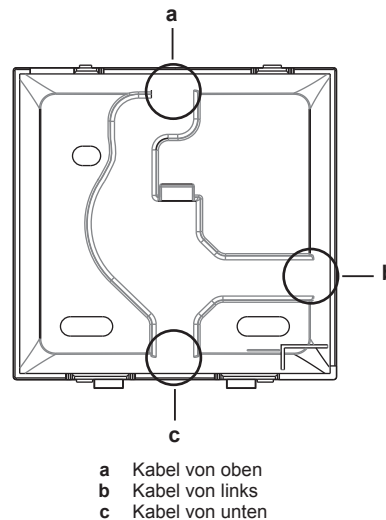

- a** Kabel von oben
b Kabel von links
c Kabel von unten


Wird das Kabel von hinten zugeführt, muss kein Gehäuseteil entfernt werden.

i INFORMATION

Wenn Sie das Kabel von oben oder hinten zuführen, dann führen Sie das Kabel erst durch die Durchbruchöffnung, und erst danach bringen Sie den Gehäuserücken an der Wand an.


9.2.2 Den Regler anbringen

- 1 Die Holzschrauben und Dübel aus dem Zubehörbeutel herausnehmen.
- 2 Das hintere Gehäuseteil auf einer ebenen Oberfläche befestigen.

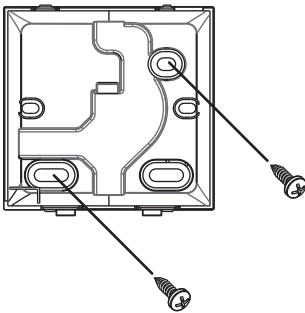

i INFORMATION

Falls erforderlich (z. B. bei Montage einer Unterputz-Elektro-Installationsbox), bringen Sie das Rückenteil über die Durchbruchöffnungen an.

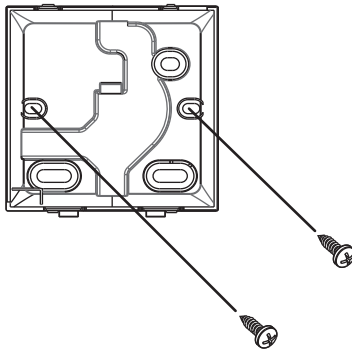

! HINWEIS

Achten Sie darauf, dass Sie das hintere Gehäuseteil nicht durch zu festes Anziehen der Montageschrauben beschädigen.

9.3 Anschließen der elektrischen Leitungen

9.3.1 Sicherheitsvorkehrungen beim Anschließen von Elektrokabeln

i INFORMATION

Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu erfüllenden Voraussetzungen in den folgenden Kapiteln:

- Allgemeine Sicherheitshinweise
- Vorbereitung

! WARNUNG

Sämtliche bauseitigen Verkabelungen und Bauteile MÜSSEN von einem zugelassenen Elektriker installiert werden, und sie MÜSSEN den geltenden Vorschriften und Gesetzen entsprechen.

! ACHTUNG

Wenn Sie den Regler an der Inneneinheit anschließen wollen, dann achten Sie darauf, dass der Schaltkasten der Inneneinheit und das Übertragungskabel nicht angeschlossen sind.

! HINWEIS

Das Kabel für den Anschluss ist NICHT im Lieferumfang enthalten.

! HINWEIS

Zur Vermeidung von störenden Interferenzen sollten die Kabel abseits von den Stromversorgungskabeln verlaufen (externe Störungen).


i INFORMATION

P1 und P2 haben keine Polarität.


9.3.2 Elektrische Verkabelung durchführen

Die Regler-Anschlüsse P1/P2 an die Anschlüsse P1/P2 der Inneneinheit anschließen.


Kabel von oben

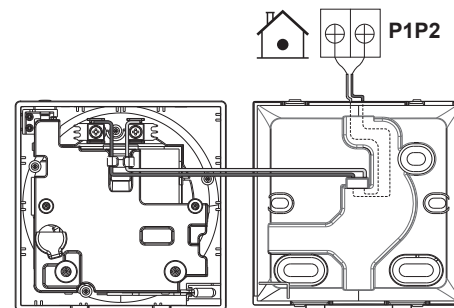

Kabel von hinten

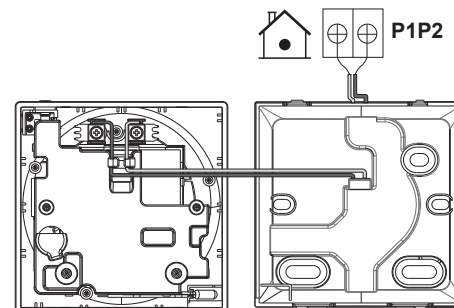


Kabel von links

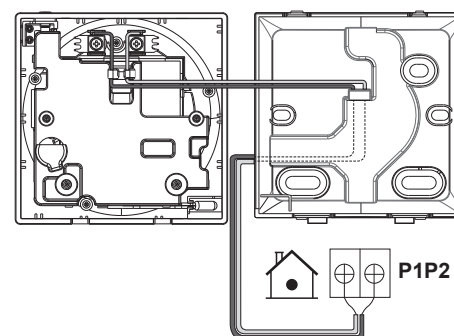

10 Starten des Systems

Kabel von unten

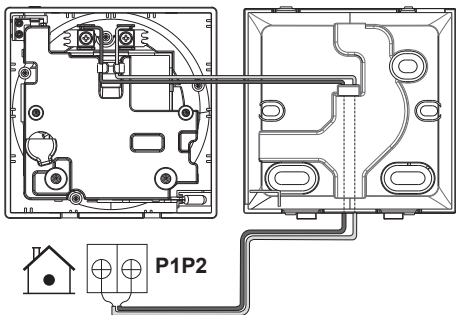

9.4 Regler schließen

9.4.1 Vorsichtsmaßnahmen beim Schließen des Reglers



ACHTUNG

Niemals die Teile im Inneren des Reglers berühren.



ACHTUNG

Beim Schließen des Reglers darauf achten, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden.




HINWEIS

Darauf achten, dass das Vorderteil des Reglers ordnungsgemäß in das Rückenteil mit einem Klicken einrastet.

9.4.2 Regler schließen

- 1 Das Vorderteil des Reglers in das Rückenteil mit einem Klicken einrasten lassen.

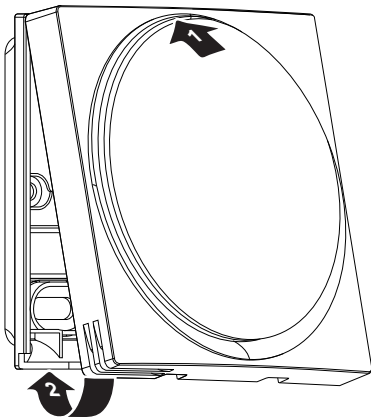

- 2 Wenn es am Platz der Installation staubfrei ist, ziehen Sie die Schutzfolie ab.

9.5 Regler öffnen

9.5.1 Vorsichtsmaßnahmen beim Öffnen des Reglers



HINWEIS

Die Platine des Reglers befindet sich im Vorderteil des Gehäuses. Beim Öffnen des Reglers darauf achten, dass die Platine nicht beschädigt wird.




HINWEIS

Wenn vorderes und hinteres Gehäuseteil getrennt sind, darauf achten, dass die Platine nicht mit Schmutz oder Feuchtigkeit in Berührung kommt.

9.5.2 Den Regler öffnen

- 1 Einen Flachsraubendreher in einen der unteren Schließmechanismen einführen und langsam verdrehen.

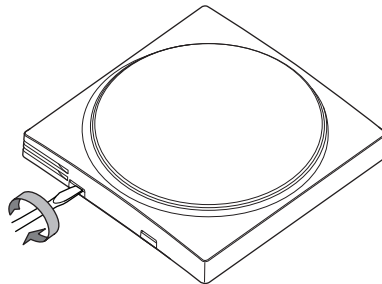

10 Starten des Systems



ACHTUNG


Bevor Sie das System starten, überprüfen Sie folgende Punkte:

- Sowohl bei Inneneinheiten als auch bei der Außeneinheit ist die Verkabelung ordnungsgemäß durchgeführt.
- Die Schaltkasten-Abdeckungen von Außen- und Inneneinheiten sind geschlossen.

Der Regler bezieht seinen Strom von der Inneneinheit. Sobald der Regler angeschlossen ist, geht er in Betrieb. Achten Sie darauf, dass die Inneneinheit eingeschaltet ist, damit der Regler arbeiten kann.

Sobald der Regler mit Strom versorgt wird, geht er automatisch in Betrieb. Wenn der Regler der erste und einzige Regler ist, der an die Inneneinheit angeschlossen ist, wird ihm automatisch die Funktion als Master-Regler zugewiesen. Soll ein zweiter Regler angeschlossen und diesem die Funktion als Slave-Regler zugewiesen werden, ist ein manueller Eingriff erforderlich. Instruktionen dazu finden Sie unter ["10.2 Einem Regler die Funktion als Slave zuweisen"](#) auf Seite 15.

10.1 Master- und Slave-Regler

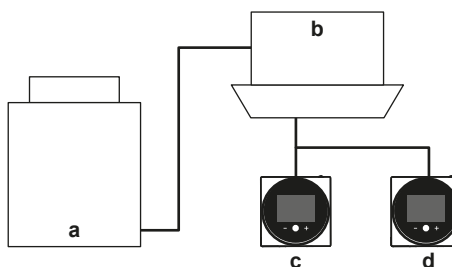

- a Außeneinheit
- b Inneneinheit
- c Master-Fernregler
- d Slave-Fernregler

Auf dem Bildschirm werden Master- und Slave-Status durch folgende Symbole kenntlich gemacht:

Symbol	Beschreibung
	Master
	Slave

Weitere Informationen dazu siehe unter "12.1.3 Informationsbildschirm" auf Seite 17.



INFORMATION

Master- und Slave-Regler müssen vom selben Typ sein.



INFORMATION

Falls ein Adapter für digitale Eingabe BRP7A5* Teil des System ist, ist es nicht möglich, einen zweiten Regler anzuschließen und zu bestimmen. Wird ein zweiter Regler angeschlossen wenn das System bereits den Adapter hat, wird beim Adapter ein Fehler ausgelöst.



INFORMATION

Wenn ein Slave-Regler 2 Minuten nach dessen Designierung nicht den Startbildschirm anzeigt, den Strom abschalten und die Verkabelung prüfen.



INFORMATION

Nach Neu-Designierung eines Reglers muss beim System der Strom ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet werden.



INFORMATION

Slave-Regler unterstützen nicht alle Funktionen. Falls Sie auf einem Slave-Regler keine Funktion finden, dann schauen Sie auf dem Master-Regler nach.

10.2 Einem Regler die Funktion als Slave zuweisen


Voraussetzung: An der Inneneinheit ist bereits ein Regler als Master-Regler angeschlossen.

- 1 Einen zweiten Regler anschließen.

Ergebnis: Er geht automatisch in Betrieb.

- 2 Warten Sie, bis auf dem Bildschirm ein U5 oder U8 Fehler angezeigt wird.



- 3 Wenn der U5 oder U8 Fehler angezeigt wird,  solange gedrückt halten, bis "2" auf dem Bildschirm erscheint.



Ergebnis: Jetzt fungiert der Regler als Slave.








INFORMATION

Wenn der Slave-Regler zwei Minuten nach dessen Designierung nicht den Startbildschirm anzeigt, den Strom abschalten und die Verkabelung prüfen.

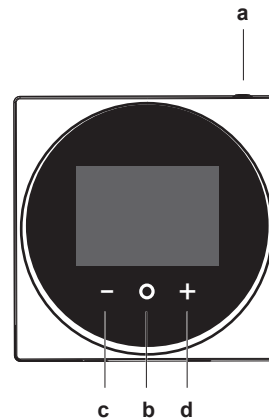11 Fernbedienung: Überblick

11.1 Schaltflächen



- a  EIN/AUS
 - Bei AUS auf diese Schaltfläche drücken, um das System auf EIN zu schalten.
 - Bei EIN auf diese Schaltfläche drücken, um das System auf AUS zu schalten.
- b  EINGABE/AKTIVIERUNG/EINSTELLUNG
 - Auf dem Startbildschirm das Hauptmenü aufrufen.
 - Im Hauptmenü eines der Untermenüs aufrufen.
 - Im betreffenden Untermenü einen Betriebs-/Ventilationsmodus aktivieren.
 - Im betreffenden Untermenü eine Einstellung bestätigen.
- c  ZYKLISCH WECHSELN/ANPASSEN
 - Zyklisch nach links wechseln.
 - Eine Einstellung anpassen (Standard: Verringern).
- d  ZYKLISCH WECHSELN/ANPASSEN
 - Zyklisch nach rechts wechseln.
 - Eine Einstellung anpassen (Standard: Erhöhen).

11.2 Statussymbole

Symbol	Beschreibung
	Systembetrieb EIN. Zeigt an, dass das System in Betrieb ist.
	Systembetrieb AUS. Zeigt an, dass das System NICHT in Betrieb ist.
	Bluetooth. ² Signalisiert, dass der Regler mit einem Mobilgerät verbunden ist, um mit der App Madoka Assistant zu kommunizieren.
	Sperre. Zeigt an, dass eine Funktion oder eine Betriebsart gesperrt ist und deshalb nicht benutzt oder ausgewählt werden kann.
	Zentrale Regelung. Signalisiert, dass das System von einem zentralen Regler (optionales Zubehör) gesteuert wird. Das System kann nur begrenzt durch den normalen Regler gesteuert werden.


⁽²⁾ Die Wortmarke Bluetooth® und entsprechende Logos sind eingetragene Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc., und die Benutzung dieser Marken durch Daikin Europe N.V. erfolgt gemäß Lizenzvereinbarung. Andere Markenzeichen und Markennamen sind die der jeweiligen Eigentümer.

Symbol	Beschreibung
	Umschaltung unter zentraler Steuerung. Signalisiert, dass die Umschaltung zwischen Kühlen/Heizen unter zentraler Steuerung durch eine andere Inneneinheit erfolgt oder durch einen optionalen Kühlen-Heizen-Wahlschalter, der an der Außeneinheit angeschlossen ist.
	Enteisung / Warmstart. Signalisiert, dass der Enteisungsbetrieb / Warmstartmodus aktiviert ist.
	Zeitplan / Timer. Signalisiert, dass das System gemäß Timer-Programmierung arbeitet oder der AUS-Timer aktiviert ist.
	Zeit nicht festgelegt. Signalisiert, dass die Uhr des Reglers noch nicht eingestellt ist.
	SelbstreinigungsfILTER in Betrieb. Signalisiert, dass der SelbstreinigungsfILTER in Betrieb ist.
	Schnellstart. Signalisiert, dass der Schnellstartmodus aktiv ist (nur Sky Air).
	Probelauf. Signalisiert, dass der Probelauf durchgeführt wird (nur Sky Air).
	Inspektion. Signalisiert, dass die Inneneinheit oder Außeneinheit inspiziert wird.
	Regelmäßige Inspektion. Signalisiert, dass die Inneneinheit oder Außeneinheit inspiziert wird.
	Reserve. Signalisiert, dass eine Inneneinheit im System als Reserve-Inneneinheit festgelegt ist.
	Persönliche Luftstromrichtung. Signalisiert, dass die Einstellung für persönliche Luftstromrichtung aktiviert ist.
	Information. Signalisiert, dass das System eine Meldung zu übermitteln hat. Um die Meldung einzusehen, zum Informations-Bildschirm gehen.
	Warnung. Signalisiert, dass ein Fehler aufgetreten ist oder dass eine Komponente der Inneneinheit gewartet werden muss.
	Limitierung der Stromaufnahme. Signalisiert, dass die Stromaufnahme des Systems begrenzt wird und dass es mit begrenzter Leistung läuft.
	Ende der Limitierung der Stromaufnahme. Signalisiert, dass die Stromaufnahme des Systems nicht länger begrenzt wird und dass es nicht mehr mit begrenzter Leistung läuft.
	Rotation. Signalisiert, dass der Modus Rotation aktiviert ist.
	Rückstufung. Signalisiert, dass die Inneneinheit unter Rückstufungsbedingungen läuft.
	Ventilation. Signalisiert, dass die Wärmerückgewinnungs-Ventilationseinheit angeschlossen ist.

INFORMATION

- Informationen über die Symbole Betriebsmodus und Ventilationsmodus finden Sie unter ["12.2 Betriebsmodus" auf Seite 18](#) bzw. ["12.6.1 Ventilationsmodus" auf Seite 22](#).
- Die meisten Symbole beziehen sich auf Einstellungen, die in der App Madoka Assistant festgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie in der App.

11.3 Statusanzeige



a
a Statusanzeige

11.3.1 Verhalten

Das Verhalten der Statusanzeige ist abhängig von der bauseitigen Einstellung R1-11 (Statusanzeige-Modus) des Fernreglers. Je nach Wert der dafür gewählten Einstellung verhält sich die Statusanzeige wie folgt:

Betriebsstatus	Verhalten der Statusanzeige		
	0 (Normal)	1 (Hotel-Einstellung 1)	2 (Hotel-Einstellung 2)
Betrieb EIN	EIN	EIN	EIN (Wenn die Hintergrundbeleuchtung schwach wird, schaltet sich die Statusanzeige AUS)
Betrieb AUS	AUS	AUS	AUS
Fehler	Blinken	(keine Änderung)	(keine Änderung)
Warnung	EIN	EIN	EIN (Wenn die Hintergrundbeleuchtung schwach wird, schaltet sich die Statusanzeige AUS)
Intensität der Statusanzeige festlegen	EIN	EIN	EIN
Koppeln mit Inneneinheiten	Blinken	Blinken	Blinken

INFORMATION

Die bauseitige Einstellung R1-11 des Fernreglers ermöglicht, für die Statusanzeige einen Modus auszuwählen, der für Hotels geeignet ist.

12 Betrieb

12.1 Einfache Verwendung

12.1.1 Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung

Damit der Regler bedient werden kann, muss die Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung auf EIN geschaltet sein. Sonst kann der Regler nicht erkennen, wenn eine Schaltfläche gedrückt worden ist.

Nachdem beim Regler eine Zeitlang keine Bedienung erfolgt ist, wird die Hintergrundbeleuchtung entweder auf AUS geschaltet oder sie geht in den Status "EIN schwach", je nach Betriebsbedingungen:


- Betrieb AUS: Hintergrundbeleuchtung AUS,
- Betrieb EIN: Hintergrundbeleuchtung EIN schwach.

i INFORMATION

- Die Zeitspanne bis zum Umschalten der Hintergrundbeleuchtung, wenn keine Bedienung erfolgt, kann über bauseitige Einstellung R1-8 (Timer keine Bedienung) des Fernreglers eingestellt werden. Weitere Informationen dazu siehe unter "[Bauseitige Einstellungen Fernregler](#)" auf Seite 28.
- Die Schwäche der Hintergrundbeleuchtung kann mit der bauseitigen Einstellung R1-10 (Hintergrundbeleuchtung-Schwäche) des Fernreglers festgelegt werden. Weitere Informationen dazu siehe unter "[Bauseitige Einstellungen Fernregler](#)" auf Seite 28.
- Instruktionen zur Einstellung von Helligkeit und Kontrast bei eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung finden Sie unter "[13.1.2 Bildschirmeinstellungen](#)" auf Seite 23.

Um die Hintergrundbeleuchtung auf EIN zu schalten

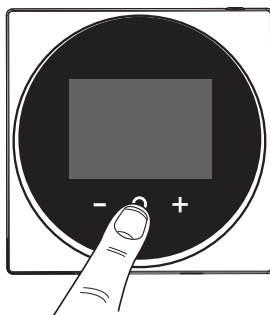

- 1 Kurz auf  drücken.



12.1.2 Startbildschirm


Startbildschirm-Modus


Je nach Konfiguration zeigt der Regler einen Standard- oder eine Detail-Startbildschirm. Während der Standard-Startbildschirm nur einige Informationen liefert, zeigt der Startbildschirm mit Detail-Anzeige alle möglichen Statussymbole und liefert entsprechende Informationen. Wenn keine Bedienung erfolgt, wechselt der Regler immer nach einer bestimmten Zeitspanne zurück zum Startbildschirm.

Standard	Detailliert
	

Startbildschirm-Bedienung

In bestimmten Situationen ermöglicht es der Regler, vom Startbildschirm aus Aktionen auszuführen.

Bedingung	Maßnahme
Das System läuft im Betriebsmodus Kühlen, Heizen oder Automatisch.	Den Sollwert ändern 

Bedingung	Maßnahme
Das System besteht NUR aus Wärmerückgewinnungs-Ventilationseinheiten.	Ventilatorstufe wechseln 

i INFORMATION


- Je nach Konfiguration wird auf dem Startbildschirm der Temperatur-Sollwert entweder numerisch in Form eines Zahlenwerts oder grafisch in Form eines Symbols angezeigt. Weitere Informationen dazu siehe unter "[12.3.1 Über den Sollwert](#)" auf Seite 20.
- Wenn der Startbildschirm den Sollwert als Symbol darstellt, dann werden nur die Statussymbole des Standard-Startbildschirmmodus angezeigt, auch wenn der Regler den Startbildschirm mit Detail-Anzeige benutzt.

i INFORMATION


Der Regler ist mit einer Stromsparfunktion ausgestattet, die den Bildschirm dunkel schaltet, wenn beim Gerät eine Zeitlang keine Bedienung stattgefunden hat. Um den Bildschirm zu aktivieren, eine Taste drücken.

12.1.3 Informationsbildschirm

Der Regler erfasst Betriebsinformationen auf einem Informationsbildschirm.




Wenn es Informationen mitzuteilen gibt, wird auf dem Startbildschirm des Reglers oben links in der Ecke **i** angezeigt.




Auf dem Informationsbildschirm finden Sie folgende Informationen:

Statussymbole



Eine Erklärung der Bedeutung dieser Symbole finden Sie unter ["11.2 Statussymbole"](#) auf Seite 15.

Softwareversion




a Softwareversion


i **INFORMATION**

- Je nach Betriebsstatus werden auf den Informations-Bildschirm unterschiedliche Symbole angezeigt. Der Regler kann mehr oder weniger Symbole anzeigen als hier dargestellt.
- Der Informationsbildschirm zeigt immer die jüngste installierte Softwareversion, unabhängig vom Betriebsstatus.





Informationsbildschirm aufrufen






Voraussetzung: Der Regler zeigt den Startbildschirm.



- 1  gedrückt halten, bis der Informationsbildschirm angezeigt wird.



12.1.4 Hauptmenü

Auf dem Startbildschirm drücken Sie auf , um das Hauptmenü aufzurufen. Mit  und  wechseln Sie zwischen den Menüpunkten. Um in eines der Menüs zu gelangen, drücken Sie erneut auf .

Menü	Beschreibung
	Betriebsmodus. Betriebsmodus festlegen.
	Datum und Uhrzeit. Datum und Uhrzeit einstellen.
	Luftstromrichtung. Die Luftstromrichtung bei der Inneneinheit festlegen.
	Ventilator-drehzahl. Die Drehzahl des Ventilators der Inneneinheit festlegen.
	Ventilationsmodus. Den Betriebsmodus des Ventilators festlegen.


Menü	Beschreibung
	Ventilationsstufe. Die Ventilator-drehzahl für den Ventilationsbetrieb festlegen.
	Bluetooth. Bluetooth aktivieren, um das System mit der App Madoka Assistant regulieren zu können und/oder ein Update der Fernregler-Software durchführen zu können.

i **INFORMATION**

- Abhängig vom Typ der Inneneinheit, die Sie bedienen, werden mehr oder weniger Menüpunkte angezeigt.
- Im Hauptmenü signalisiert jedes Menü-Symbol den entsprechenden Status der aktuellen Einstellung oder den aktuellen Modus. Wenn Sie den Regler bedienen, kann das Menü, durch das Sie navigieren, anders aussehen als wie in dieser Anleitung abgebildet.
- Der Regler erlaubt nur die grundlegende Bedienung des Systems. Informationen zu erweiterten Bedienmöglichkeiten (Rückstufung, Timer-Programmierung usw.) finden Sie in der App Madoka Assistant.







i **INFORMATION**

Es ist möglich, dass Menüpunkte gesperrt sind. Wenn das der Fall ist, werden sie im Menü als durchgestrichen angezeigt und sind mit einem Schlosssymbol gekennzeichnet. Funktionen können mit der App Madoka Assistant gesperrt werden. Weitere Informationen finden Sie in der App Madoka Assistant und unter ["14.5.28 Funktionssperre"](#) auf Seite 45.



12.2 Betriebsmodus

Die Inneneinheit kann in verschiedenen Betriebsarten arbeiten.

Symbol	Betriebsart
	Kühlen. In diesem Modus wird je nach Bedarf Kühlen aktiviert, der Bedarf wird ermittelt je nach Temperatur-Sollwert oder durch die Rückstufungsfunktion.
	Heizen. In diesem Modus wird je nach Bedarf Heizen aktiviert, der Bedarf wird ermittelt je nach Temperatur-Sollwert oder durch die Rückstufungsfunktion.
	Nur Ventilator. In diesem Modus zirkuliert die Luft, ohne dass geheizt oder gekühlt wird.
	Entfeuchten. In diesem Modus wird die Luftfeuchtigkeit bei minimaler Temperaturabnahme gesenkt. Temperatur und Ventilator-drehzahl werden automatisch geregelt, eine Regelung mittels Fernbedienung ist nicht möglich. Die Luftentfeuchtung ist nicht möglich, wenn die Raumtemperatur zu niedrig ist.
	Ventilation. In diesem Modus wird der Raum ventiliert, aber nicht beheizt oder gekühlt.
	Luftreinigung. In diesem Modus ist die optionale Luftreiniger-Einheit in Betrieb.

Symbol	Betriebsart
	Ventilation + Luftreinigung. Ventilation und Lustreinigung werden kombiniert.
	Auto. In Auto-Modus schaltet die Inneneinheit automatisch um zwischen Heizen und Kühlen, je nach dem, was zum Erreichen des Sollwerts erforderlich ist.



INFORMATION

Abhängig vom Typ der Inneneinheit gibt es mehr oder weniger Betriebsmodi.

12.2.1 Über die Betriebsmodi



INFORMATION

Falls es sich bei der Inneneinheit um ein Modell nur für Kühlbetrieb handelt, kann sie nur auf Kühlen, Nur-Ventilatorbetrieb oder Entfeuchten gestellt werden.



INFORMATION

Wenn Im Menü Betriebsart bestimmte Betriebsarten nicht zur Verfügung stehen, ist es zusätzlich möglich, dass sie gesperrt sind. Das Sperren von Betriebsarten wird in der App Madoka Assistant sichtbar. Weitere Informationen finden Sie in der App Madoka Assistant und unter ["14.5.28 Funktionssperre" auf Seite 45.](#)



INFORMATION

Erfolgt der Wechsel des Betriebsmodus der Inneneinheit unter zentraler Steuerung (auf dem Startbildschirm blinkt das Statussymbol 'Umschaltung unter zentraler Steuerung'), dann ist es NICHT möglich, bei dieser Inneneinheit den Betriebsmodus zu wechseln. Weitere Informationen siehe ["Master-Funktion Kühlen/Heizen" auf Seite 34.](#)

Kühlen

Bei hoher Außenlufttemperatur kann es einige Zeit dauern, bis die Raumlufttemperatur den Temperatur-Sollwert erreicht.

Wenn bei niedriger Raumlufttemperatur die Inneneinheit so gestellt wird, dass sie im Kühlbetrieb arbeitet, ist es möglich, dass die Inneneinheit erst Enteisungsbetrieb aufnimmt (das heißt Heizbetrieb), um zu verhindern, dass die Kühlleistung des Systems aufgrund von Eisbildung am Wärmetauscher sinkt. Weitere Informationen siehe ["Heizen" auf Seite 19.](#)



Die Inneneinheit kann im Kühlbetrieb laufen, weil sie unter Rückstufungsbedingungen arbeitet. Weitere Informationen siehe ["14.5.18 Rückstufung" auf Seite 43.](#)

Heizen

Im Heizbetriebsmodus braucht das System eine längere Zeit, um die Sollwert-Temperatur zu erreichen, als wenn das System im Kühlbetriebsmodus laufen würde. Um das auszugleichen wird empfohlen, die Timer-Funktion zu nutzen und damit das System bereits vorab den Betrieb aufnehmen zu lassen.

Die Inneneinheit kann im Heizbetrieb laufen, weil sie unter Rückstufungsbedingungen arbeitet. Weitere Informationen dazu siehe unter ["14.5.18 Rückstufung" auf Seite 43.](#)

Um kalte Zugluft und eine Reduzierung der Heizleistung des Systems zu verhindern, kann das System in den folgenden speziellen Heizbetriebsmodi arbeiten:

Betrieb	Beschreibung
Enteisung	Um zu verhindern, dass aufgrund von Eisbildung an der Außeneinheit die Heizleistung sinkt, schaltet das System automatisch auf Enteisungsbetrieb. Während des Enteisungsbetriebs stellt der Ventilator der Inneneinheit den Betrieb ein und auf dem Startbildschirm wird folgendes Symbol angezeigt:  Nach ungefähr 6 bis 8 Minuten nimmt das System wieder den normalen Betrieb auf.
Warmstart (nur VRV)	Bei Warmstart stellt der Ventilator der Inneneinheit den Betrieb ein und auf dem Startbildschirm wird folgendes Symbol angezeigt: 



INFORMATION

Wenn das System gestoppt wird, während die Inneneinheit im Heizmodus arbeitet, ist der Ventilator für ungefähr 1 Minute weiter in Betrieb, damit die in der Inneneinheit verbliebene Wärme abgeführt wird.



INFORMATION

- Je niedriger die Außenlufttemperatur ist, desto niedriger ist die Heizleistung. Wenn die Heizleistung des Systems nicht ausreicht, wird empfohlen, bei der Einrichtung ein weiteres Heizgerät einzubeziehen. (Wenn Sie ein mit Verbrennung arbeitendes Gerät benutzen, sorgen Sie für regelmäßige Lüftung des Raumes. Und setzen Sie das Heizgerät nicht an einen Platz, wo es dem Luftstrom der Inneneinheit ausgesetzt ist.)
- Die Inneneinheit ist von der Art, die dafür sorgt, dass die warme Luft zirkuliert. Folglich dauert es etwas, bis nach Betriebsstart der Inneneinheit der Raum warm geworden ist.
- Der Ventilator der Inneneinheit arbeitet automatisch so lange, bis die Raumlufttemperatur des Systems über eine bestimmte Schwelle gestiegen ist.
- Sammelt sich die warme Luft unterhalb der Decke, während Ihre Füße kalt bleiben, empfehlen wir, bei der Einrichtung der Anlage einen Zirkulator einzubeziehen.

Entfeuchten



HINWEIS

Um zu verhindern, dass Wasser austritt oder das System ausfällt, sollte das System nach Betrieb der Inneneinheit NICHT sofort ausgeschaltet werden. Bevor Sie das System ausschalten, warten Sie, bis die Entwässerungspumpe dafür gesorgt hat, dass das gesamte in der Inneneinheit noch befindliche Wasser abgeführt ist (ungefähr 1 Minute).



INFORMATION

Damit der Start glatt und reibungslos erfolgt, das System nicht ausschalten, während es arbeitet.


12 Betrieb

12.2.2 Betriebsmodus festlegen

- 1 Zum Betriebsart-Menü navigieren.



- 2 Mit und eine Betriebsart auswählen.



- 3 Zum Aktivieren auf drücken.

Ergebnis: Die Inneneinheit wechselt die Betriebsart, und der Regler kehrt zur Anzeige des Startbildschirms zurück.

12.3 Sollwert

Der Sollwert ist die Zieltemperatur bei den Betriebsmodi Kühlen, Heizen und Auto(matisch).

12.3.1 Über den Sollwert

Sollwert auf Startbildschirm

Je nach Konfiguration wird auf dem Startbildschirm der Temperatur-Sollwert entweder numerisch in Form eines Zahlenwerts oder grafisch in Form eines Symbols angezeigt.

Numerisch	Symbolisch
<p>Falls der Sollwert numerisch angezeigt wird, regeln Sie die Raumtemperatur, indem Sie den angezeigten Sollwert in Schritten von 1°C erhöhen oder senken.</p>	<p>Falls der Sollwert grafisch als Symbol angezeigt wird, regeln Sie die Raumtemperatur, indem Sie den angezeigten Sollwert in Bezug auf den "Referenz-Sollwert" (optisch dargestellt durch eine Markierung in der Mitte der Thermometerskala) erhöhen oder senken. Es ist möglich, den Sollwert in Schritten von 1°C um drei Stufen nach unten bzw. nach oben, bezogen auf den Referenz-Sollwert, zu erhöhen bzw. zu senken.</p> <p>Beispiel: Ist der Referenz-Sollwert 25°C, ist es möglich, den Sollwert auf bis zu 28°C zu erhöhen bzw. auf bis zu 22°C zu senken.</p>

INFORMATION

Die Einstellung des Sollwerts wird begrenzt durch die Festlegung des Sollwert-Bereichs. Weitere Informationen dazu siehe unter ["14.5.21 Sollwert-Bereich" auf Seite 43](#).

- **Numerisch:** Der Sollwert kann nur bis zum Sollwert-Maximum bzw. -Minimum erhöht bzw. gesenkt werden.
- **Symbolisch:** Der Sollwert kann nur bis zu den Bereichsgrenzen für Sollwert-Maximum bzw. -Minimum erhöht bzw. gesenkt werden, unabhängig vom Referenz-Sollwert. **Beispiel:** Beträgt die Referenz-Temperatur 25°C, können Sie normalerweise den Sollwert um drei Stufen nach unten, also auf 22°C senken. Wenn jedoch die untere Grenze des Sollwert-Einstellbereichs auf 24°C gestellt ist, kann der Sollwert nur bis auf 24°C gesenkt werden.

INFORMATION

Informationen darüber, wie Sie den Sollwert auf dem Startbildschirm festlegen und den Referenz-Sollwert konfigurieren, finden Sie in der App Madoka Assistant.

12.3.2 Sollwert einstellen

Voraussetzung: Die aktive Betriebsart ist entweder 'Kühlen', 'Heizen' oder 'Auto'.

- 1 Um auf dem Startbildschirm den Sollwert anzupassen, benutzen Sie die Schaltflächen und .



Ergebnis: Bei der Inneneinheit wird der Temperatur-Sollwert geändert.

12.4 Datum und Uhrzeit

Stellen Sie bei den Inneneinheiten, die mit dem Regler verbunden sind, das Datum und die Uhrzeit ein.

12.4.1 Über Datum und Uhrzeit


Je nach Sommerzeit-Einstellung hat das Menü zu Datum und Uhrzeit folgende Sommerzeit-Indikatoren:

	Sommerzeit
	Winterzeit


Weitere Informationen dazu finden Sie unter ["Bauseitige Einstellungen Inneneinheit" auf Seite 27](#) (Fernregler und Einstellungen) und ["14.5.7 Datum und Uhrzeit" auf Seite 41](#) (App-Einstellungen).

12.4.2 Datum und Uhrzeit einstellen


- 1 Zum Menü Datum und Uhrzeit navigieren.



- 2 Auf drücken, um zu aktivieren.



Ergebnis: Die Felder können jetzt bearbeitet werden.



- 3 Datum und Uhrzeit festlegen. Mit **-** und **+** einstellen. Mit **OK** bestätigen. Durch das Menü gehen und dafür sorgen, dass in allen Feldern der jeweils korrekte Wert steht.

Ergebnis: Sie haben das Datum und die Uhrzeit festgelegt.

i INFORMATION

Wenn Sie in einem Feld den Wert bestätigen, werden Sie automatisch zum nächsten Feld gebracht. Um den Einstellvorgang zu beenden und das Menü zu verlassen, navigieren Sie zum letzten Feld und bestätigen Sie dessen Wert.

12.5 Luftstrom

12.5.1 Luftstromrichtung

Die Luftstromrichtung ist die Richtung, in welche die Inneneinheit die Luft bläst.

Persönliche Luftstromrichtung

Die folgenden persönlichen Luftstromrichtungen können eingestellt werden:

Richtung	Bildschirm
Feste Position. Die Inneneinheit bläst die Luft aus und ist dabei in 1 von 5 festen Positionen.	
Schwenken. Die Inneneinheit bläst die Luft aus und wechselt dabei zwischen 5 Positionen.	
Auto. Die Inneneinheit wechselt die Luftstromrichtung je nach Bewegungen, die vom Bewegungssensor erspürt wird.	

i INFORMATION

- Abhängig vom Typ der Inneneinheit und/oder der Systemanordnung und Einrichtung steht die automatische Luftstromrichtung "Auto." möglicherweise nicht zur Verfügung.
- Bei einigen Arten von Inneneinheiten kann die Luftstromrichtung nicht eingestellt werden.

Automatische Luftstromsteuerung

Unter folgenden Betriebsbedingungen wird die Luftstromrichtung der Inneneinheiten automatisch gesteuert:

- Wenn die Raumtemperatur höher ist als der eingestellte Regler-Sollwert für Heizbetrieb (einschließlich Automatischem Betrieb).
- Wenn die Inneneinheiten im Heizbetriebsmodus laufen und die Enteisungsfunktion aktiv ist.
- Wenn die Inneneinheiten im Dauerbetrieb laufen und die Luftstromrichtung horizontal ist.

Luftstromrichtung einstellen

- 1 Zum Menü für Luftstromrichtung navigieren.



- 2 Mit **-** und **+** die Luftstromrichtung anpassen.



- 3 Zum Bestätigen auf **OK** drücken.

Ergebnis: Die Inneneinheit wechselt die Luftstromrichtung, und der Regler kehrt zur Anzeige des Startbildschirms zurück.

12.5.2 Ventilator-drehzahl

Mit der Ventilator-drehzahl wird die Stärke geregelt, mit der der Luftstrom aus der Inneneinheit kommt.

Ventilator-Drehzahl

Abhängig vom Typ der Inneneinheit können Sie wählen unter:

Ventilator-drehzahl	Bildschirm
2 Ventilator-drehzahlen	
3 Ventilator-drehzahlen	
5 Ventilator-drehzahlen	

Einige Inneneinheiten unterstützen außerdem die Funktion automatische Ventilator-drehzahl. In diesem Fall passt die Inneneinheit die Ventilator-drehzahl automatisch an den Sollwert und die Raumlufttemperatur an.

Ventilator-drehzahl	Bildschirm
Automatisch	

12 Betrieb

INFORMATION


- Um die Mechanik zu schützen, ist es möglich, dass sich die Inneneinheit automatisch in den Modus Automatische Ventilatorumdrehzahl schaltet.
- Wenn der Ventilator aufhört zu laufen, bedeutet das nicht unbedingt, dass ein Systemfehler vorliegt. Der Ventilator kann jederzeit aufhören zu laufen.
- Es kann einige Zeit dauern, bis Änderungen an den Ventilatorumdrehzahl-Einstellungen tatsächlich in Kraft treten.

Ventilatorumdrehzahl einstellen

- Zum Menü für Ventilatorumdrehzahl navigieren.



- Mit  und  die Ventilatorumdrehzahl anpassen.



- Zum Bestätigen auf  drücken.

Ergebnis: Die Inneneinheit wechselt die Ventilatorumdrehzahl, und der Regler kehrt zur Anzeige des Startbildschirms zurück.




12.6 Ventilation

INFORMATION

Ventilationseinstellungen können NUR bei Wärmerückgewinnungseinheiten vorgenommen werden.

12.6.1 Ventilationsmodus

Die Wärmerückgewinnungs-Ventilator-Einheit bietet verschiedene Betriebsmodi.

Symbol	Ventilationsmodus
	Energierückgewinnungs-Ventilation. Die Außenluft wird erst durch einen Wärmetauscher geführt und dann in den Innenraum.
	Umgehen. Die Außenluft wird dem Innenraum zugeführt, ohne vorher durch einen Wärmetauscher geleitet zu werden.
	Auto. Um den Innenraum auf wirkungsvollste Weise zu ventilieren, schaltet die Wärmerückgewinnungs-Ventilator-Einheit (auf Basis von internen Berechnungen) automatisch um zwischen den Modi "Umgehen" und "Energierückgewinnungs-Ventilation".

INFORMATION

Je nach Wärmerückgewinnungs-Ventilator-Einheit gibt es mehr oder weniger Ventilationsmodi.

INFORMATION

Wechsel im Ventilationsmodus sind möglich unabhängig von der Master-Funktion Kühlen/Heizen. Weitere Informationen siehe "[Master-Funktion Kühlen/Heizen](#)" auf Seite 34.

HINWEIS

Vor Starten des Systems MUSS die Einheit mindestens 6 Stunden lang eingeschaltet gewesen sein. Sonst besteht die Gefahr, dass beim Starten der Verdichter ausfällt.

INFORMATION

Damit der Start glatt und reibungslos erfolgt, das System nicht ausschalten, während es arbeitet.

Ventilationsmodus festlegen

- Zum Menü für Ventilationsmodus navigieren.



- Mit  und  einen Ventilationsmodus auswählen.



- Zum Aktivieren auf  drücken.

Ergebnis: Die Wärmerückgewinnungs-Ventilator-Einheit wechselt den Betriebsmodus und der Regler kehrt zur Anzeige des Startbildschirms zurück.

12.6.2 Ventilationsstufe

Die Ventilationsrate wird bestimmt durch die Ventilatorumdrehzahl während des Ventilationsbetriebs.

Ventilationsstufe festlegen

- Zum Menü für Ventilationsrate navigieren.



- Mit  und  die Ventilationsrate anpassen.



- Zum Bestätigen auf  drücken.

Ergebnis: Die Wärmerückgewinnungs-Ventilator-Einheit wechselt die Ventilationsrate und der Regler kehrt zur Anzeige des Startbildschirms zurück.

12.7 Erweiterte Nutzung

Der Regler ermöglicht nur Einstellungen für den Grundbetrieb. Für erweiterte Betriebsmodi verwenden Sie die App Madoka Assistant.

13 Erweiterte-Funktion

13.1 Installateur-Menü

13.1.1 Über das Installateur-Menü


Im Installateur-Menü können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Kategorie	Symbol	Einstellungen
Bildschirmeinstellungen		Helligkeit
		Kontrast
Einstellungen für Statusanzeige		Intensität
Bauseitige Einstellungen		Bauseitige Einstellungen Inneneinheit
		Bauseitige Einstellungen Fernregler
Sonstige Einstellungen		Gruppenadresse und AirNet-Adresse
		Schaltsperrung für externe Eingabe
		Ventilator-EIN erzwingen
		Master-Funktion Kühlen/Heizen
		Information

Installateur-Menü aufrufen

Voraussetzung: Der Regler zeigt den Startbildschirm.


- 1 gedrückt halten, bis der Informations-Bildschirm angezeigt wird:



INFORMATION

- Je nach Betriebsstatus werden auf den Informations-Bildschirm unterschiedliche Symbole angezeigt. Der Regler kann mehr oder weniger Symbole anzeigen als hier dargestellt.
- Der Informationsbildschirm zeigt immer die jüngste installierte Softwareversion, unabhängig vom Betriebsstatus.

- 2 Auf dem Informations-Bildschirm und gleichzeitig gedrückt halten, bis das Installateur-Menü erscheint:




Ergebnis: Jetzt sind Sie im Installateur-Menü.

13.1.2 Bildschirmeinstellungen


Bildschirm-Helligkeit einstellen

Voraussetzung: Sie befinden sich im Installateur-Menü.

- 1 Zum Menü zur Einstellung der Bildschirmhelligkeit navigieren.



- 2 Mit und die Bildschirmhelligkeit anpassen.




- 3 Zum Bestätigen auf drücken.

Ergebnis: Die Helligkeit des Bildschirms wird angepasst, und der Regler kehrt zur Anzeige des Installateur-Menüs zurück.


Bildschirm-Kontrast einstellen

Voraussetzung: Sie befinden sich im Installateur-Menü.

- 1 Zum Menü zur Einstellung des Bildschirmkontrasts navigieren.



- 2 Mit und den Bildschirmkontrast anpassen.



- 3 Zum Bestätigen auf drücken.

Ergebnis: Der Kontrast des Bildschirms wird angepasst, und der Regler kehrt zur Anzeige des Installateur-Menüs zurück.

13.1.3 Einstellungen für Statusanzeige

Intensität der Statusanzeige festlegen


Voraussetzung: Sie befinden sich im Installateur-Menü.

- 1 Zum Menü Statusanzeige-Intensität navigieren.



- 2 Mit und die Intensität des Statusindikators anpassen.

13 Erweiterte-Funktion





3 Zum Bestätigen auf  drücken.

Ergebnis: Der Statusanzeige-Intensität wird angepasst, und der Regler kehrt zur Anzeige des Installateur-Menüs zurück.

13.1.4 Bauseitige Einstellungen

Über bauseitige Einstellungen

Der Regler ermöglicht, bauseitige Einstellen in Bezug auf Inneneinheiten durchzuführen sowie Einstellungen in Bezug auf den Regler selber.

Bildschirm	Bauseitige Einstellungen
	Inneneinheit
	Fernregler

Der Einstellvorgang ist in beiden Fällen identisch. Instruktionen dazu finden Sie unter "[Einstellvorgang](#)" auf Seite 24.






Einstellvorgang

Bauseitige Einstellungen bestehen aus folgenden Bestandteilen:

- 1 Modi ("Mode"),
- 2 Einheiten ("Unit"),
- 3 Einstellungen ("SW") und
- 4 Werte für diese Einstellungen.

Die Menüs für bauseitige Einstellungen haben zwei Stufen. Auf der ersten Stufe bestimmen Sie Modi und Einheiten, und auf der zweiten Stufe legen Sie die Einstellungen und Werte fest.


Stufe	Beschreibung
Erste Stufe	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: black; color: white; text-align: center;"> <p>Mode 20</p> <p>Unit 00</p> <p>✓</p> <p>✗</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: black; color: white; text-align: center;"> <p>Mode 20</p> <p>Unit 00</p> <p>✓</p> <p>✗</p> </div> </div> <p>Modus (Mode)</p> <p>Ein Modus besteht aus einer Gruppe einstellbarer Parameter.</p> <p>In den Tabellen für bauseitige Einstellungen finden Sie in der Spalte "Mode" verfügbare Modus-Nummern. Modus-Nummern, die sich auf einzelne Inneneinheiten beziehen, sind in der Spalte "Mode" in Klammern angegeben.</p> <p>Einheit (Unit) (nur bauseitige Einstellungen für Inneneinheit)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: black; color: white; text-align: center;"> <p>Mode 20</p> <p>Unit 00</p> <p>✓</p> <p>✗</p> </div> <p>Eine Einheit ist eine einzelne Einheit, für die eine Einstellung gelten kann.</p> <p>Wenn Sie bauseitige Einstellungen für einzelne Einheiten durchführen, ist dies der Ort, wo Sie die Nummer der Einheit festlegen, für die die Einstellung gelten soll.</p> <p>Wenn Sie bauseitige Einstellungen für eine Gruppe von Einheiten durchführen, geben Sie KEINE Einheiten-Nummer an. Dann gelten die Einstellungen für alle Inneneinheiten, die zur Gruppe gehören.</p>

Stufe	Beschreibung
Zweite Stufe	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Eine Einstellung besteht aus einem Parameter, dessen Wert festgelegt werden kann. Das sind die Einstellungen, die Sie durchführen.</p> <p>In den Tabellen für bauseitige Einstellungen finden Sie in der Spalte "SW" verfügbare Einstell-Nummern.</p> <p>Wert</p> <div style="display: flex; justify-content: center; margin-top: 20px;">  </div> <p>Ein Wert ist einer aus einer Reihe fester Werte, unter denen Sie den Wert auswählen können, der für die Einstellung gelten soll.</p> <p>Wenn das Wertefeld ein "-" enthält, dann sind für die ausgewählte Einstellung keine Werte verfügbar:</p> <div style="display: flex; justify-content: center; margin-top: 20px;">  </div> <p>Wenn Sie Einstellungen für eine Gruppe durchführen, können Sie für eine Einstellung NUR dann einen Wert auswählen, wenn das Wertefeld ein "*" enthält (sonst - also wenn kein "*" enthalten ist - können Sie die ausgewählte Einstellung nicht der Gruppe zuordnen):</p> <div style="display: flex; justify-content: center; margin-top: 20px;">  </div> <p>In den Tabellen für bauseitige Einstellungen finden Sie in der Spalte "Value" (Wert) für jede Einstellung die verfügbaren Werte.</p>


Navigation

Um durch die Menüs für bauseitige Einstellungen zu navigieren, benutzen Sie **←**, **○** und **+**.

- 1 Mit **←** und **+** bewegen Sie die Hervorhebung.




- 2 Um einen Bestandteil der bauseitigen Einstellung auszuwählen, auf **○** drücken.



- 3 Mit **←** und **+** ändern Sie den Wert des Bestandteils der bauseitigen Einstellung.
- 4 Auf **○** drücken, um den Wert zu bestätigen.

- 5 Auf der ersten Stufe wählen Sie **✓**, um zur zweiten Stufe zu gelangen.




- 6 Auf der zweiten Stufe gehen Sie zum Navigieren und Auswählen genauso vor wie auf Stufe eins.
- 7 Wählen Sie **✓**, um vollzogene Einstellungen zu bestätigen und in Kraft zu setzen.



- 8 Mit **✗** können Sie während des gesamten Vorgangs eine Stufe zurückgehen.

13 Erweiterte-Funktion



Bauseitige Einstellungen Inneneinheit

Je nach dem, ob Sie Einstellungen für einzelne Inneneinheiten durchführen oder für eine Gruppe von Inneneinheiten, erfolgt der Einstellvorgang unterschiedlich.

Einzelne Inneneinheiten

- Bestimmen Sie den Modus, indem Sie die entsprechende Modenummer (Nummer in Klammern) angeben.
- Bestimmen Sie die Einheit, für die die Einstellung gelten soll, indem Sie die entsprechende Unit-Nummer angeben.
- Bestimmen Sie die Einstellung, indem Sie die entsprechende SW angeben.

- Spezifizieren Sie einen Wert für diese Einstellung.

Gruppen von Inneneinheiten

- Bestimmen Sie den Modus, indem Sie die entsprechende Modenummer (Nummer NICHT in Klammern) angeben.
- KEINE Unit-Nummer angeben (die Einstellung gilt für alle Einheiten der Gruppe).
- Bestimmen Sie die Einstellung, indem Sie die entsprechende SW angeben.
- Spezifizieren Sie einen Wert für diese Einstellung.

Mode	SW	Beschreibung von Einstellung (SW)		—					
				01		02		03	04
10 (20)	00	Timer für Filterverschmutzung: Stellen Sie den Timer ein, der dafür sorgt, dass "Filter reinigen" angezeigt wird.	Filter mit extrem langer Lebensdauer	Leicht	±10000 Std.	Stark	±5000 Std	—	—
			Filter für lange Standzeit		±2500 Std		±1250 Std		
			Standardfilter		±200 Std		±100 Std		
	01	Filter mit langer Lebensdauer: Gegebenenfalls angeben, welche Art von Filter mit langer Lebensdauer verwendet wird.	Filter mit langer Lebensdauer	Filter mit extrem langer Lebensdauer	—	—			
02	Thermostatsensor des Reglers: Angeben, wie der Regler-Thermostatsensor benutzt wird.	Verwendet in Kombination mit Inneneinheit-Thermistor	Nicht verwendet	Ausschließlich verwendet	—				
03	Filtersymbol deaktivieren: Festlegen, ob das Filtersymbol angezeigt werden soll oder nicht.	Anzeigen	Nicht anzeigen	—	—				
11 (21)	00	Gleichzeitiger Betrieb: den gleichzeitigen Inneneinheit-Betriebsmodus (Sky Air) festlegen	Paar	Doppelsystem	Dreifachsystem	Doppeltes Doppelsystem			
12 (22)	01	Externe Eingabe Ein/AUS: die Funktion der spannungsfreien Kontakte T1/T2 (Inneneinheit-Kontakte) festlegen	Erzwungenes AUS	EIN/AUS-Betrieb	Notfall	Erzwungenes AUS (Mehrbenutzer)			
	02	Thermostatdifferential: Wenn das System einen entfernten Sensor hat, die Schrittweite für Zunahme/Abnahme festlegen.	1°C	0,5°C	—	—			
13 (23)	00	Hohe Luftauslassgeschwindigkeit: bei Vorhandensein von hohen Decken festlegen.	hs2,7 m	2,7 m<hs3 m	3 m<hs3,5 m	—			
	01	Luftstromrichtung: Einzustellen, wenn eine Inneneinheit mit einem optionalen Kit ausgestattet ist, mit dem der Luftstrom blockiert werden kann.	4-Weg-Luftstrom	3-Weg-Luftstrom	2-Weg-Luftstrom	—			
	03	Funktion Luftstrom: Angabe, ob die Inneneinheit an ihrem Luftauslass mit einer Zierblende ausgestattet ist.	Ausgestattet	Nicht ausgestattet	—	—			
	04	Bereich von Luftstromrichtung	Oben	Normal	Unten	—			
	06	Externer statischer Druck: Den externen statischen Druck festlegen (gemäß dem Widerstand der angeschlossenen Kanäle). FHYK: entsprechend der Einstellung für Deckenhöhe.	Normal	Hoher statischer Druck	Niedriger statischer Druck	—			
15 (25)	03	Befeuchtungs-Ablaufpumpe: Angeben, ob das System mit einer Befeuchtungs-Ablaufpumpe ausgestattet ist.	Ausgestattet	Nicht ausgestattet	—	—			
1c	01	Thermostatsensor: Angeben, welchen Thermostatsensor Sie benutzen wollen.	Inneneinheit-Thermistor	Regler-Thermistor	—	—			
1c	12	Fensterkontakt B1 (externe Eingabe)	Nicht verwenden	Verwenden	—	—			
1c	13	Zugangskartenkontakt B2 (externe Eingabe)	Nicht verwenden	Verwenden	—	—			
1e	02	Rückstufungsfunktion: Rückstufungsfunktion einstellen.	Keine Rückstufung	Nur Heizen	Nur Kühlen	Heizen und Kühlen			
1e	07	Wechselbetrieb-Zeitüberlappung. Die Zeitüberlappung bei Wechselbetrieb festlegen.	30 Minuten	15 Minuten	10 Minuten	5 Minuten			
1B	08	Sommerzeit. Festlegen, wie das System Umschaltung auf Sommerzeit steuert.	Deaktivieren	Automatischer Wechsel	Manueller Wechsel	Zentrale Steuerung			

INFORMATION

- Wird an die Inneneinheit optionales Zubehör angeschlossen, sind eventuell einige bauseitige Einstellungen zu ändern. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Installationsanleitung zum optionalen Zubehör.
- Details zu spezifischen bauseitigen Einstellungen bei jeder Art Inneneinheit finden Sie in der Installationsanleitung der betreffenden Inneneinheit.
- Bauseitige Einstellungen, die bei einer angeschlossenen Inneneinheit nicht zur Verfügung stehen, werden nicht angezeigt.
- Je nach Inneneinheit-Modell sind die Standardwerte für bauseitige Einstellungen unterschiedlich. Weitere Informationen dazu finden Sie im Wartungshandbuch der betreffenden Inneneinheit.

13 Erweiterte-Funktion

Bauseitige Einstellungen Fernregler

Mode	SW	SW Beschreibung	Wert	Standardwert
R1	3	Anpassung des Regler-Thermistors (Kühlen)	0: -3,0°C, 1: -2,5°C, 2: -2,0°C, 3: -1,5°C, 4: -1,0°C, 5: -0,5°C, 6: ±0°C, 7: +0,5°C, 8: +1,0°C, 9: +1,5°C, 10: +2,0°C, 11: +2,5°C, 12: +3,0°C	6
	4	Anpassung des Regler-Thermistors (Heizen)	0: -3,0°C, 1: -2,5°C, 2: -2,0°C, 3: -1,5°C, 4: -1,0°C, 5: -0,5°C, 6: ±0°C, 7: +0,5°C, 8: +1,0°C, 9: +1,5°C, 10: +2,0°C, 11: +2,5°C, 12: +3,0°C	6
	5	Anpassung des Regler-Thermistors (Auto)	0: -3,0°C, 1: -2,5°C, 2: -2,0°C, 3: -1,5°C, 4: -1,0°C, 5: -0,5°C, 6: ±0°C, 7: +0,5°C, 8: +1,0°C, 9: +1,5°C, 10: +2,0°C, 11: +2,5°C, 12: +3,0°C	6
	6	Anpassung des Regler-Thermistors (Nur Ventilatorbetrieb)	0: -3,0°C, 1: -2,5°C, 2: -2,0°C, 3: -1,5°C, 4: -1,0°C, 5: -0,5°C, 6: ±0°C, 7: +0,5°C, 8: +1,0°C, 9: +1,5°C, 10: +2,0°C, 11: +2,5°C, 12: +3,0°C	6
	7	Start-Bildschirm	0: Detailliert 1: Standard	1
	8	Hintergrundbeleuchtung-Timer bei keiner Bedienung	0: 5 Sekunden 1: 10 Sekunden 2: 20 Sekunden	0
	9	Schwäche der Hintergrundbeleuchtung bei Statusanzeige	0: 0% (AUS), 1: 1%, 2: 2%, 3: 3%, 4: 5%, 5: 7%, 6: 9%, 7: 11%, 8: 13%, 9: 15%, 10: 17%, 11: 20%	9
	10	Schwäche der Hintergrundbeleuchtung	0: 0% (AUS), 1: 1%, 2: 2%, 3: 3%, 4: 4%, 5: 5%	5
	11	Modus der Statusanzeige	0: Normal 1: Hotel-Einstellung 1 2: Hotel-Einstellung 2	2
	13	Bluetooth Werbung bei wenig Energie	0: Immer Werbung 1: Manuell aktivieren	0
R2	1	Drucktasten-Anzeige (auf Bildschirm)	0: Keine 1: Klein 2: Mittel 3: Groß	1
1E	8	Sollwert auf Startbildschirm	1: Numerisch 2: Symbolisch	1



INFORMATION

Die bauseitige Einstellung R1-11 des Fernreglers ermöglicht, für die Statusanzeige einen Modus auszuwählen, der für Hotels geeignet ist.

13.1.5 Sonstige Einstellungen

Gruppenadresse

Über Gruppenadressierung


Um das System mit einem zentralen Regler steuern zu können, müssen Sie den Inneneinheiten Adressen zuordnen. Sie können einzelnen Inneneinheiten oder einer Gruppe von Inneneinheiten eine Adresse zuweisen.

Gruppe von Inneneinheiten	
Einzelne Inneneinheiten	


Einer Gruppe von Inneneinheiten eine Adresse zuweisen

Voraussetzung: Sie befinden sich im Installateur-Menü.


- 1 Zum Menü zum Einstellen von Adressen navigieren.




- 2 Die Option Group auswählen.




- 3 Die Auswahl bestätigen.




- 4 Die Adresse festlegen.



- 5 Bevor Sie die Adresse bestätigen, darauf achten, dass ausgewählt ist.



- 6 Die Adresse bestätigen.




Ergebnis: Sie haben einer Gruppe von Inneneinheiten eine Adresse zugewiesen.


Einer einzelnen Inneneinheit eine Adresse zuweisen

Voraussetzung: Sie befinden sich im Installateur-Menü.

- 1 Zum Menü zum Einstellen von Adressen navigieren.




- 2 Die Option Group(Unit) auswählen.




- 3 Bestimmen Sie die Inneneinheit, für die Sie eine Adresse festlegen wollen.




- 4 Die Auswahl bestätigen.



- 5 Die Adresse festlegen.



- 6 Bevor Sie die Adresse bestätigen, darauf achten, dass ausgewählt ist.



- 7 Die Adresse bestätigen.



Ergebnis: Sie haben einer einzelnen Inneneinheit eine Adresse zugewiesen.


Eine Adresse entfernen

- 1 Zur Adresse navigieren, die entfernt werden soll.
- 2 zu ändern.



- 3 Die Auswahl bestätigen.

13 Erweiterte-Funktion



Ergebnis: Die Adresse wird entfernt.

AirNet-Adresse

Über Airnet-Adresse


Um das System mit dem Überwachungs- und Diagnosesystem AirNet zu verbinden, müssen den Innen- und den Außeneinheiten Adressen zugewiesen sein.

Inneneinheiten	
Außeneinheiten	

Einer Inneneinheit eine AirNet-Adresse zuweisen

Voraussetzung: Sie befinden sich im Installateur-Menü.

- 1 Zum Menü zum Einstellen von Adressen navigieren.



- 2 Die Option I/U auswählen.




- 3 Bestimmen Sie die Inneneinheit, für die Sie eine Adresse festlegen wollen.




- 4 Die Auswahl bestätigen.




- 5 Die Adresse festlegen.



- 6 Bevor Sie die Adresse bestätigen, darauf achten, dass ausgewählt ist.



- 7 Die Adresse bestätigen.




Ergebnis: Sie haben der Inneneinheit eine AirNet-Adresse zugewiesen.


Einer Außeneinheit eine AirNet-Adresse zuweisen

Voraussetzung: Sie befinden sich im Installateur-Menü.

- 1 Zum Menü zum Einstellen von Adressen navigieren.




- 2 Die Option O/U auswählen.




- 3 Bestimmen Sie die Außeneinheit, der Sie die Adresse zuweisen wollen.



- 4 Die Auswahl bestätigen.



- 5 Die Adresse festlegen.



- 6 Bevor Sie die Adresse bestätigen, darauf achten, dass ausgewählt ist.




- 7 Die Adresse bestätigen.




Ergebnis: Sie haben der Außeneinheit eine AirNet-Adresse zugewiesen.

Eine Adresse entfernen

- 1 Zur Adresse navigieren, die entfernt werden soll.
- 2 zu ändern.



- 3 Die Auswahl bestätigen.



Ergebnis: Die Adresse wird entfernt.

Sperre externe Eingabe

Über die Sperre für externe Eingabe

Die Schaltsperre für externe Eingabe ermöglicht, ins System die Steuerungslogik für Zugangskartenkontakt und Fensterkontakt zu integrieren. Indem Sie einen Zugangskartenkontakt und/oder einen Fensterkontakt in das Setup der Steuerungslogik integrieren, kann das System auf eine Schlüsselkarte reagieren, wenn diese in einen Kartenleser eingeführt oder entfernt wird, und/oder auf das Öffnen und Schließen von Fenstern.



INFORMATION


Um diese Funktion zu benutzen, muss der Adapter für digitale Eingabe BRP7A5* Teil des Systems sein.

- Sorgen Sie dafür, dass der Adapter für digitale Eingabe und dessen optionale Kontakte (Fensterkontakt B1 und Zugangskartenkontakt B2) korrekt installiert sind. Bestätigen Sie, dass der spannungsfreie Kontakt des Adapters für digitale Eingabe in der richtigen Position ist. Wie Sie den Adapter für digitale Eingabe installieren, wird in der Installationsanleitung des Adapters für digitale Eingabe beschrieben.
- Falls der Adapter für digitale Eingabe nicht ordnungsgemäß funktioniert, ist der Menüpunkt "Schaltsperre für externe Eingabe" nicht vorhanden.
- Falls ein Adapter für digitale Eingabe Teil des Systems ist, ist es nicht möglich, einen Slave-Regler anzuschließen.
- Falls ein Adapter für digitale Eingabe Teil des Systems ist, ist es nicht möglich, die Funktion Zeitplan zu benutzen.
- Falls ein Adapter für digitale Eingabe Teil des Systems ist und es einen zentralen Regler gibt, wird die Funktion Schaltsperre für externe Eingabe durch den zentralen Regler gesteuert und nicht durch den Adapter.

Einstellungen vornehmen für Sperre für externe Eingabe

Voraussetzung: Sie befinden sich im Installateur-Menü.

- 1 Zum Menü Sperre für externe Eingabe navigieren.



- 2 Mit und wechseln Sie unter den Menüpunkten.
- 3 Auf drücken, um einen Parameter auszuwählen.
- 4 Nach Auswahl eines Parameters können Sie mit und den Wert des Parameters ändern.
- 5 Mit bestätigen Sie den Wert für diesen ausgewählten Parameter.
- 6 Nach Durchführung aller Einstellungen bestätigen Sie alle Einstellungen, indem Sie auswählen und dann drücken.

Ergebnis: Das System startet neu und implementiert alle vollzogenen Änderungen.








INFORMATION

Einen Überblick über einstellbare Parameter und was sie bewirken finden Sie in ["Überblick über Einstellungen von Sperre für externe Eingabe" auf Seite 31](#).

Überblick über Einstellungen von Sperre für externe Eingabe

Parameter	Beschreibung	Mögliche Werte	Standardwert
B2 Verzögerungs-Timer 	Der Timer startet, sobald die Zugangskarte entfernt wird. Die Einheit setzt den normalen Betrieb fort, bis der Timer abgelaufen ist.	0-10 Minuten	"1 min"

13 Erweiterte-Funktion

Parameter	Beschreibung	Mögliche Werte	Standardwert
B2 Reset-Timer 	Der Timer, der startet, sobald der Verzögerungs-Timer abgelaufen ist. Wenn dieser Timer abgelaufen ist, wechselt der vorige Status (das ist der normale Sollwert) zum Status " Einstellung Standard-Reset ".	0-20 Stunden	"20 Stunden"
Reset EIN/AUS 	Ein/Aus-Status von " Einstellung Standard-Reset "	"EIN", "AUS", "--"	"AUS"
Reset-Modus 	Betriebsmodus " Einstellung Standard-Reset "	Auto, Kühlen, Heizen, Nur Ventilatorbetrieb, --	--"
SP für Reset Kühlen 	Kühlen-Sollwert für " Einstellung Standard-Reset "	Siehe Sollwert-Bereich der Inneneinheit und Begrenzung für Sollwert-Einstellbereich, "--"	"22°C"
SP für Reset Heizen 	Heizen-Sollwert für " Einstellung Standard-Reset "	Siehe Sollwert-Bereich der Inneneinheit und Begrenzung für Sollwert-Einstellbereich, "--"	"22°C"



INFORMATION

Wenn der Wert eines Parameters "--" lautet, bedeutet das, dass bei Ablauf des Timers nichts bei diesem Parameter geändert wird, sodass der derzeitige Wert erhalten bleibt.

Fensterkontakt-Logik

Fensterkontakt B1	Zugangskartenkontakt B2	Zeit	Maßnahme
Kontakt geschlossen (Fenster geschlossen)	Kontakt geschlossen (Zugangskarte EINGEFÜHRT)	—	<ul style="list-style-type: none"> Normaler Betrieb der Inneneinheit. Die Einheit kehrt zum vorigen Status zurück, bevor der Kontakt geöffnet wird.
Kontakt offen (Fenster offen)	Kontakt geschlossen (Zugangskarte EINGEFÜHRT)	—	<p>Betrieb der Einheit wird erzwungen ausgeschaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verzögerungs-Timer und Reset-Timer haben keine Funktionalität. Keine Rückstufungs-Funktionalität. Es ist nicht möglich, mit der EIN/AUS-Taste des Reglers die Einheit ein-/auszuschalten.

Zugangskartenkontakt-Logik

Fensterkontakt B1	Zugangskartenkontakt B2	Zeit	Aktion
Kontakt geschlossen (Fenster geschlossen)	Kontakt geschlossen (Zugangskarte EINGEFÜHRT)	<ul style="list-style-type: none"> — Verzögerungs-Timer < Zeit < Reset-Timer Zeit > Reset-Timer 	<ul style="list-style-type: none"> Die Einheit arbeitet normal. Wenn der Reset-Timer nicht abgelaufen ist, kehrt die Einheit in den vorigen Status zurück, bevor der Kontakt geöffnet wird. Wenn der Reset-Timer abgelaufen ist, kehrt die Einheit zurück zu "Einstellung Standard-Reset" (siehe "Überblick über Einstellungen von Sperre für externe Eingabe" auf Seite 31).
Kontakt geschlossen (Fenster geschlossen)	Kontakt geöffnet (Zugangskarte HERAUSGEZOGEN)	Zeit < Verzögerungs-Timer	Normaler Betrieb der Inneneinheit.
Kontakt geschlossen (Fenster geschlossen)	Kontakt geöffnet (Zugangskarte HERAUSGEZOGEN)	Zeit > Verzögerungs-Timer	Betrieb der Einheit wird erzwungen ausgeschaltet: <ul style="list-style-type: none"> Je nach dem, ob die Rückstufungsfunktion aktiviert ist, arbeitet die Rückstufungsfunktion oder nicht. Es ist nicht möglich, mit der EIN/AUS-Taste des Reglers die Einheit ein-/auszuschalten. Nach Ablauf des Verzögerungs-Timers beginnt der Reset-Timer zu zählen.



INFORMATION

- Der "vorige Status" kann der Ein/Aus-Status sein, Betriebsmodus, Kühlen-Sollwert und Heizen-Sollwert.
- Wenn die Kontakte benutzt werden, können jederzeit die Ventilatorzahl und die Sollwerte für Rückstufung Kühlen und Heizen geändert werden, ohne dass Änderungen verloren gehen.
- Die Einstellung für Ventilatorzahl wird unabhängig von den zwei Hauptbetriebsarten (Heizen und Kühlen) gespeichert. Separate Ventilatorzahl-Einstellungen werden einerseits für die Betriebsart Heizen gespeichert, andererseits für die Einstellungen für Kühlen, Entfeuchten und ausschließlicher Ventilatorbetrieb.
- Wenn der Kontakt geschlossen wird, werden Änderungen, die bei geöffnetem Zugangskartenkontakt und bei nicht abgelaufenem Verzögerungs-Timer (Normalbetrieb) durchgeführt worden sind, NICHT gespeichert.

Kombination der Fensterkontakt- und Zugangskartenkontakt-Logik

- Der Fensterkontakt hat Priorität gegenüber dem Verzögerungs-Timer und der Rückstufungsfunktion des Zugangskartenkontakts: Wenn bei offenem Zugangskartenkontakt der Fensterkontakt geöffnet wird, läuft sofort der Verzögerungs-Timer ab, falls er noch läuft, und Rückstufung findet nicht mehr statt. Der Reset-Timer beginnt sofort zu zählen, oder wird nicht zurücksetzen, wenn er bereits läuft.

- Die Funktionalität des Reset-Timers des Zugangskartenkontakts hat Priorität gegenüber dem Fensterkontakt, wenn eine Rückkehr zum vorigen Status erfolgt: Wenn bei offenem Fensterkontakt der Zugangskartenkontakt geöffnet wird, beginnt der Verzögerungs-Timer zu laufen. Nach Ablauf des Verzögerungs-Timers beginnt der Reset-Timer zu laufen. Wenn der Reset-Timer abgelaufen ist, wechselt der vorige Status zum Status **"Einstellung Standard-Reset"**.

Beispiel 1

- Sie entfernen die Zugangskarte.

Ergebnis: Die Inneneinheit setzt ihren normalen Betrieb fort, bis der Verzögerungs-Timer abgelaufen ist.

- Sie öffnen das Fenster, bevor der Verzögerungs-Timer abgelaufen ist.

Ergebnis: Die Inneneinheit stoppt sofort ihren Betrieb. Es ist nicht möglich, die Einheit ein- oder auszuschalten, die Rückstufungs-Funktionalität arbeitet nicht, der Verzögerungs-Timer hört auf zu zählen und der Reset-Timer beginnt zu zählen.

- Sie führen die Zugangskarte erneut ein.

Ergebnis: Eine Änderung des vorigen Status findet statt. Die Einheit wird erzwungen ausgeschaltet und die Rückstufungs-Funktionalität ist nach wie vor deaktiviert (siehe ["Fensterkontakt-Logik" auf Seite 32](#)).

WENN vor Einführen der Zugangskarte der Reset-Timer NICHT abgelaufen ist, ist der vorige Status derselbe wie der ursprüngliche Status, weil es in Bezug auf den ursprünglichen Status nur eine Änderung gab.

WENN vor Einführen der Zugangskarte der Reset-Timer abgelaufen IST, ist der vorige Status der Status **"Einstellung Standard-Reset"**.

- Sie schließen das Fenster.

Ergebnis: Die Einheit kehrt zum vorigen Status zurück. Der vorige Status ist vom Ablaufen der Reset-Timers abhängig.

13 Erweiterte-Funktion

Beispiel 2

- 1 Sie öffnen das Fenster.

Ergebnis: Die Einheit stoppt sofort ihren Betrieb. Es ist nicht möglich, die Einheit mit der EIN/AUS-Taste ein- oder auszuschalten, die Rückstufungs-Funktionalität arbeitet nicht und der Verzögerungs-Timer beginnt nicht zu zählen.

- 2 Sie entfernen die Zugangskarte.

Ergebnis: Der Verzögerungs-Timer beginnt zu zählen.

- 3 Sie schließen erneut das Fenster.

Ergebnis: Beim Status gibt es keine Änderung. Es ist so, als wenn Sie niemals das Fenster geöffnet hätten (Rückstufung funktioniert, sofern aktiviert).

WENN der Verzögerungs-Timer vor Schließen des Fensters abgelaufen IST, wird der Reset-Timer angefangen haben zu zählen. Schließen des Fensters hat keinen Einfluss auf den Reset-Timer.

WENN der Verzögerungs-Timer vor Schließen des Fensters NICHT abgelaufen ist, wird er sofort verfallen und der Reset-Timer beginnt zu zählen. Wenn der Reset-Timer abgelaufen ist, wechselt der vorige Status zum Status "Einstellung Standard-Reset".

- 4 Sie führen die Zugangskarte erneut ein.

Ergebnis:

WENN vor Einführen der Zugangskarte der Reset-Timer NICHT abgelaufen ist, kehrt die Einheit in den Status zurück, der vor Öffnen des Fensters bestanden hat (letzter "Ein"-Status).

WENN vor Einführen der Zugangskarte der Reset-Timer abgelaufen IST, geht die Einheit in den Status "Einstellung Standard-Reset".

Ventilator-EIN erzwingen


Über "Ventilator-EIN erzwingen"

Die Funktion "Ventilator-EIN erzwingen" ermöglicht, bei einzelnen Inneneinheiten den Ventilatorbetrieb zu erzwingen. Die Funktion bietet auch die Möglichkeit zu ermitteln, welche Inneneinheit-Nummer welcher Inneneinheit zugeordnet ist.

Ventilator-EIN erzwingen

Voraussetzung: Sie befinden sich im Installateur-Menü.


- 1 Zum Menü "Ventilator-EIN erzwingen" navigieren.



- 2 Eine Inneneinheit-Nummer auswählen.



- 3 auswählen und auf drücken, um Ventilatorbetrieb zu erzwingen.




Ergebnis: Die Ventilator der Inneneinheit mit der ausgewählten Inneneinheit-Nummer nimmt den Betrieb auf.


Master-Funktion Kühlen/Heizen

Über Master und Slave bei Kühlen/Heizen

A

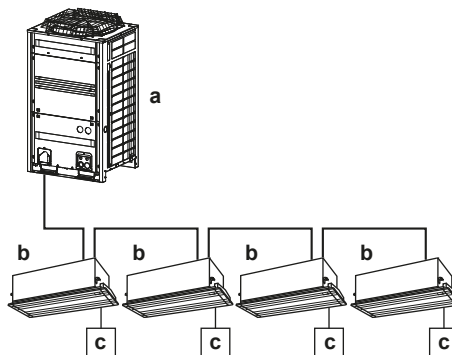

B

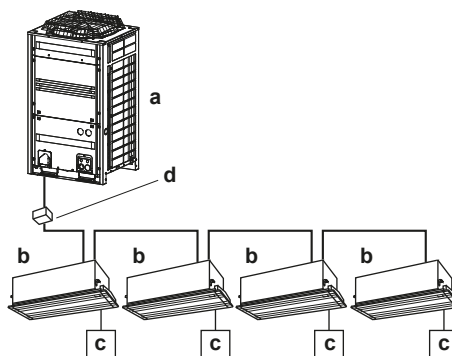

- A Wärmepumpensystem
- B Wärmerückgewinnungssystem
- a Außeneinheit
- b Inneneinheit
- c Fernregler
- d BS-Einheit

Wenn an eine Außeneinheit mehrere Inneneinheiten angeschlossen sind, muss eine dieser Inneneinheiten (oder bei Gruppenregelung eine Gruppe von Inneneinheiten) als Master für Kühlen / Heizen festgelegt werden. Die anderen Inneneinheiten / Gruppen werden dann Slaves für Kühlen / Heizen und werden in Ihrem Betrieb durch die Master-Einheit gesteuert (z. B. erlaubt es eine Außeneinheit nicht, dass eine Inneneinheit im Kühlbetrieb arbeitet während eine andere heizt).

Wenn eine Inneneinheit oder eine Gruppe von Inneneinheiten als Master für Kühlen/Heizen definiert ist/sind, werden die anderen Inneneinheiten automatisch deren Slave-Inneneinheiten. Instruktionen dazu finden Sie unter "[Master-Funktion für Kühlen/Heizen festlegen](#)" auf Seite 35.

Statussymbol

Die Master-Funktion für Kühlen/Heizen wird durch das folgende Statussymbol angezeigt:



Das Verhalten dieses Statussymbols entspricht den Angaben in der folgenden Tabelle:

Wenn auf dem Regler angezeigt wird ...	dann ...
... KEIN Statussymbol	... Die Inneneinheit, die mit diesem Regler verbunden ist, ist Master-Inneneinheit für Kühlen/Heizen.
... ein KONSTANTES Statussymbol	... Die Inneneinheit, die mit diesem Regler verbunden ist, ist Slave einer Master-Inneneinheit für Kühlen/Heizen.
... BLINKENDES Statussymbol	... Bis jetzt ist KEINE Inneneinheit als Master-Inneneinheit für Kühlen/Heizen festgelegt.

Betriebsart

Das Verhalten der Inneneinheiten in den Betriebsmodi entspricht den Angaben in der folgenden Tabelle:

Wenn die Master-Inneneinheit ...	werden die Slave-Inneneinheiten ...
... in den Betriebsmodus "Heizen", "Entfeuchten" oder "Auto" geschaltet wird	... beginnen, im selben Betriebsmodus zu arbeiten wie der Master. Sie können dann in ein keinem anderen Betriebsmodus sein.
... in den Betriebsmodus "Kühlen" geschaltet wird	... können die Slave-Inneneinheiten nicht im Betriebsmodus "Heizen" laufen; die Inneneinheiten können aber weiter in den Betriebsmodi "Kühlen", "Nur Ventilatorbetrieb" oder "Entfeuchten" sein.
... in den Betriebsmodus "Nur Ventilatorbetrieb" geschaltet	... NUR im Modus "Nur Ventilatorbetrieb" laufen können.

Wenn eine Inneneinheit als Master deklariert worden ist, dann ist es möglich, diese Funktionszuweisung aufzuheben. Instruktionen dazu finden Sie unter "[Master-Funktion für Kühlen/Heizen aufheben](#)" auf [Seite 35](#). Um eine als Slave fungierende Einheit / Gruppe als Master agieren zu lassen, muss zunächst beim aktuellen Master dessen Master-Funktion aufgehoben werden.



INFORMATION

Wechsel im Ventilationsmodus sind möglich unabhängig von der Master-Funktion Kühlen/Heizen.

Master-Funktion für Kühlen/Heizen festlegen

Voraussetzung: Bis jetzt ist keine Inneneinheit als Master für Kühlen/Heizen festgelegt (auf allen Reglern blinkt das Symbol "Umschaltung unter zentraler Steuerung").

Voraussetzung: Sie vollziehen die Einstellung an dem Regler von der Inneneinheit, die Sie als Master-Inneneinheit für Kühlen/Heizen definieren wollen.

- 1 Zum Betriebsart-Menü navigieren.



- 2 Die Betriebsart entweder auf Kühlen oder Heizen stellen.

Ergebnis: Jetzt ist die Inneneinheit als Master für Kühlen/Heizen festgelegt (auf dem Regler ist das Symbol "Umschaltung unter zentraler Steuerung" erloschen).


Ergebnis: Auf allen Reglern der Slave-Inneneinheiten wird das Symbol "Umschaltung unter zentraler Steuerung" angezeigt.

Master-Funktion für Kühlen/Heizen aufheben


Voraussetzung: Sie befinden sich im Installateur-Menü.

Voraussetzung: Sie vollziehen die Einstellung an dem Regler von der Inneneinheit, deren Master-Funktion Sie aufheben wollen.

- 1 Zum Menü "Master Kühlen/Heizen" navigieren.



- 2 Um für diese Inneneinheit die Master-Funktion außer Kraft zu setzen, auf **+** drücken.



Ergebnis: Diese Inneneinheit fungiert nicht mehr als Master.

Ergebnis: Auf den Reglern aller Inneneinheiten wird das Symbol "Umschaltung unter zentraler Steuerung" blinkend angezeigt.

Information

Über das Informationsmenü


Im Informationsmenü sehen Sie folgende Informationen:

Information	Beschreibung
SW1	Regler-Software-ID
Ver	Regler-Softwareversion
	Zeit
SW2	UE878 Software-ID
---:---:---	UE878 MAC-Adresse


Informationen sehen

Voraussetzung: Sie befinden sich im Installateur-Menü.


- 1 Zum Informationsmenü navigieren.



- 2 Informationen ablesen.



- 3 Auf **+** drücken, um zur nächsten Seite zu gehen.



13 Erweiterte-Funktion

13.2 Software-Update

13.2.1 Über Software-Updates

Es wird empfohlen, dass im Fernregler die jüngste Softwareversion installiert ist. Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Software-Update durchzuführen.


Software-Update	Instruktionen
App Madoka Assistant	"13.2.2 Software-Update per App" auf Seite 36
Update-Dienstprogramm	"13.2.3 Software-Update per Update-Dienstprogramm" auf Seite 37

INFORMATION

- Wenn die Software eines Reglers nicht mehr aktuell ist, schlägt die App Madoka Assistant vor, für diesen Regler ein Software-Update durchzuführen. Dieser Vorschlag wird angezeigt, sobald zwischen Regler und App eine Verbindung hergestellt wird.
- Die Version der aktuell installierten Software kann geprüft werden über den Informationsbildschirm (siehe "12.1.3 Informationsbildschirm" auf Seite 17) und/oder über das Informationsmenü ("Über das Informationsmenü" auf Seite 35).

13.2.2 Software-Update per App

Die Software per App updaten:

- 1 Sorgen Sie dafür, dass beim Fernregler Bluetooth aktiviert ist ( wird auf dem Startbildschirm angezeigt). Falls nicht aktiviert, aktivieren Sie Bluetooth gemäß der Beschreibung unter "Eine Bluetooth-Verbindung einrichten" auf Seite 36.
- 2 Auf dem Startbildschirm der App auf die Kachel des Fernreglers tippen, dessen Software Sie updaten wollen. Folgen Sie dann den Instruktionen auf dem Bildschirm.

INFORMATION

Die App Madoka Assistant kann von Google Play oder dem Apple Store heruntergeladen und installiert werden.

INFORMATION

Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal mit dem Fernregler verbinden, vollziehen App und Benutzerschnittstelle einen numerischen Abgleich. Um den Regler erfolgreich mit der App zu verbinden, folgen Sie dem angegebenen Verfahren.

Jedes Mal, wenn zwischen Mobilgerät und Regler erfolgreich eine Verbindung hergestellt worden ist, speichert der Regler automatisch Informationen über das Mobilgerät, damit künftige erneute Verbindungen mit diesem Mobilgerät leichter hergestellt werden können. Diese Informationen werden "Kopplungsinformationen" genannt.

Sind keine Kopplungsinformationen gespeichert (also bei erster Verbindungsherstellung oder nachdem vorhandene Kopplungsinformationen manuell gelöscht worden sind), müssen Sie ein Verfahren zum numerischen Abgleich durchlaufen.

Sind Kopplungsinformationen gespeichert, können Sie das Mobilgerät mit dem Regler verbinden, einfach indem Sie dafür sorgen, dass der Regler ein Bluetooth-Signal aussendet und Sie dann in der App auf die Kachel des Reglers tippen. Dann verbindet sich der Regler automatisch mit dem Mobilgerät.

Kopplungsinformationen werden automatisch gespeichert und können manuell gelöscht werden. Löschen Sie dann die Kopplungsinformationen aus dem Regler, wenn Sie die Software updaten und dazu ein anderes Mobilgerät benutzen wollen als das, von dem der Regler Kopplungsinformationen gespeichert hat.

INFORMATION

Es ist wichtig, dass Sie sich mit Ihrem Mobilgerät in der Nähe des Fernreglers (d. h. innerhalb der Bluetooth-Reichweite) befinden, wenn zwischen beiden Geräten eine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden soll, damit Sie ein Software-Update durchführen können.


Eine Bluetooth-Verbindung einrichten

Voraussetzung: Sie haben ein Mobilgerät, auf dem die App Madoka Assistant installiert ist und ausgeführt wird.


Voraussetzung: Beim Mobilgerät ist Bluetooth auf EIN geschaltet.


Voraussetzung: Sie befinden sich in unmittelbarer Nähe des Fernreglers.

- 1 Auf dem Startbildschirm drücken Sie auf , um das Hauptmenü aufzurufen.



- 2 Mit  und  zum Bluetooth-Menü navigieren.




- 3 Auf  drücken, um ins Menü zu gelangen.



- 4 Mit **+** aktivieren Sie und sorgen dafür, dass der Regler ein Bluetooth-Signal sendet.

Ergebnis:




Numerischer Abgleich

- 5 Auf dem Startbildschirm der App Madoka Assistant auf die Kachel des Reglers tippen, dessen Software Sie updaten wollen.

Ergebnis: Wenn Sie zum ersten Mal die Bluetooth-Verbindung herstellen oder wenn die Kopplungsinformationen gelöscht worden sind, sendet das Betriebssystem Ihres Mobilgeräts eine Kopplungsanfrage zusammen mit einer Ziffernfolge.

Ergebnis: Der Regler zeigt eine Ziffernfolge an, um sie mit der der Kopplungsanfrage zu vergleichen.




- 6 In der App geben Sie den Befehl zum Akzeptieren der Kopplungsanfrage.
- 7 Beim Regler auf **-** drücken, um die Ziffernfolge zu bestätigen.

Ergebnis: Der Regler und das Mobilgerät sind jetzt per Bluetooth miteinander verbunden.


- 8 Um die Software upzudaten, folgen Sie den Instruktionen der App.

Eine Bluetooth-Verbindung beenden


- 1 Auf dem Startbildschirm drücken Sie auf , um das Hauptmenü aufzurufen.



- 2 Mit **-** und **+** zum Bluetooth-Menü navigieren.



- 3 Auf drücken, um ins Menü zu gelangen.




- 4 Auf **+** drücken, damit der Fernregler kein Bluetooth-Signal mehr sendet.

Ergebnis:




Kopplungsinformation entfernen

- 1 Auf dem Startbildschirm drücken Sie auf , um das Hauptmenü aufzurufen.



- 2 Mit **-** und **+** zum Bluetooth-Menü navigieren.



- 3 Auf drücken, um ins Menü zu gelangen.



- 4 Auf **-** drücken, um die Kopplungsinformationen aus dem Fernregler zu löschen.

Ergebnis:



13.2.3 Software-Update per Update-Dienstprogramm


So aktualisieren Sie die Software mit dem Updater

Voraussetzung: PC mit Updater (fragen Sie Ihren Händler nach der korrekten Version dieser Software)

Voraussetzung: PC USB-Kabel EKPCAB4 oder höher (enthält ein USB-Kabel und zusätzliche Verbindungskabel)

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Inneneinheit auf AUS geschaltet ist.
- 2 Den Regler am PC anschließen.

14 Über die App

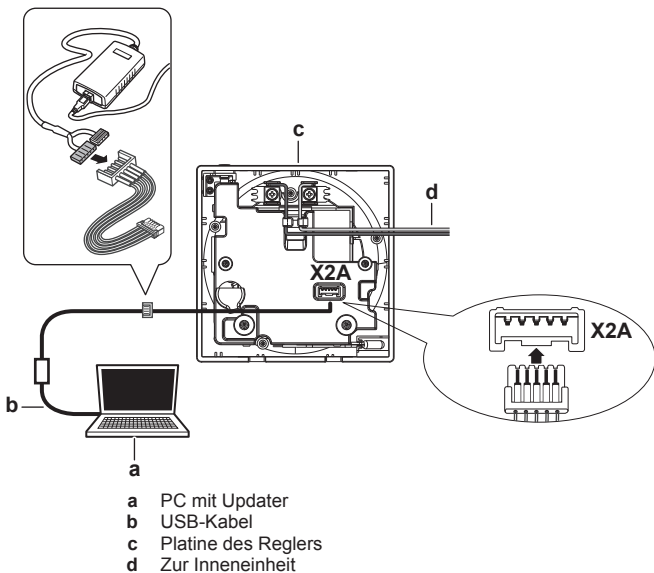

- 3 Die Inneneinheit auf EIN schalten.
- 4 Updater öffnen.
- 5 In Updater zu "Update procedure" (Update-Verfahren) gehen.
- 6 Die Modell-Bezeichnung des Reglers eintippen.
- 7 Das gewünschte Update-Verfahren auswählen.
- 8 Die Hinweise auf dem Bildschirm befolgen.

14 Über die App

Die App Madoka Assistant ist ein Begleiter des BRC1H-Fernreglers. Während Sie am Fernregler nur grundlegende Operationen und eine Basis-Konfiguration durchführen können, bietet die App Funktionen für erweiterte Bedienung und Konfiguration.

14.1 Überblick über Bedienung und Konfiguration

Die App sucht ständig nach BRC1H-Reglern, um sich mit ihnen zu verbinden. Im Startmenü werden alle Regler aufgelistet, die sich in Reichweite Ihres Mobilgeräts befinden.

Um das System zu bedienen und/oder zu konfigurieren, tippen Sie auf die Kachel des Reglers, der mit den Inneneinheiten verbunden ist, die Sie steuern oder bedienen wollen.

14.2 Koppeln

14.2.1 Über das Koppeln

Bevor Sie sich mit einem Regler verbinden können, müssen Sie sicherstellen, dass die App und der Regler gekoppelt sind. Koppeln Sie die App mit allen Reglern, mit denen die App sich verbinden können soll.


14.2.2 Die App mit einem Regler koppeln

Voraussetzung: Sie befinden sich in unmittelbarer Nähe des Reglers.

- 1 Tippen Sie in der App auf den Regler, mit dem die App gekoppelt werden soll.

Ergebnis: Das Betriebssystem Ihres Mobilgeräts sendet eine Kopplungs-Anfrage aus.

Ergebnis: Auf dem Regler wird folgender Bildschirm angezeigt:



- 2 In der App geben Sie den Befehl zum Akzeptieren der Kopplungs-Anfrage.
- 3 Beim Regler akzeptieren Sie die Kopplungs-Anfrage, indem Sie auf drücken.

Ergebnis: Die App wird mit dem Regler gekoppelt.

INFORMATION

Ist die App mit dem Regler gekoppelt, bleibt diese Kopplung bestehen. Der Kopplungsvorgang muss nicht jedes Mal durchgeführt werden, wenn Sie die App zur Steuerung des Reglers benutzen wollen. Er muss nur dann erneut durchgeführt werden, wenn die Kopplung gelöscht worden ist. Weite Informationen dazu siehe .

14.3 Installateur-Modus

14.3.1 Über den Installateur-Modus

Im Installateur-Modus haben Sie Zugriff auf Einstellungen, die normalen Endbenutzern nicht zur Verfügung stehen.

14.3.2 Installateur-Modus aktivieren

Voraussetzung: Sie befinden sich nicht im Installateur-Modus.

- 1 Zum Hauptmenü gehen.
- 2 Auf "Info" tippen.
- 3 Fünf Mal auf "Version" tippen.

Ergebnis: Sie befinden sich im Menü Installateur-Modus.

Ergebnis: Der Installateur-Modus wird automatisch aktiviert.

INFORMATION

- Um mit der App im Installateur-Modus fortzufahren, auf die Eingabetaste drücken.
- Wie lange der Installateur-Modus in Kraft ist, ist abhängig von Installateur-Modus-Einstellungen. Weitere Informationen siehe ["14.3.4 Einstellungen des Installateur-Modus durchführen"](#) auf Seite 38.
- Wenn der Installateur-Modus aktiv ist, wird das optisch signalisiert. Diese Signalisierung kann deaktiviert werden. Weitere Informationen siehe ["14.3.4 Einstellungen des Installateur-Modus durchführen"](#) auf Seite 38.

14.3.3 Installateur-Modus deaktivieren

Voraussetzung: Sie befinden sich nicht im Installateur-Modus.

- 1 Zum Hauptmenü gehen.
- 2 Auf "Installateur-Modus aktiviert" tippen.

Ergebnis: Sie befinden sich im Menü Installateur-Modus.

Ergebnis: Der Installateur-Modus wird automatisch aktiviert.

- 3 Um den Installateur-Modus zu deaktivieren, tippen Sie auf den Schieberegler.

Ergebnis: Der Installateur-Modus ist deaktiviert.

14.3.4 Einstellungen des Installateur-Modus durchführen

- 1 Installateur-Modus aktivieren.

Ergebnis: Sie befinden sich im Menü Installateur-Modus.

- 2 Installateur-Modus Einstellungen durchführen.

Installateur-Modus-Einstellungen	Beschreibung
Installateur-Modus	Installateur-Modus aktivieren oder deaktivieren.
Vorübergehend / Unbegrenzt	Die Laufzeit des Installateur-Modus festlegen. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorübergehend: Der Installateur-Modus ist für 30 Minuten aktiv. Nach 30 Minuten wird der Installateur-Modus automatisch deaktiviert. (Standard) ▪ Unbegrenzt: Der Installateur-Modus bleibt aktiviert, bis er manuell deaktiviert wird.
Anzeige des Installateur-Modus	Festlegen, ob der aktivierte Installateur-Modus durch den Installateur-Modus-Indikator signalisiert werden soll.



INFORMATION

Denken Sie daran, dass der Installateur-Modus automatisch aktiviert wird, sobald Sie das Menü Installateur-Modus öffnen.

14.4 Demo-Modus

14.4.1 Über den Demo-Modus

Es ist möglich, die Demo-Version der App zu starten. Dann können Sie in einer sicheren Umgebung ausprobieren, was Sie mit den Bedienungs- und Konfigurationsfunktionen tun können.

14.4.2 Den Demo-Modus starten

Voraussetzung: Sie befinden sich nicht im Demo-Modus.

- 1 Zum Hauptmenü gehen.
- 2 Auf "Demo-Modus" tippen.

Ergebnis: Sie befinden sich im Demo-Modus.

14.4.3 Demo-Modus beenden

Voraussetzung: Sie befinden sich im Demo-Modus.

- 1 Zum Hauptmenü gehen.
- 2 Auf "Demo-Modus beenden" tippen.

Ergebnis: Der Demo-Modus wird beendet.

14.5 Funktionen

14.5.1 Überblick: Funktionen

Kategorie	Steuerung
Betrieb	Den Betrieb der Einheit auf EIN/AUS schalten
	Temperatursensor-Daten ablesen
	Den Betriebsmodus wechseln
	Den Sollwert ändern
	Die Ventilator Drehzahl ändern
	Ventilationsmodus ändern
	Ventilatorstufe wechseln
	Die Luftstromrichtung ändern
Siehe Informationen	
Konfiguration und erweiterte Bedienung	Einstellungen vornehmen an Regler und Inneneinheiten:
	Allgemein
	▪ Firmware-Update
	▪ Benachrichtigungen
	Fernregler-Einstellungen
	▪ Master/Slave-Status
	▪ Bildschirm
	▪ Statusanzeige
	▪ Datum und Uhrzeit
	▪ Info
	▪ Kopplungsinformation entfernen
	Energiesparen
	▪ Anwesenheitserkennung
	▪ AUS-Timer
	▪ Energieverbrauch
▪ Limitierung der Stromaufnahme ^(a)	
▪ Automatische Sollwert-Rückstellung	
>> fortzusetzen	

14 Über die App

Kategorie	Steuerung
<< Fortsetzung	
Konfiguration und erweiterte Bedienung	<p>Zeitplanung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zeitplan ▪ Urlaub <p>Konfiguration und Betrieb</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sollwert-Logik ▪ Rückstufung ▪ Persönliche Luftstromrichtung ▪ Aktive Luftstromzirkulation ▪ Sollwert-Bereich ▪ Master-Funktion Kühlen/Heizen ▪ Bereich von Luftstromrichtung ▪ Zugluftvermeidung ▪ Schnellstart ▪ Enteisungsbetrieb^(a) ▪ Funktionssperre ▪ Geräuscharmer Betrieb ▪ Sperre externe Eingabe^(a) <p>Wartung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fehler und Warnhinweise ^(a) ▪ Einheitennummer ▪ Automatische Filterreinigung ▪ Filter-Benachrichtigungen ▪ Kontaktinformationen ▪ AirNet-Adresse^(a) ▪ Gruppenadresse^(a) ▪ Bauseitige Einstellungen^(a) ▪ Wechselbetrieb ^(a) ▪ Probelauf^(a) ▪ Status der Einheit ▪ Betriebsstunden^(a)

(a) Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn sich die App im Installateur-Modus befindet. Weitere Informationen dazu siehe unter ["14.3 Installateur-Modus" auf Seite 38](#).

14.5.2 Fernregler-Firmware updaten

Die Fernregler-Firmware updaten. Die Firmware des Fernreglers sollte auf dem neusten Stand gehalten werden. Wenn für einen Regler eine neue Firmware verfügbar ist, sendet die App eine Benachrichtigung an den Bedienungsbildschirm des betreffenden Reglers.

Die Fernregler-Firmware updaten

Voraussetzung: Sie befinden sich auf dem Bedienungsbildschirm von einem der Regler und die App hat die Benachrichtigung gesendet, dass es für diesen Regler eine neue Firmware gibt.

Voraussetzung: Sie befinden sich in unmittelbarer Nähe des Reglers.

1 Auf das Symbol Einstellungen tippen.

Ergebnis: Sie befinden sich im Menü "Einstellungen von Einheit".


2 Tippen Sie ganz oben auf "Firmware-Update verfügbar".

Ergebnis: Sie befinden sich im Menü "Firmware-Update".

3 Auf "Firmware aktualisieren" tippen.

Ergebnis: Die jüngste Firmware wird zum Regler heruntergeladen.

Ergebnis: Während des Downloads wird beim Regler folgender Bildschirm angezeigt.



Ergebnis: Danach startet der Regler neu, um Änderungen zu implementieren.

14.5.3 Benachrichtigungen

Sie erhalten einen Überblick über aktive Systembenachrichtigungen. Dabei kann es sich handeln um:

- Fehlermeldungen
- Warnhinweise
- Systeminformationen

14.5.4 Master/Slave-Status

Sie können ermitteln, ob der Regler, den Sie bedienen, als Master oder als Slave fungiert. Von der App aus ist es nicht möglich, den Master/Slave-Status zu ändern. Eine Beschreibung, wie Sie den Master/Slave-Status eines Reglers wechseln können, finden Sie in ["10 Starten des Systems" auf Seite 14](#).

14.5.5 Bildschirm

Fernregler-Bildschirmeinstellungen durchführen:

Einstellung	Beschreibung
Startbildschirm-Modus	Den Startbildschirm-Modus festlegen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Standard: Zeigt begrenzt Informationen über den Systembetrieb an (wenige Statussymbole). ▪ Detailliert: Zeigt über Statussymbole ausführliche Informationen über den Systembetrieb an.
Symbolisch	Legen Sie fest, wie der Startbildschirm den Sollwert anzeigt: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Numerisch: durch einen numerischen Wert. ▪ Symbolisch: durch ein Symbol.
Helligkeit	Bildschirm-Helligkeit einstellen.
Kontrast	Bildschirm-Kontrast einstellen.



INFORMATION

Werden von der App aus Fernregler-Bildschirmeinstellungen durchgeführt, ist es möglich, dass der Fernregler die Änderungen nicht sofort umsetzt. Damit der Regler Änderungen sofort implementiert: Beim Regler zum Installateur-Menü navigieren und dann zurück zum Startbildschirm. Instruktionen, wie Sie zum Installateur-Menü gelangen, finden Sie in ["Installateur-Menü aufrufen" auf Seite 23](#).

14.5.6 Statusanzeige

Anzeige-Einstellungen für den Fernregler-Status festlegen:

Einstellungen	Beschreibung
Modus	Checken Sie den aktiven Statusanzeige-Modus. Falls es nicht möglich ist, von der App aus den Statusanzeige-Modus einzustellen, liegt das an der bauseitigen Einstellung R1-11 des Fernreglers. Weitere Informationen dazu siehe unter "Bauseitige Einstellungen Fernregler" auf Seite 28.
Intensität	Intensität der Statusanzeige festlegen.

14.5.7 Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit des Fernreglers festlegen. Im Menü Datum und Uhrzeit senden Sie die Datums- und Uhrzeitdaten von der App aus zum Fernregler. Sie haben die Wahl, entweder Datum und Uhrzeit Ihres Mobilgeräts zu senden ("Mit Datum und Uhrzeit des Geräts synchronisieren"), oder das Datum und die Uhrzeit manuell einzustellen und an den Fernregler zu senden.



INFORMATION

Falls der Regler länger als 48 Stunden von der Stromversorgung getrennt war, müssen Datum und Uhrzeit erneut eingestellt werden.



INFORMATION

Die Uhr arbeitet mit einer Genauigkeit von maximal 30 Sekunden Abweichung pro Monat.

14.5.8 Info

Anzeige der derzeitigen Softwareversion des Fernreglers und des Bluetooth-Moduls des Fernreglers.

14.5.9 Kopplungsinformation entfernen

Wenn alle Kopplungsinformationen entfernt werden, vergisst der Fernregler alle Mobilgeräte, mit denen er zuvor mal gekoppelt war.

14.5.10 Anwesenheitserkennung

Sie können für das System einen Timer einrichten, der auf Basis der Erkennung der Anwesenheit (oder Nicht-Anwesenheit) von Personen dafür sorgt, dass nach Ablauf des Timers der Temperatur-Sollwert geändert wird oder dass automatisch ausgeschaltet wird.

Maßnahme	Beschreibung
Auto AUS	Nach Einrichten eines AUS-Timers beginnt dieser zu laufen, sobald der Bewegungssensor erkennt, dass der Raum nicht belegt ist.
Sollwert-Anpassung	Legen Sie sowohl für Heizen als auch Kühlen die Schrittweite und Intervalle für die Sollwert-Anpassung fest. Wenn der Bewegungssensor erkennt, dass der Raum nicht belegt ist, hebt das System den Sollwert (Kühlbetrieb) an oder senkt diesen (Heizbetrieb), bis die festgelegte Grenze erreicht wird.



INFORMATION

Um diese Funktion benutzen zu können, muss die Inneneinheit mit einem Bewegungssensor ausgestattet sein (optionales Zubehör).



INFORMATION

Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn die Inneneinheiten durch einen zentralen Regler gesteuert werden.



INFORMATION

Diese Funktion wird nicht unterstützt, wenn das System mit Außeneinheiten des Typs Sky Air RR oder RQ arbeitet.



INFORMATION

Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn die Inneneinheiten als Gruppe gesteuert werden.



INFORMATION

Bei Systemen, bei denen die Inneneinheiten in Simultanbetrieb arbeiten, wird diese Funktion gesteuert durch den Bewegungssensor, der in der Master-Inneneinheit installiert ist.

14.5.11 AUS-Timer

Für das System einen Timer einstellen, damit das Ausschalten automatisch erfolgt. Der Timer kann aktiviert oder deaktiviert werden. Ist der Timer aktiviert, beginnt er jedes Mal dann zu laufen, wenn das System auf EIN geschaltet wird.

Der Timer kann im Bereich von 30~180 Minuten in Stufen von 10 Minuten eingestellt werden.

14.5.12 Energieverbrauch

Energieverbrauchsdaten einsehen und vergleichen.



INFORMATION

Es ist vom Typ der Inneneinheit abhängig, ob diese Funktion zur Verfügung steht.



INFORMATION

Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn die Inneneinheiten als Gruppe gesteuert werden.



INFORMATION

Diese Funktion wird nicht unterstützt, wenn das System mit Außeneinheiten des Typs Sky Air RR oder RQ arbeitet.



INFORMATION

Der angezeigte Energieverbrauch kann sich vom tatsächlichen Energieverbrauch unterscheiden. Die angezeigten Werte resultieren nicht aus einer kWh-Messung, sondern aus einer Berechnung auf Basis gemessener Betriebsdaten. Einige der Betriebsdaten sind absolute Werte, aber bei einigen handelt es sich um Interpolationen, einschließlich der Raum für Interpolationstoleranz.

14.5.13 Limitierung der Stromaufnahme

Eine Zeitspanne festlegen, in der das System seinen Spitzenstromverbrauch begrenzt. Wenn diese Funktion aktiviert ist, arbeitet die Außeneinheit im festgelegten Zeitraum mit begrenzter Stromaufnahme (70% oder 40% des normalen Verbrauchs).

14 Über die App

INFORMATION

Es ist vom Typ der Außeneinheit abhängig, ob diese Funktion zur Verfügung steht.

14.5.14 Automatische Sollwert-Rückstellung

Für das System einen Timer einstellen, damit die Rückstellung des Temperatur-Sollwerts automatisch erfolgt. Der Timer kann für Heiz- und Kühlbetrieb separat aktiviert oder deaktiviert werden. Ist ein Timer aktiviert, beginnt er jedes Mal dann zu laufen, wenn das System auf EIN geschaltet wird. Wenn der Timer abgelaufen ist, wechselt der Temperatur-Sollwert immer auf den eingestellten Wert, auch dann, wenn in der Zwischenzeit der Temperatur-Sollwert geändert worden ist.

Der Timer kann im Bereich von 30~120 Minuten in Stufen von 30 Minuten eingestellt werden.

INFORMATION

Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn die Inneneinheiten durch einen zentralen Regler gesteuert werden.

14.5.15 Zeitplan

Sie können dem Zeitplan Systemaktionen hinzufügen. Die Zeitplan-Funktion erlaubt Ihnen, für jeden Tag der Woche bis zu 5 Timer-gesteuerte Aktionen festlegen. Sie können bis zu 3 verschiedene Zeitpläne erstellen, doch kann nur 1 Zeitplan jeweils aktiv sein.

Die Aktionslogik ist wie folgt:

- 1 Eine Zeitspanne für die Aktion festlegen.
- 2 Festlegen, dass sich das System auf EIN und AUS schaltet, und die Bedingungen festlegen.

WENN "Betrieb"	DANN
EIN	Legen Sie für Kühl- und/oder Heizbetrieb aktionsspezifische Sollwerte fest, oder wählen Sie, dass die derzeitigen Sollwerte beibehalten werden sollen.
AUS	Wählen Sie, ob die Rückstufungsfunktion für den Kühl- und/oder Heizbetrieb aktiviert oder deaktiviert werden soll. Falls aktiviert, legen Sie aktionsspezifische Rückstufungs-Sollwerte fest, oder wählen Sie, dass die derzeitigen Sollwerte beibehalten werden sollen. Weitere Informationen dazu siehe unter "14.5.18 Rückstufung" auf Seite 43.

INFORMATION

Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn die Inneneinheiten durch einen zentralen Regler gesteuert werden.

INFORMATION

Diese Funktion kann nicht benutzt werden, wenn der Adapter für digitale Eingabe BRP7A5* Teil des Systems ist.

14.5.16 Urlaub

Die Wochentage auswählen, für die der Zeitplan nicht gelten soll. An den ausgewählten Tagen werden die Aktionen, die im Zeitplan festgelegt sind, nicht ausgeführt. Die Funktion Urlaub kann aktiviert oder deaktiviert werden. Ist sie aktiviert, gilt sie für jeden Zeitplan, der aktiviert worden ist.

INFORMATION

Weitere Informationen siehe unter ["14.5.15 Zeitplan" auf Seite 42.](#)

14.5.17 Sollwert-Logik

Die Sollwert-Logik einstellen. Wählen Sie aus, ob die Sollwert-Logik durch die Inneneinheit oder durch den Fernregler ausgeführt wird.

Sollwert-Logik	Beschreibung
Inneneinheit	Die Sollwert-Logik wird durch die Inneneinheit ausgeführt.
Fernregler	Die Sollwert-Logik wird durch den Fernregler ausgeführt.

Bei Fernregler-Sollwert-Logik wählen Sie, ob die Logik mit einem Einzel-Sollwert oder einem Dual-Sollwert arbeitet.


Fernregler-Sollwert-Logik	Beschreibung
Einzel-Sollwert	Es gibt nur einen einzigen Temperatur-Sollwert, unabhängig vom Betriebsmodus. Wenn dies der Fall ist, wird bei Wechsel des Betriebsmodus NICHT der Sollwert geändert. Oder umgekehrt: Wenn Sie den Sollwert ändern, gilt das sowohl für Kühl- als auch für Heizbetrieb.
Dual-Sollwert	Es gibt zwei Temperatur-Sollwerte: einen speziell für Kühlbetrieb und einen speziell für Heizbetrieb. Wenn dies der Fall ist, wird bei Wechsel des Betriebsmodus NICHT der Sollwert geändert (das heißt der Sollwert des jeweils anderen Betriebsmodus). Oder umgekehrt: Wenn Sie den Kühlen-Sollwert ändern, wird dadurch NICHT der Sollwert für Heizen geändert.

Bei Dual-Sollwert-Logik legen Sie den Sollwert für die Minstdifferenz fest. Das ist die einzuhaltende Mindest-Differenz zwischen möglichen Sollwerten für Kühl- und Heizbetrieb:

- Kühlen-Sollwert \geq (Heizen-Sollwert + Mindest-Differenz zwischen Sollwerten)
- Heizen-Sollwert \leq (Kühlen-Sollwert – Mindest-Differenz zwischen Sollwerten)

Das bedeutet:

- Wenn Sie den Kühlen-Sollwert senken $<$ (Heizen-Sollwert + Mindest-Differenz zwischen Sollwerten), senkt der Regler automatisch den Heizen-Sollwert.
- Wenn Sie den Heizen-Sollwert anheben $>$ (Kühlen-Sollwert – Mindest-Differenz zwischen Sollwerten), hebt der Regler automatisch den Kühlen-Sollwert an.

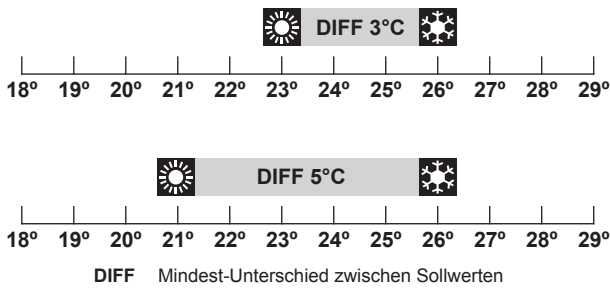


INFORMATION

Werden die Inneneinheiten zentral durch einen zentralen Regler gesteuert, ist nur die "Inneneinheit"-Sollwert-Logik möglich.

14.5.18 Rückstufung

Rückstufungs-Temperatursteuerung aktivieren. Rückstufung ist eine Funktion, die dafür sorgt, dass die Raumtemperatur in einem bestimmten Bereich bleibt, wenn das System ausgeschaltet wurde (durch den Benutzer, die Zeitplan-Funktion oder den AUS-Timer). Um das zu erreichen, läuft das System vorübergehend im Betriebsmodus Heizen oder Kühlen, je nach Rückstufungs-Sollwert und Rückstufungs-Temperaturdifferenz.

Beispiel:

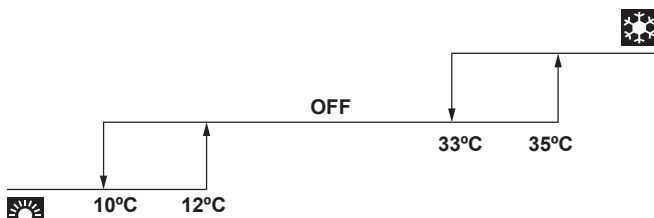

Einstellungen			Ergebnis
Heizbetrieb	Rückstufung s-Sollwert Heizen	10°C	Wenn die Raumtemperatur unter 10°C sinkt, startet das System automatisch den Heizbetrieb.
	Rückstufung s-Temperaturdifferenz Heizen	+2°	Wenn nach 30 Minuten die Temperatur über 12°C steigt, beendet das System den Heizbetrieb und schaltet diesen wieder aus. Wenn die Raumtemperatur wieder unter 10°C sinkt, wird der Vorgang wiederholt.
Kühlbetrieb	Rückstufung s-Sollwert Kühlen	35°C	Wenn die Raumtemperatur über 35°C steigt, startet das System automatisch den Kühlbetrieb.
	Rückstufung s-Temperaturdifferenz Kühlen	-2°C	Wenn nach 30 Minuten die Temperatur unter 33°C sinkt, beendet das System den Kühlbetrieb und schaltet diesen wieder aus. Wenn die Raumtemperatur wieder über 35°C steigt, wird der Vorgang wiederholt.



INFORMATION

- Rückstufung ist standardmäßig aktiviert.
- Die Rückstufung schaltet das System für mindestens 30 Minuten ein, es sei denn, der Rückstufungs-Sollwert ist geändert worden oder das System ist über die EIN/AUS-Taste eingeschaltet worden.
- Ist Rückstufung aktiv, können Sie an den Ventilator-drehzahl-Einstellungen keine Änderungen vornehmen.
- Wird Rückstufung aktiviert, wenn das System auf den Betriebsmodus "Auto" gestellt ist, schaltet das System je nach Erfordernis auf Kühlen oder Heizen. Der angezeigte Rückstufungs-Sollwert, der auf dem Bedienungsbildschirm angezeigt wird, entspricht dann dem Betriebsmodus.



INFORMATION

Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn die Inneneinheiten durch einen zentralen Regler gesteuert werden.



INFORMATION


Die Grenzen für den Standard-Sollwert-Bereich bei Rückstufungsbetrieb sind [33°C-37°C] bei Kühlbetrieb und [10°C-15°C] bei Heizbetrieb. Es ist nicht möglich, diese Begrenzungen zu ändern.

14.5.19 Persönliche Luftstromrichtung

Sie können für den Luftauslass jeder einzelnen Inneneinheit die Luftstromrichtung einstellen. Die maximale Anzahl an Inneneinheiten, für die Sie diese Einstellungen durchführen können, ist abhängig von der Art des Systems:

System	Maximal Anzahl an Inneneinheiten
Sky Air	4
VRV	16

Bei Zwischendecken-Innengeräten ist es möglich, die einzelnen Luftauslässe anhand folgender Indikatoren zu identifizieren:

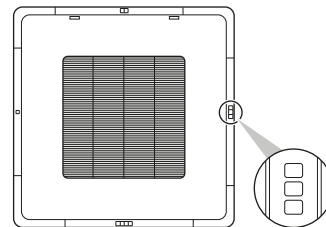

INFORMATION

Es ist vom Typ der Inneneinheit abhängig, ob diese Funktion zur Verfügung steht.

14.5.20 Aktive Luftstromzirkulation

Aktivieren Sie aktive Luftstromzirkulation, um eine gleichmäßigere Temperaturverteilung im Raum zu bewirken.

Ist aktive Luftstromzirkulation aktiviert, werden die Inneneinheit-Ventilator-drehzahl und die Luftstromrichtung automatisch gesteuert, sodass es nicht möglich ist, die Ventilator-drehzahl und die Luftstromrichtung manuell zu ändern.

14.5.21 Sollwert-Bereich

Für Kühl- und Heizbetrieb den Einstellbereich für Temperatur-Sollwert begrenzen.

14 Über die App

i INFORMATION

Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn die Inneneinheiten durch einen zentralen Regler gesteuert werden.

i INFORMATION

Die Grenzen für den Sollwert-Bereich bei Heiz- und Kühlbetrieb sind beide standardmäßig auf [16°C - 32°C] gesetzt, unabhängig davon, ob eine "Begrenzung für Sollwert-Einstellbereich in Kraft ist. Es ist nicht möglich, diese Begrenzungen zu überschreiten.


14.5.22 Master-Funktion Kühlen/Heizen

Bestimmen Sie eine Inneneinheit (oder Gruppe von Inneneinheiten) als Master für Kühlen/Heizen. Wenn an eine Außeneinheit mehrere Inneneinheiten angeschlossen sind, muss eine dieser Inneneinheiten (oder bei Gruppenregelung eine Gruppe von Inneneinheiten) als Master für Kühlen / Heizen festgelegt werden. Die anderen Inneneinheiten / Gruppen werden dann Slaves für Kühlen / Heizen und werden in Ihrem Betrieb durch die Master-Einheit gesteuert (z. B. erlaubt es eine Außeneinheit nicht, dass eine Inneneinheit im Kühlbetrieb arbeitet während eine andere heizt).

Wenn eine Inneneinheit oder eine Gruppe von Inneneinheiten als Master für Kühlen/Heizen definiert ist/sind, werden die anderen Inneneinheiten/Gruppen automatisch deren Slave-Inneneinheiten. Um eine als Slave fungierende Einheit als Master agieren zu lassen, stellen Sie zunächst mit der App die Verbindung zum Regler her, der den derzeit aktiven Master regelt, und heben dessen Master-Funktion auf, um dann eine (Slave)-Einheit als Master agieren zu lassen.

14.5.23 Bereich von Luftstromrichtung

Richten Sie sich nach den Installationsgegebenheiten vor Ort, wenn Sie den Bereich festlegen, auf den der Luftstrom der Inneneinheit gerichtet sein soll. Diese Funktion steht nur bei Standgerät-Inneneinheiten zur Verfügung. Die maximale Anzahl an Inneneinheiten, für die Sie diese Einstellungen durchführen können, beträgt 16.

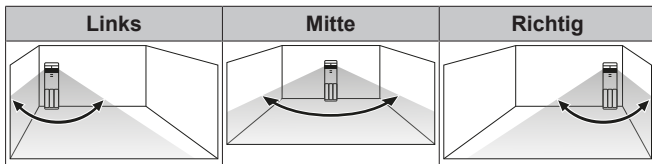

Die Bereiche entsprechen den folgenden Luftstrom-Schwenkmustern:

Links	Mitte	Richtig
Nach links schwenken	Weit schwenken	Nach rechts schwenken

i INFORMATION

Es ist vom Typ der Inneneinheit abhängig, ob diese Funktion zur Verfügung steht.

i INFORMATION

Bei Systemen, bei denen die Inneneinheiten in Simultanbetrieb arbeiten, ist es möglich, bei einzelnen Inneneinheiten den Bereich der Luftstromrichtung einzustellen, indem Sie an jede Inneneinheit den Regler separat anschließen.

14.5.24 Zugluftvermeidung

Sie können bewirken, dass der Luftstrom von Inneneinheiten nicht auf im Raum anwesende Personen gerichtet wird, indem dazu ein Bewegungssensor benutzt wird, der die Präsenz (oder fehlende Präsenz) von Personen feststellt.

i INFORMATION

Um diese Funktion benutzen zu können, muss die Inneneinheit mit einem Bewegungssensor ausgestattet sein (optionales Zubehör).

i INFORMATION

Diese Funktion wird nicht unterstützt, wenn das System mit Außeneinheiten des Typs Sky Air RR oder RQ arbeitet.

14.5.25 Schnellstart

Schnellstart bringt die Raumtemperatur schnell auf einen angenehmen Wert.

Ist Schnellstart aktiviert, arbeitet die Außeneinheit mit erhöhter Leistung. Die Inneneinheit-Ventilator Drehzahl wird automatisch gesteuert, sodass es nicht möglich ist, die Ventilator Drehzahl manuell zu ändern.

Schnellstart ist bis zu 30 Minuten aktiv, nachdem diese Funktion aktiviert worden ist. Nach 30 Minuten wird Schnellstart automatisch deaktiviert, und das System kehrt zum Normalbetrieb zurück. Außerdem wird Schnellstart ab dem Moment deaktiviert, in dem Sie die Betriebsart manuell ändern.

Schnellstart kann NUR aktiviert werden, wenn das System im Betriebsmodus Kühlen, Heizen oder Automatisch läuft.

i INFORMATION

Diese Funktion steht nur bei Sky Air-Inneneinheiten zur Verfügung.

i INFORMATION

Diese Funktion wird nicht unterstützt, wenn das System mit Außeneinheiten des Typs Sky Air RR oder RQ arbeitet.

14.5.26 Schaltsperre für externe Eingabe

Die Schaltsperre für externe Eingabe ermöglicht, ins System die Steuerungslogik für Zugangskartenkontakt und Fensterkontakt zu integrieren. Indem Sie einen Zugangskartenkontakt und/oder einen Fensterkontakt in das Setup der Steuerungslogik integrieren, kann das System auf eine Schlüsselkarte reagieren, wenn diese in einen Kartenleser eingeführt oder entfernt wird, und/oder auf das Öffnen und Schließen von Fenstern.

Weitere Informationen siehe unter "[Über die Sperre für externe Eingabe](#)" auf Seite 31.

i **INFORMATION**

Um diese Funktion zu benutzen, muss der Adapter für digitale Eingabe BRP7A5* Teil des Systems sein.

- Sorgen Sie dafür, dass der Adapter für digitale Eingabe und dessen optionale Kontakte (Fensterkontakt B1 und Zugangskartenkontakt B2) korrekt installiert sind. Bestätigen Sie, dass der spannungsfreie Kontakt des Adapters für digitale Eingabe in der richtigen Position ist. Wie Sie den Adapter für digitale Eingabe installieren, wird in der Installationsanleitung des Adapters für digitale Eingabe beschrieben.
- Falls der Adapter für digitale Eingabe nicht ordnungsgemäß funktioniert, ist der Menüpunkt "Schaltsperr für externe Eingabe" nicht vorhanden.
- Falls ein Adapter für digitale Eingabe Teil des Systems ist, ist es nicht möglich, einen Slave-Regler anzuschließen.
- Falls ein Adapter für digitale Eingabe Teil des Systems ist, ist es nicht möglich, die Funktion Zeitplan zu benutzen.
- Falls ein Adapter für digitale Eingabe Teil des Systems ist und es einen zentralen Regler gibt, wird die Funktion Schaltsperr für externe Eingabe durch den zentralen Regler gesteuert und nicht durch den Adapter.

14.5.27 Enteisungsbetrieb

Der Enteisungsbetrieb dient dazu zu verhindern, dass durch Vereisungen in der Außeneinheit die Heizleistung gemindert wird.

i **INFORMATION**

Nach ungefähr 6 bis 8 Minuten nimmt das System wieder den normalen Betrieb auf.

14.5.28 Funktionssperre

Sie können bewirken, dass Funktionen und/oder Betriebsmodi nicht verfügbar sind, indem Sie sie sperren. Folgende Funktionen und Betriebsmodi können gesperrt werden:

Fernregler	▪ Menü-Taste 
------------	--

Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sollwert ▪ Ventilatorzahl ▪ Betriebsart ▪ Luftstromrichtung ▪ System EIN/AUS ▪ Sollwert-Bereich ▪ Rückstufung ▪ Anwesenheits-Sensor - Sollwert-Anpassung ▪ Anwesenheits-Sensor - Auto AUS ▪ Timer für Sollwert-Anpassung ▪ AUS-Timer ▪ Limitierung der Stromaufnahme ▪ Zeitplan ▪ Automatische Filterreinigung ▪ Datum und Uhrzeit ▪ Zugluftvermeidung ▪ Bereich von Luftstromrichtung ▪ Wechselbetrieb ▪ Sperre externe Eingabe ▪ Persönliche Luftstromrichtung ▪ Ventilationsstufe ▪ Ventilationsmodus
Betriebsarten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Automatisch ▪ Kühlen ▪ Heizen ▪ Ventilator ▪ Entfeuchten ▪ Ventilation



i **INFORMATION**

- Wenn Sie einen Betriebsmodus sperren, der gerade aktiv ist, bleibt dieser aktiv, bis Sie die Einstellung speichern und das Menü verlassen. Nur wenn Sie den Betriebsmodus ändern, wird dieser Modus nicht mehr zur Verfügung stehen.
- Wenn Sie ALLE Betriebsmodi sperren, wird es nicht möglich sein, auf einen anderen Modus zu schalten als den, der im Moment des Sperrens aktiv ist.

Fernregler

Werden auf der App Funktionen oder Betriebsmodi gesperrt, werden dadurch Änderungen beim Fernregler bewirkt.

14 Über die App

Betrieb	Fernregler
Start-Bildschirm	Wenn Sie Funktionen / Tasten sperren, die vom Startbildschirm des Reglers betätigt werden, dann zeigt der Regler einen Sperrbildschirm, wenn Sie versuchen, diese Funktionen / Tasten zu benutzen. 
Hauptmenü	Wenn Sie Funktionen sperren, die beim Regler als Hauptmenüpunkte angezeigt werden, werden diese Funktionen im Hauptmenü als durchgestrichen angezeigt und durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.  Werden Betriebsmodi gesperrt, dann sind diese im Betriebsmodus-Menü beim Regler einfach weggelassen.

14.5.29 Geräuscharmer Betrieb

Eine Zeitspanne festlegen, in der die Außeneinheit geräuscharmer arbeitet.



INFORMATION

Es ist vom Typ der Außeneinheit abhängig, ob diese Funktion zur Verfügung steht.

14.5.30 Fehler und Warnhinweise

Die Fehler-Chronik einsehen und vorübergehend das Benachrichtigen über Fehler- und Warnhinweise deaktivieren.

Standardmäßig ist Push-Benachrichtigung über Fehler- und Warnhinweise aktiviert. Um die Push-Benachrichtigung über Fehler- und Warnhinweise für 48 Stunden zu deaktivieren, deaktivieren Sie "Fehler anzeigen" und "Warnungen anzeigen". Nach 48 Stunden wird "Fehler anzeigen" und "Warnungen anzeigen" automatisch wieder aktiviert.

14.5.31 Einheitenummer

Sie können die Einheitenummer der Inneneinheit(en) ändern. Um einzelne Inneneinheiten konfigurieren zu können, müssen diese Einheiten eine Einheitenummer haben. Die Einheitenummer einer Inneneinheit entspricht dem Ranking in der Liste. Um einer Inneneinheit eine neue Einheitenummer zu geben, ändern Sie das Ranking, indem Sie den Inneneinheit-Eintrag in eine leere Lücke verschieben oder ihn mit einem anderen Eintrag wechseln. Um Inneneinheiten physikalisch zu identifizieren, tippen Sie auf das Ventilatorsymbol der Inneneinheit, sodass der Ventilator dieser Einheit anfängt zu laufen.

14.5.32 Automatische Filterreinigung



INFORMATION

Um diese Funktion benutzen zu können, müssen die Inneneinheiten mit einer sich selbst reinigender Zierblende ausgestattet sein (optionales Zubehör).

Sie können automatische Filterreinigung bei Inneneinheiten aktivieren und festlegen, in welchen Abständen das erfolgen soll.

Timer für Staubkasten-Wartung zurücksetzen

Wenn es Zeit ist, den Staubkasten der Zierblende mit Selbstreinigungsfunktion zu leeren, wird auf dem Betriebsbildschirm der App eine entsprechende Meldung angezeigt. Leeren Sie den Staubkasten und setzen Sie die Benachrichtigung zurück.

14.5.33 Filter-Benachrichtigungen

Benachrichtigung aufheben

Wenn es Zeit ist, eine der folgenden filterbezogenen Wartungsarbeiten durchzuführen, wird auf dem Betriebsbildschirm der App eine entsprechende Meldung angezeigt:

- Inneneinheit-Filter austauschen
- Inneneinheit-Filter reinigen
- Inneneinheit-Element reinigen

Führen Sie die erforderlichen Wartungsarbeiten durch und heben Sie die Anzeige der Benachrichtigung auf.



INFORMATION

Weitere Informationen zur Wartung der Inneneinheit finden Sie in der Betriebsanleitung der Inneneinheit.

Timer für Benachrichtigungen zurücksetzen

Die Wartungsintervalle zur Filterwartung sind Timer-gesteuert. Immer wenn einer dieser Timer abgelaufen ist, sendet die App eine Wartungs-Benachrichtigung. Es ist möglich, diese Timer zurückzusetzen.



INFORMATION

Um diese Funktion zu benutzen, müssen Sie die App im Installateur-Modus benutzen. Instruktionen, wie Sie in den Installateur-Modus gelangen, finden Sie in ["14.3 Installateur-Modus"](#) auf Seite 38.

14.5.34 AirNet-Adresse

Soll das System mit dem AirNet Überwachungs- und Diagnosesystem verbunden werden, müssen Sie den Innen- und Außeneinheiten AirNet-Adressen zuweisen. Wählen Sie erst eine Einheit anhand ihrer Einheitennummer aus und ordnen Sie dann eine AirNet-Adresse zu.

14.5.35 Gruppenadresse

Soll das System über eine zentrale Steuerung gesteuert werden, sind den Inneneinheiten Adressen zuzuordnen. Sie können einzelnen Inneneinheiten oder einer Gruppe von Inneneinheiten, die am Regler angeschlossen sind, eine Adresse zuweisen.

14.5.36 Bauseitige Einstellungen

Bauseitige Einstellungen für Inneneinheit und/oder Fernregler durchführen. Einen Überblick über mögliche bauseitige Einstellungen finden Sie in ["Bauseitige Einstellungen Inneneinheit"](#) auf Seite 27 und ["Bauseitige Einstellungen Fernregler"](#) auf Seite 28.

Einstellvorgang

Bauseitige Einstellungen bestehen aus folgenden Bestandteilen:

- Modi
- Einheiten
- Einstellungen
- Werte

Der Einstellvorgang unterscheidet sich, je nach dem, ob Sie Einstellungen vornehmen für einzelne Inneneinheiten, für Gruppen von Inneneinheiten oder für den Fernregler.

Typ der bauseitigen Einstellungen	Vorgehensweise
Einzelne Inneneinheiten	<ul style="list-style-type: none"> • Das Feld für Typ der Einstellungen auf "Inneneinheit" stellen. • Einen Modus definieren. In den Tabellen für bauseitige Einstellungen finden Sie in der Spalte "Mode" verfügbare Einstell-Nummern in Klammern. • Bestimmen Sie die Einheit, für die die Einstellung gelten soll, indem Sie die entsprechende Einheitennummer angeben. • Bestimmen Sie die Einstellung, indem Sie in der App auf die rechte Kachel tippen. In der Tabelle für bauseitige Einstellungen finden Sie in der Spalte "SW" Einstellungen. • Spezifizieren Sie einen Wert für diese Einstellung.
Gruppen von Inneneinheiten	<ul style="list-style-type: none"> • Das Feld für Typ der Einstellungen auf "Inneneinheit" stellen. • Einen Modus definieren. In den Tabellen für bauseitige Einstellungen finden Sie in der Spalte "Mode" verfügbare Einstell-Nummern, aber NICHT die in Klammern wählen. • KEINE Einheitennummer angeben (die Einstellungen gelten für alle Einheiten der Gruppe). • Bestimmen Sie die Einstellung, indem Sie in der App auf die rechte Kachel tippen. In der Tabelle für bauseitige Einstellungen finden Sie in der Spalte "SW" Einstellungen. • Spezifizieren Sie einen Wert für diese Einstellung.
Fernregler	<ul style="list-style-type: none"> • Das Feld für Typ der Einstellungen auf "Fernregler" stellen. • Einen Modus definieren. • Bestimmen Sie die Einstellung, indem Sie in der App auf die rechte Kachel tippen. In der Tabelle für bauseitige Einstellungen finden Sie in der Spalte "SW" Einstellungen. • Spezifizieren Sie einen Wert für diese Einstellung.

Standardwerte

Je nach Inneneinheit-Modell sind die Standardwerte für bauseitige Einstellungen unterschiedlich. Weitere Informationen dazu finden Sie im Wartungshandbuch der betreffenden Inneneinheit. Bei allen Inneneinheit-Modellen sind die Standardwerte bei folgenden bauseitigen Einstellungen identisch:

Bauseitige Einstellung	Standardwert
Thermostatfühler	02
Rückstufung	04
Fensterkontakt B1	02
Zugangskartenkontakt B2	02
Bereich von Luftstromrichtung	02
Fehler bei Thermostatsensor des Fernreglers	02
Wechselbetrieb-Zeitüberlappung	03



INFORMATION

- Wird an die Inneneinheit optionales Zubehör angeschlossen, sind eventuell einige bauseitige Einstellungen zu ändern. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Installationsanleitung zum optionalen Zubehör.
- Details zu spezifischen bauseitigen Einstellungen bei jeder Art Inneneinheit finden Sie in der Installationsanleitung der betreffenden Inneneinheit.
- Die bauseitigen Einstellungen der Außeneinheit können nur über die Platine der Außeneinheit konfiguriert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Installationsanleitung der Außeneinheit.
- Bauseitige Einstellungen, die bei einer angeschlossenen Inneneinheit nicht zur Verfügung stehen, werden nicht angezeigt.


14.5.37 Wechselbetrieb

Bei aktivem Wechselbetrieb arbeiten die Inneneinheiten im Wechsel (eine Inneneinheit ist im Wechsel jeweils inaktiv). Das erhöht die Lebensdauer und die Zuverlässigkeit des Systems.

Wechselbetrieb ist konzipiert für Einheiten, die in kritischen Umgebungen arbeiten (z. B. in einem Server-Raum, der stark gekühlt werden muss). In diesen Fällen ist das System mit einer extra Reserve-Einheit ausgestattet. Aktiver Wechselbetrieb ermöglicht dann:

- **Wechselbetrieb:** Weil das System mit mehr Einheiten ausgestattet ist als für die Heiz-/Kühllast erforderlich, kann bei Normalbetrieb eine der Einheiten inaktiv bleiben. Nach einer festgelegten Zeit (d. h. der "Wechselbetrieb-Taktzeit") nimmt die inaktive Einheit den Betrieb auf und eine Einheit, die bislang aktiv war, wird inaktiv (durch Wechselbetrieb). Weil die Einheiten abwechselnd arbeiten, erhöht sich die Lebensdauer des Systems.
- **Reserve:** Da es eine Reserve-Einheit gibt, ist eine gewisse Systemredundanz gegeben. Wenn eine aktive Einheit durch einen Fehler ausfällt, sorgt der "Wechselbetrieb" dafür, dass eine inaktive Einheit den Betrieb übernimmt.

14 Über die App

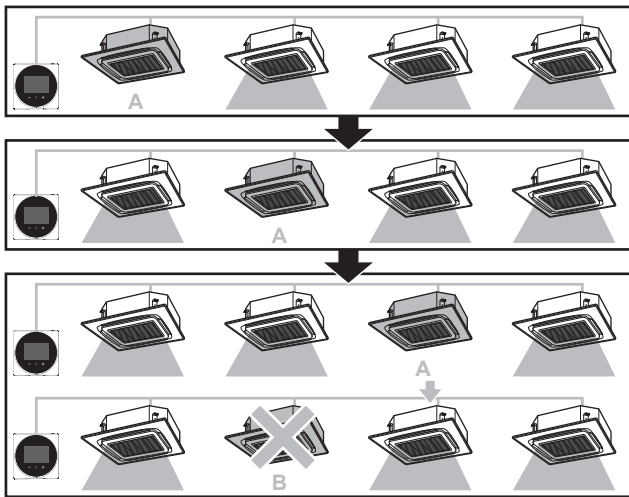

A Inaktive Reserve-Einheit
B Durch Fehler ausgefallene Einheit



INFORMATION

Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn die Inneneinheiten als Gruppe gesteuert werden.



INFORMATION

- Damit die Reserve-Einheit ihre Heiz-/Kühlleistung erreicht, gibt es beim Betrieb der Einheiten eine Zeitüberlappung, während der alle Einheiten aktiv sind. Weitere Informationen siehe unter ["Bauseitige Einstellungen Inneneinheit" auf Seite 27](#) (bauseitige Einstellung 1E-7).
- Die Reihenfolge beim Wechseln ist abhängig von den festgelegten Einheitennummern. Wie Sie die Einheitennummer von Inneneinheiten ändern können, wird beschrieben in ["14.5.31 Einheitennummer" auf Seite 46](#).

14.5.38 Probelauf

Einen Inneneinheit-Probelauf durchführen. Während des Probelaufs wechseln die Inneneinheiten zwischen verschiedenen Betriebsmodi und Funktionen, um zu prüfen, ob sie funktionieren.

Wenn

Führen Sie nur dann den Probelauf durch, wenn folgende Arbeiten abgeschlossen sind:

- Installation der Kältemittelleitungen
- Installation der Abfluss-Leitungen
- Elektrische Verkabelung

Typischer Ablauf

Der Probelauf besteht normalerweise aus folgenden Stufen:

- 1 Den Probelauf aktivieren (App Madoka Assistant)
- 2 Die Funktionen der Inneneinheiten testen gemäß den Instruktionen in ["Probelauf durchführen" auf Seite 48](#),
- 3 Den Probelauf deaktivieren (App Madoka Assistant)
- 4 Die Fehler-Chronik auf Angabe möglicher Fehler prüfen
- 5 Bei Fehlern die Ursachen für die Fehler beheben
- 6 Falls erforderlich, den Vorgang wiederholen.



INFORMATION

Diese Funktion steht nur bei Sky Air-Inneneinheiten zur Verfügung.



INFORMATION

Beachten Sie auch die Installationsanleitungen von Inneneinheit und Außeneinheit.

Sicherheitsvorkehrungen bei Durchführung eines Probelaufs



ACHTUNG

Bevor Sie das System starten, überprüfen Sie folgende Punkte:

- Sowohl bei Inneneinheiten als auch bei der Außeneinheit ist die Verkabelung ordnungsgemäß durchgeführt.
- Die Schaltkasten-Abdeckungen von Außen- und Inneneinheiten sind geschlossen.



HINWEIS

Mindestens 6 Stunden vor Aufnahme des Betriebs den Strom einschalten, damit die Getriebegehäuseheizung aktiv wird und den Verdichter schützt.



INFORMATION

Nach der Installation der Kältemittelleitungen, der Ablauf-Leitungen und der elektrischen Anschlüsse und Kabel sicherstellen, dass das Innere der Inneneinheit und die Zierblende gereinigt werden.

Probelauf durchführen

- 1 Vergewissern Sie sich, dass bei der Inneneinheit die Absperrventile der Gas- und Flüssigkeitsleitung geöffnet sind.



INFORMATION

Es ist möglich, dass der Druck innerhalb des Kältemittel-Kreislaufs nicht steigt, trotz geöffnetem Absperrventil. Das kann auf das Blockieren des Kältemittels durch das Expansionsventil (oder dergleichen) zurückzuführen sein, und es verhindert nicht den Probelauf.

- 2 Öffnen Sie die App Madoka Assistant.
- 3 Navigieren Sie zum Bedienungsbildschirm des Reglers, der mit der/n Inneneinheit(en) verbunden ist, bei denen der Probelauf durchgeführt werden soll.
- 4 Auf dem Bedienungsbildschirm den Betriebsmodus auf Kühlen stellen.
- 5 Zum Menü "Einstellungen der Einheit" gehen (auf dem Bedienungsbildschirm in der Ecke oben rechts).
Ergebnis: Sie befinden sich im Menü "Einstellungen der Einheit".
- 6 Im Feld "Wartung" tippen Sie auf "Probelauf".
Ergebnis: Sie befinden sich im Menü "Probelauf".
- 7 Auf "Probelauf starten" tippen.
Ergebnis: Die Inneneinheit(en) wird/werden in den Probelauf-Modus versetzt, in dem ein normaler Betrieb nicht möglich ist.
- 8 Zum Bedienungsbildschirm zurückkehren.
- 9 Auf "Vertikale Luftstromrichtung" tippen.
- 10 Auf "Fest" tippen.
- 11 Wechseln Sie unter den fünf festen Luftstromrichtungen, um zu prüfen, dass sich die Klappen der Inneneinheiten entsprechend verhalten.
- 12 Zum Menü "Probelauf" zurückkehren.
- 13 Auf "Probelauf beenden" tippen.
Ergebnis: Die Inneneinheiten verlassen den Probelauf-Modus. Normalbetrieb ist wieder möglich.
- 14 Gehen Sie zu ["12 Betrieb" auf Seite 16](#) und bestätigen Sie, dass sich die Inneneinheit(en) gemäß den hier dargelegten Angaben verhalten.

15 Checken Sie die Fehler-Chronik. Falls erforderlich, beseitigen Sie Fehlerquellen und führen den Probelauf erneut durch.

i INFORMATION

Der Probelauf wird nach 30 Minuten beendet.

14.5.39 Status der Einheit

Unter "Status der Einheit" können Sie:

- Information abrufen: Einen Code eingeben, damit das System bestimmte Informationen über eine Inneneinheit- oder Außeneinheit-Komponente abrufen. Wählen Sie erst eine Einheit anhand ihrer Einheitennummer aus und geben Sie dann den Code ein, sodass die Information abgerufen wird.
- Inneneinheit: Informationen einsehen, die durch die verschiedenen Sensoren im System geliefert werden. Wählen Sie erst eine Einheit anhand ihrer Einheitennummer aus.

i INFORMATION

Die Funktion **Informationen abrufen** ist im Menü nur dann vorhanden, wenn Sie die App im Installateur-Modus benutzen. Instruktionen, wie Sie in den Installateur-Modus gelangen, finden Sie in **"14.3 Installateur-Modus"** auf Seite 38.

14.5.40 Betriebsstunden

Inneneinheit- und Außeneinheit-Betriebsstunden überwachen.

14.5.41 Kontaktinformationen

Zur Eingabe der Telefonnummer des Service-Kontakts des Systems.

14.5.42 Aktive Luftstromzirkulation

Aktivieren Sie aktive Luftstromzirkulation, um eine gleichmäßigere Temperaturverteilung im Raum zu bewirken.

Ist aktive Luftstromzirkulation aktiviert, werden die Inneneinheit-Ventilatorumdrehzahl und die Luftstromrichtung automatisch gesteuert, sodass es nicht möglich ist, die Ventilatorumdrehzahl und die Luftstromrichtung manuell zu ändern.

15 Wartung

15.1 Allgemeine Sicherheitshinweise zur Wartung

! WARNUNG

Vor der Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten mit dem Regler den Systembetrieb stoppen und den Hauptschalter des Systems auf Aus schalten. **Mögliche Folge:** Stromschlag- und Verletzungsgefahr.

! HINWEIS

Zum Reinigen des Reglers NICHT organische Lösungsmittel wie Farbverdünner einsetzen. **Mögliche Folge:** Beschädigungen, Stromschlag- und Brandgefahr.


! WARNUNG

Den Fernregler nicht waschen. **Mögliche Folge:** Kriechströme, Stromschlag- und Brandgefahr.










i INFORMATION

Falls beim Reinigen auf der Oberfläche des Reglers der Schmutz sich nicht leicht löst, tauchen Sie das Tuch in Wasser, in dem ein neutrales Reinigungsmittel gelöst ist, wringen das Tuch aus und reinigen dann damit die Oberfläche. Wischen Sie dann zum Trocknen mit einem anderen trockenen Tuch nach.

15.2 Über Wartung

Wenn eine Inneneinheit gewartet werden muss, zeigt der Regler auf dem Startbildschirm . Und es wird eine Warnmeldung angezeigt. Schauen Sie auf dem Bildschirm, der die Warnung zeigt, nach, welche Komponente gewartet werden muss. Führen Sie die erforderliche Wartung durch und heben Sie dann die Anzeige des Bildschirms mit der Warnung auf.

Die folgenden Bildschirme mit Warnhinweisen beziehen sich auf Wartungsmaßnahmen an der Inneneinheit:


Inneneinheit-Filter reinigen   	Inneneinheit-Filter austauschen   
Die Staubbox der Inneneinheit leeren   	—

Je nach eingestelltem Statusanzeige-Modus ist das Verfahren zum Einsehen des Warnhinweis-Bildschirms unterschiedlich (also "Normal", "Hotel 1" oder "Hotel 2").

i INFORMATION


Standardmäßig ist der Modus der Statusanzeige des Reglers auf "Hotel 2" gestellt.

Modus der Statusanzeige: "Normal"


Voraussetzung: Der Regler zeigt den Startbildschirm und  wird angezeigt, was signalisiert, dass eine Wartungsarbeit durchgeführt werden muss.


- 1 Auf  drücken.

Ergebnis: Der Regler zeigt den Warnhinweis-Bildschirm.




Modus der Statusanzeige: "Hotel 1" und "Hotel 2"


Voraussetzung: Der Regler zeigt den Startbildschirm und  wird angezeigt, was signalisiert, dass ein Fehler vorliegt.

- 2 Auf  drücken und gedrückt halten.

Ergebnis: Der Regler zeigt den Informationsbildschirm.




16 Fehlerdiagnose und -beseitigung

- 3 Auf  drücken und gedrückt halten.


Ergebnis: Der Regler zeigt den Warnhinweis-Bildschirm.





15.3 Warnhinweis-Bildschirm deaktivieren


Voraussetzung: Der Regler zeigt den Startbildschirm und  wird angezeigt, was signalisiert, dass ein Fehler vorliegt oder eine Wartungsarbeit durchgeführt werden muss.

- 1 Auf  drücken, um ins Hauptmenü zu gelangen.

Ergebnis: Seit  angezeigt wird, werden Sie mit einer Warnung konfrontiert, z. B.



- 2 Ermitteln Sie die Ursache für die Warnung und lösen Sie das Problem.
- 3 Auf  drücken, damit der Bildschirm mit dem Warnhinweis entfernt wird.



Ergebnis: Der Regler kehrt zur Anzeige des Startbildschirms zurück. Ist das Problem gelöst, das zur Anzeige des Bildschirms mit dem Warnhinweis geführt hatte, wird  nicht mehr angezeigt.

15.4 Regler reinigen

- 1 Mit einem trockenen Tuch den Bildschirm und andere Teile der Oberfläche des Reglers abwischen.

16 Fehlerdiagnose und -beseitigung

16.1 Fehlercodes des Innengeräts

Wenn beim System ein Fehler aufgetreten ist, zeigt der Regler auf dem Startbildschirm . Und auf dem Bildschirm wird eine Fehlermeldung angezeigt. Ermitteln Sie die Ursache für den Fehler, lösen Sie das Problem und drücken Sie dann auf , damit den Bildschirm mit der Fehlermeldung nicht mehr angezeigt wird. In der Dokumentation zur Inneneinheit finden Sie eine Liste der Fehlercodes mit deren jeweiliger Bedeutung.


Je nach eingestelltem Statusanzeige-Modus (also "Normal", "Hotel 1" oder "Hotel 2") ist das Verfahren zum Einsehen des Bildschirms mit der Fehlermeldung unterschiedlich.



INFORMATION


Standardmäßig ist der Modus der Statusanzeige des Reglers auf "Hotel 2" gestellt.

Modus der Statusanzeige: "Normal"


Voraussetzung: Der Regler zeigt den Startbildschirm und  wird angezeigt, was signalisiert, dass ein Fehler vorliegt.

- 1 Auf  drücken.

Ergebnis: Der Regler zeigt den Bildschirm mit der Fehlermeldung.





Modus der Statusanzeige: "Hotel 1" und "Hotel 2"

Voraussetzung: Der Regler zeigt den Startbildschirm und  wird angezeigt, was signalisiert, dass ein Fehler vorliegt.


- 2 Auf  drücken und gedrückt halten.

Ergebnis: Der Regler zeigt den Informationsbildschirm.



- 3 Auf  drücken und gedrückt halten.

Ergebnis: Der Regler zeigt den Bildschirm mit der Fehlermeldung.




17 Technische Daten


Ein Teil der aktuellen technischen Daten ist auf der regionalen Daikin-Website verfügbar (öffentlich zugänglich). Die vollständigen technischen Daten sind über das Daikin Business Portal verfügbar (Authentifizierung erforderlich).

17.1 Schaltplan

17.1.1 Typische Systemanordnung

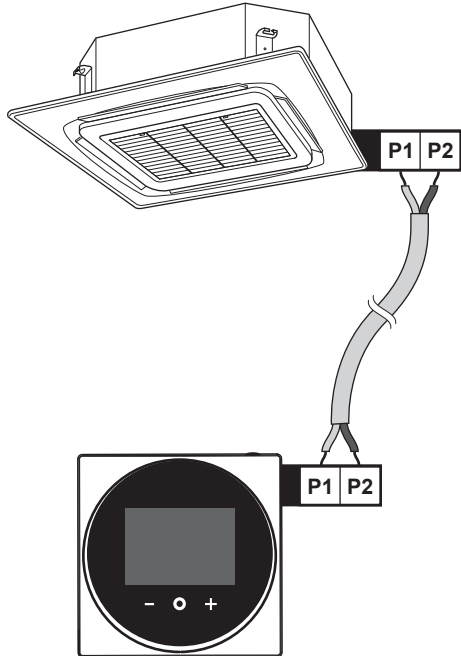


17.1.2 Typische Systemanordnung bei Gruppenregelung

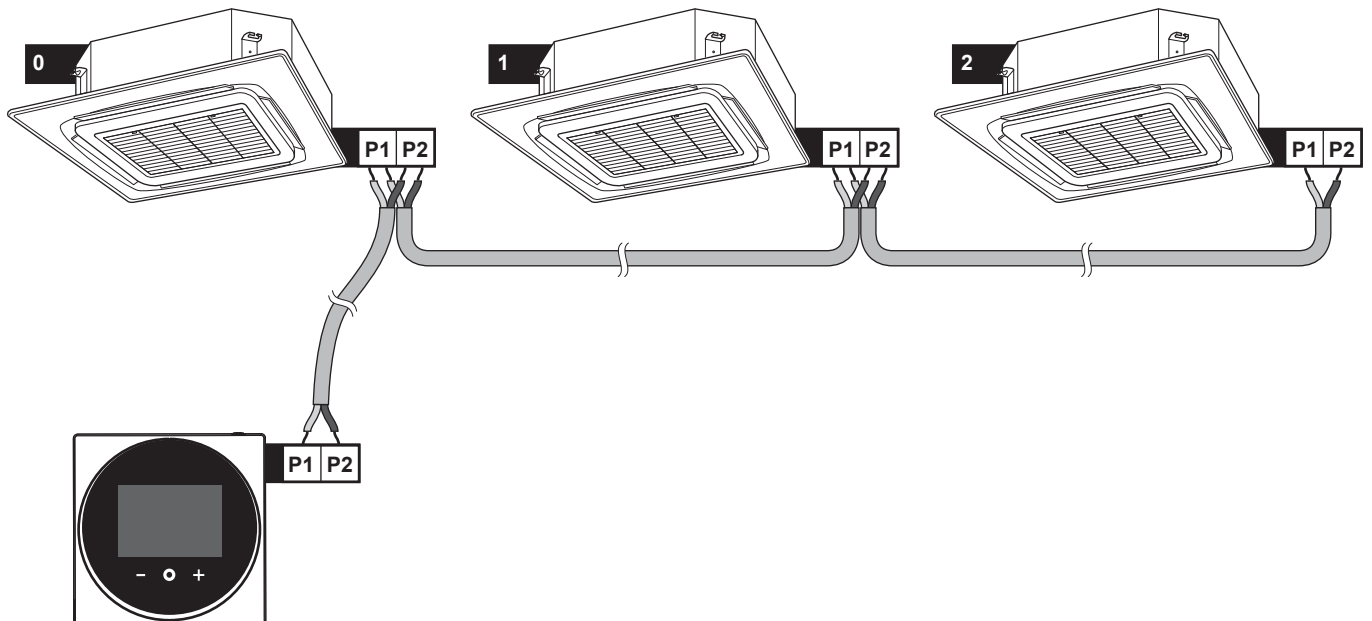


17 Technische Daten


Gruppenregelung: Master- und Slave-Regler

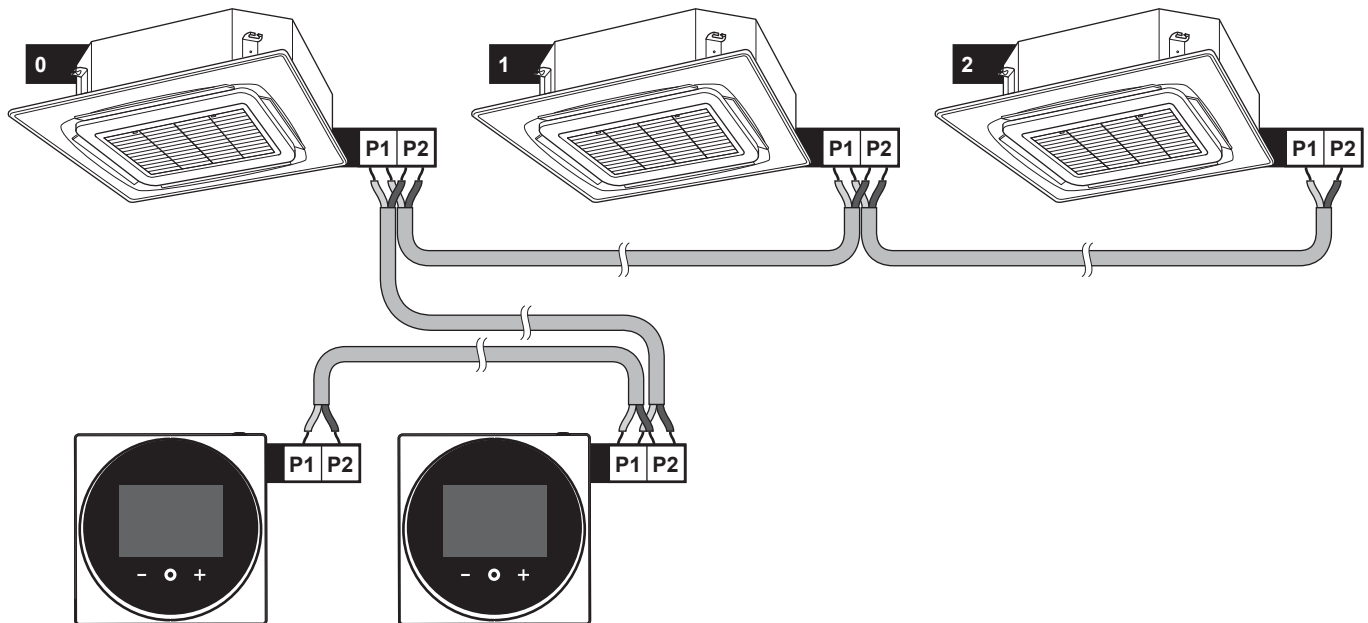



Gruppenregelung: Regler + BRP7A5-Adapter für digitale Eingabe

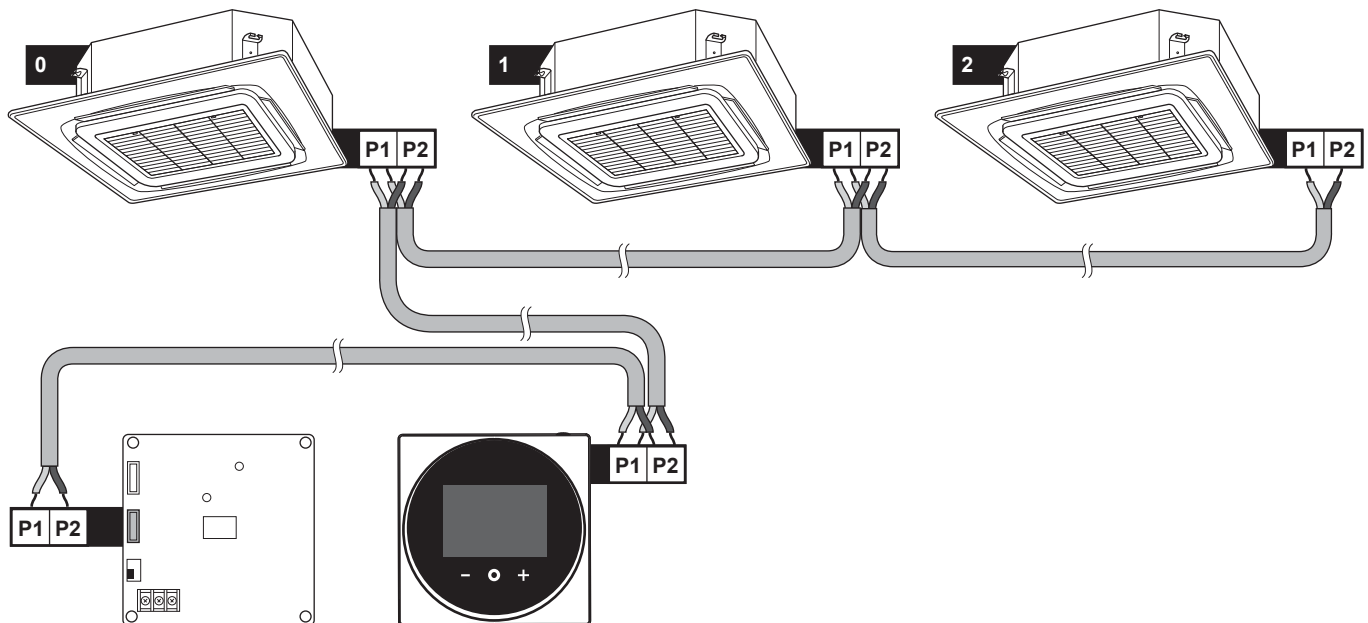

17.1.3 Regler + DIII Ausstattung für zentrale Steuerung

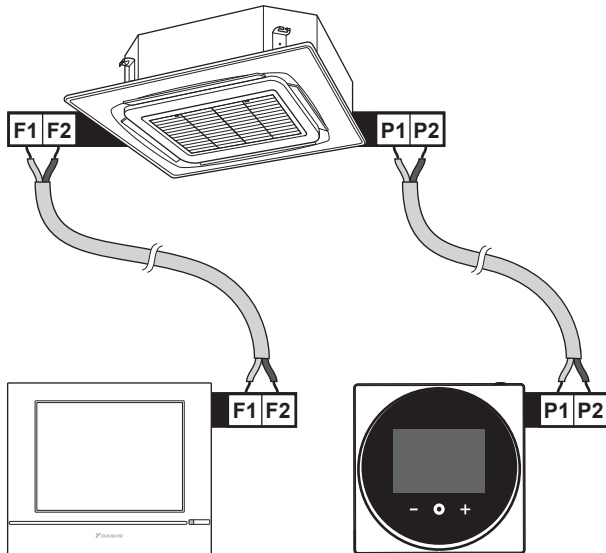


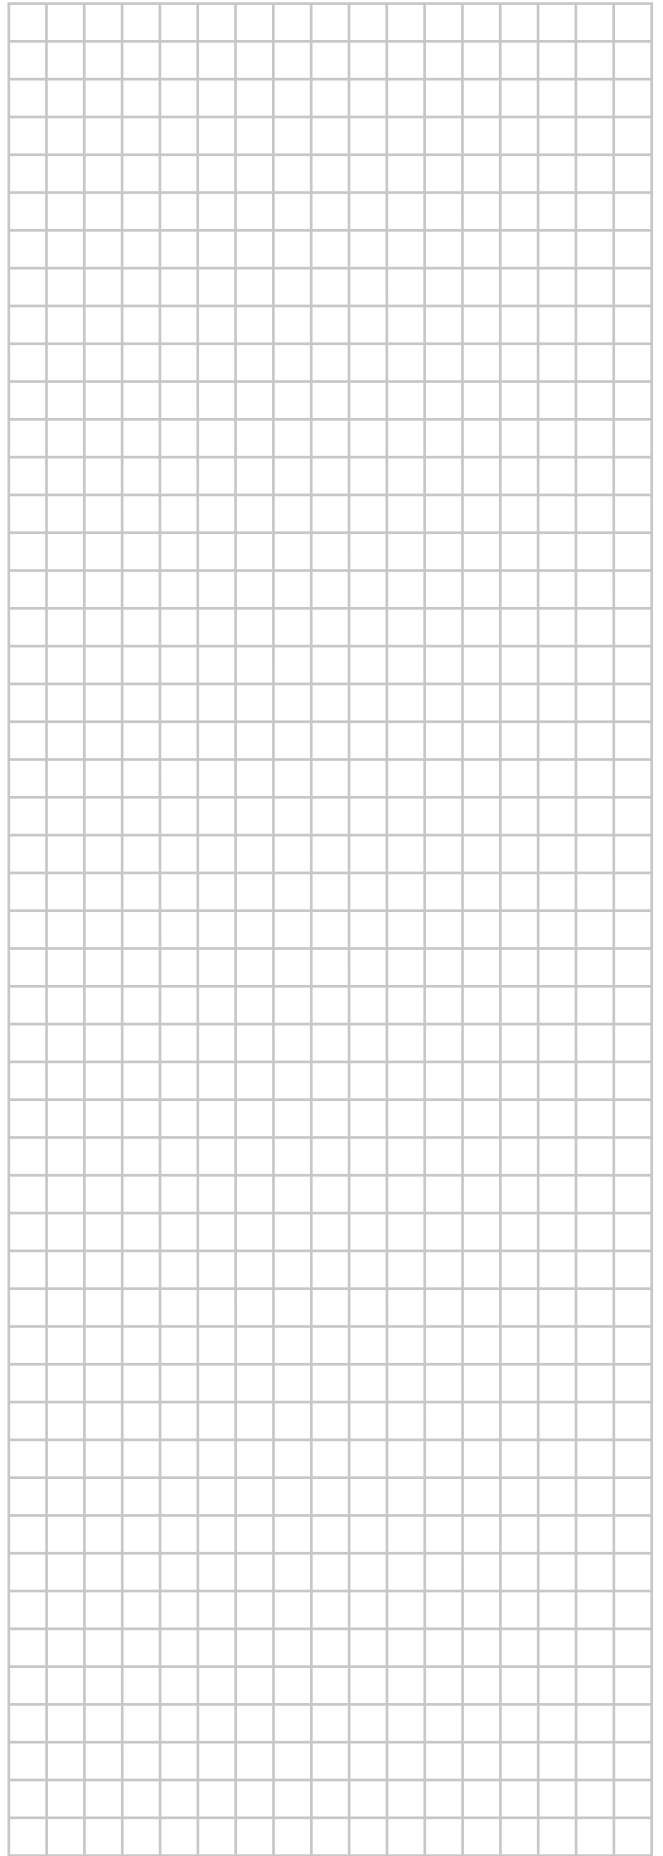

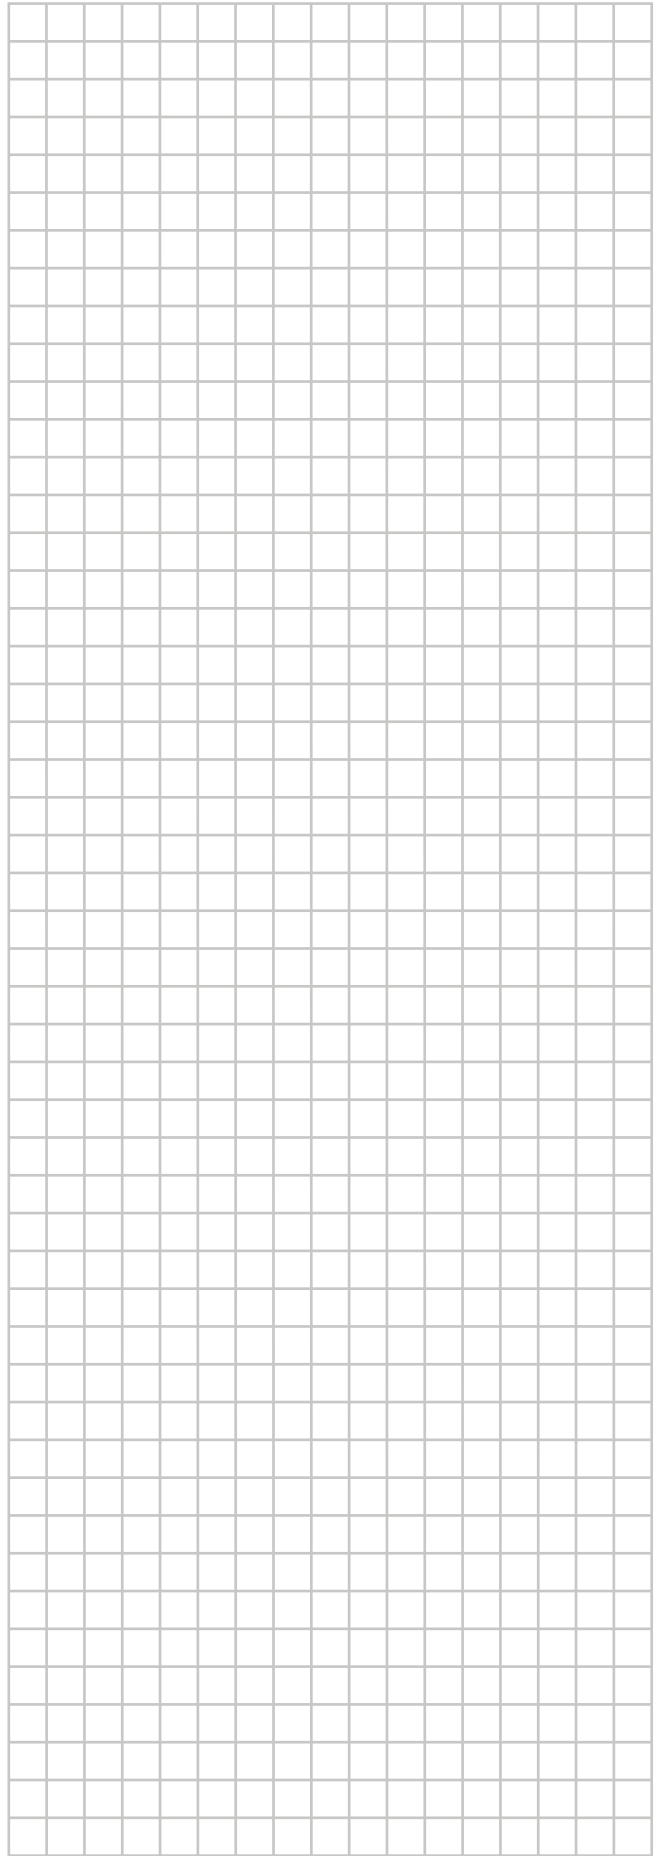



UA. TR. 028



I005 18

Numéro d'agrément: MR 15844 ANRT 2018
Date d'agrément: 16/02/2018

Maximum Voltage: DC 17.6 V
Power Consumption: Max 1.94 VA

OMAN - TRA
TRA-TA-R/5107/18
D100428

TRC/LPD/2018/60

Copyright 2018 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P513689-1D 2019.05